ЭНЕРГОРЕГИОН

Член саморегулируемых организаций:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (СРО-П-174-01102012);
АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (СРО-И-037-18122012).

Заказчик – АО «Ленгидропроект»

«Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55»

Документация по планировке территории линейного объекта регионального значения:

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.

0186/Э-6-ППТ1

2025

ЭНЕРГОРЕГИОН

Член саморегулируемых организаций:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (СРО-П-174-01102012);
АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (СРО-И-037-18122012).

Заказчик – АО «Ленгидропроект»

«Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55»

Документация по планировке территории линейного объекта регионального значения:

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.

0186/Э-6-ППТ1

Директор Ю. В. Горбач

ГИП Ю.М. Вандышева

2025

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме-чание
1	0186/Э-6-ППТ1	Том 1. Основная часть проекта планировки территории.	
2	0186/Э-6-ППТ2	Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.	
3	0186/Э-6-ПМТ1	Том 3. Основная часть проекта межевания территории.	
4	0186/Э-6-ПМТ2	Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

0186/Э-6-ППТ1-СП

Н. контр.	Шишков	11.2024
Проверил	Вандышева	11.2024
Разраб.	Геращенко	11.2024

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ЭНЕРГОРЕГИОН

Содержание

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 4

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 36

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 36

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 38

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 38

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 46

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 46

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 47

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 62

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 63

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 67

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ1		
							Стадия	Лист	Листов
							П	1	29
Н. контр.		Шишков			11.2024	Текстовая часть	ЭНЕРГОРЕГИОН		
Проверил		Вандышева			11.2024				
Разраб.		Геращенко			11.2024				

Формат А4

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Исходя из того, что размещение проектируемого линейного объекта регионального значения «Линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55» не предполагает установление или изменение границ территорий общего пользования, красные линии не устанавливаются, не отменяются.

Чертеж красных линий совмещен с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов.

.

Приморский край
Находкинский городской округ

Линия совмещения листов — Лист 2 / Лист 1

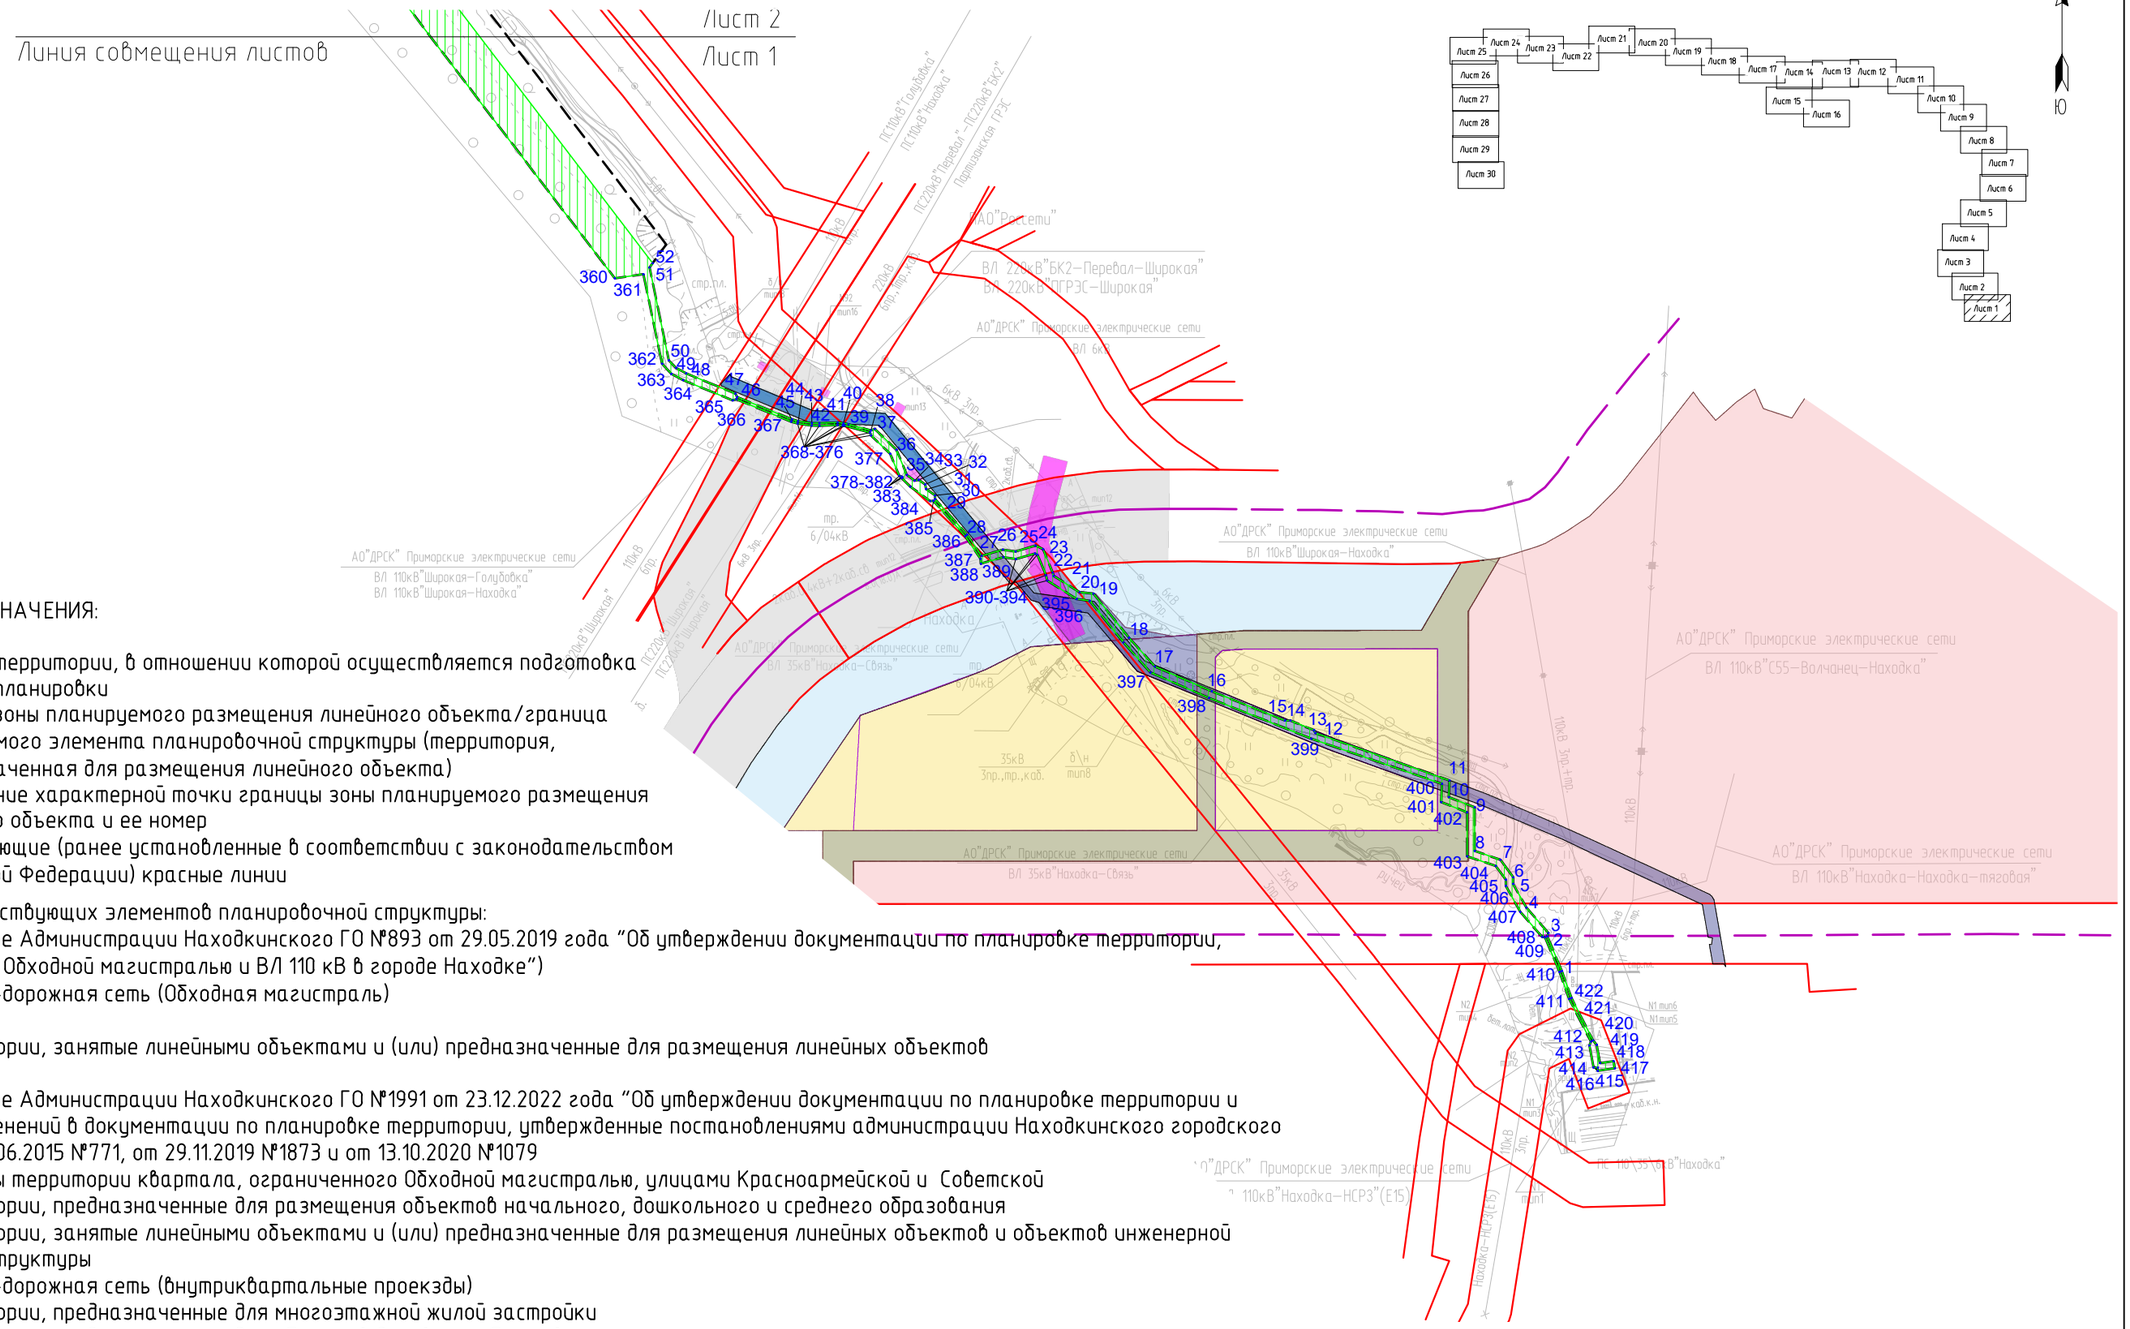

Схема совмещения листов

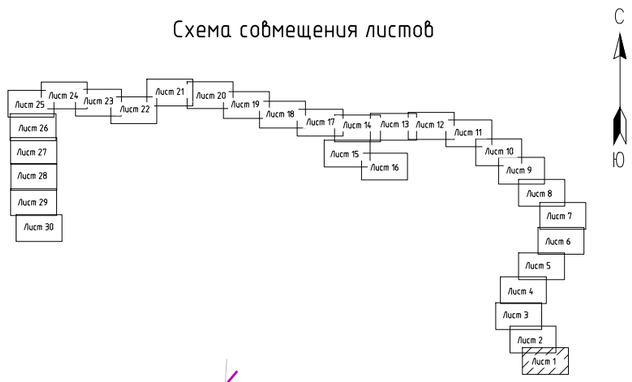

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:
Постановление Администрации Находкинского ГО №893 от 29.05.2019 года "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной Обходной магистралью и ВЛ 110 кВ в городе Находке")

- улично-дорожная сеть (Обходная магистраль)
- территории, занятые линейными объектами и (или) предназначенные для размещения линейных объектов

Постановление Администрации Находкинского ГО №1991 от 23.12.2022 года "Об утверждении документации по планировке территории и внесению изменений в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа от 05.06.2015 №771, от 29.11.2019 №1873 и от 13.10.2020 №1079

- границы территории квартала, ограниченного Обходной магистралью, улицами Красноармейской и Советской
- территории, предназначенные для размещения объектов начального, дошкольного и среднего образования
- территории, занятые линейными объектами и (или) предназначенные для размещения линейных объектов и объектов инженерной инфраструктуры
- улично-дорожная сеть (внутриквартальные проезды)
- территории, предназначенные для многоэтажной жилой застройки
- территории, предназначенные для объектов делового, общественного и коммерческого назначения

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			04.25
Проверил		Вандышева			04.25
Разработал		Геращенко			04.25

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	1	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат А3

Приморский край
Находкинский городской округ/Партизанский муниципальный округ

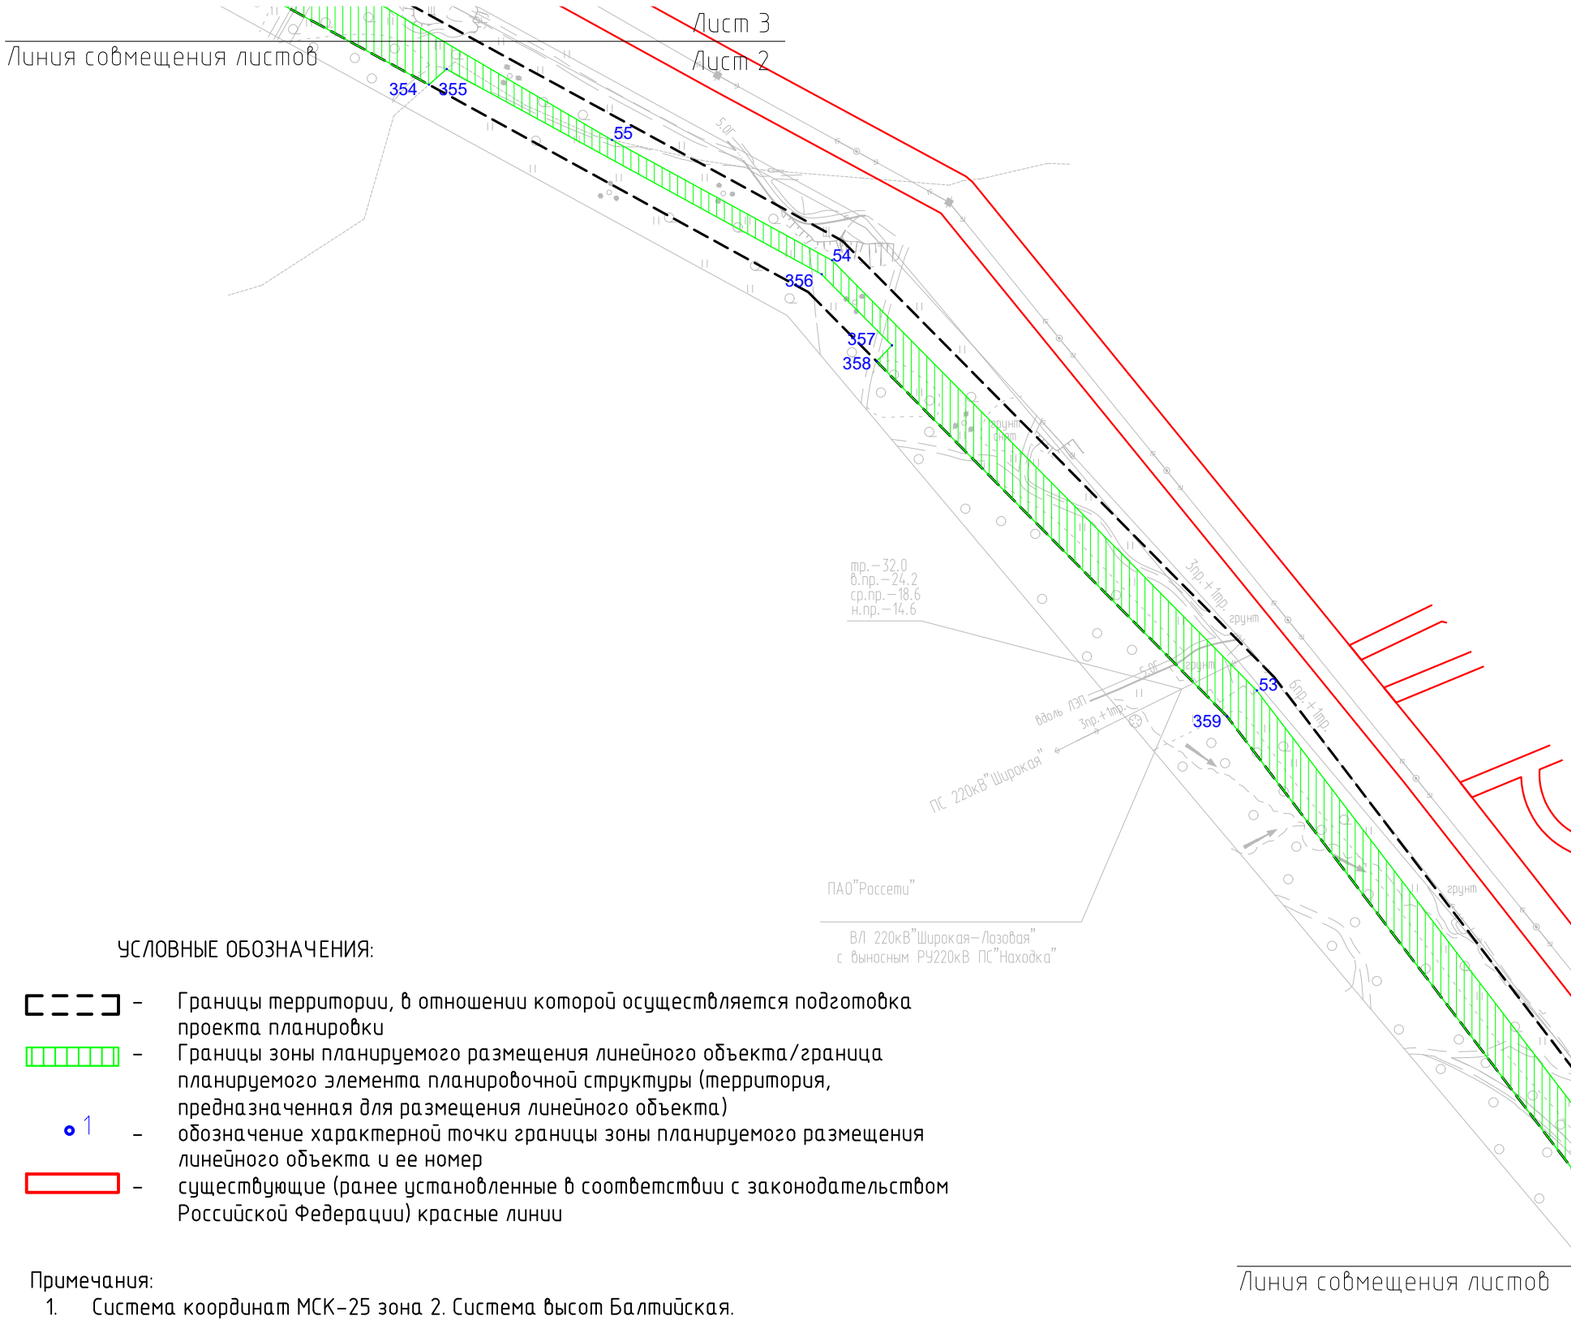
Линия совмещения листов
Лист 3
Лист 2
354
355
55
54
356
357
358
53
359
5.0г
5.0г
5.0г

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

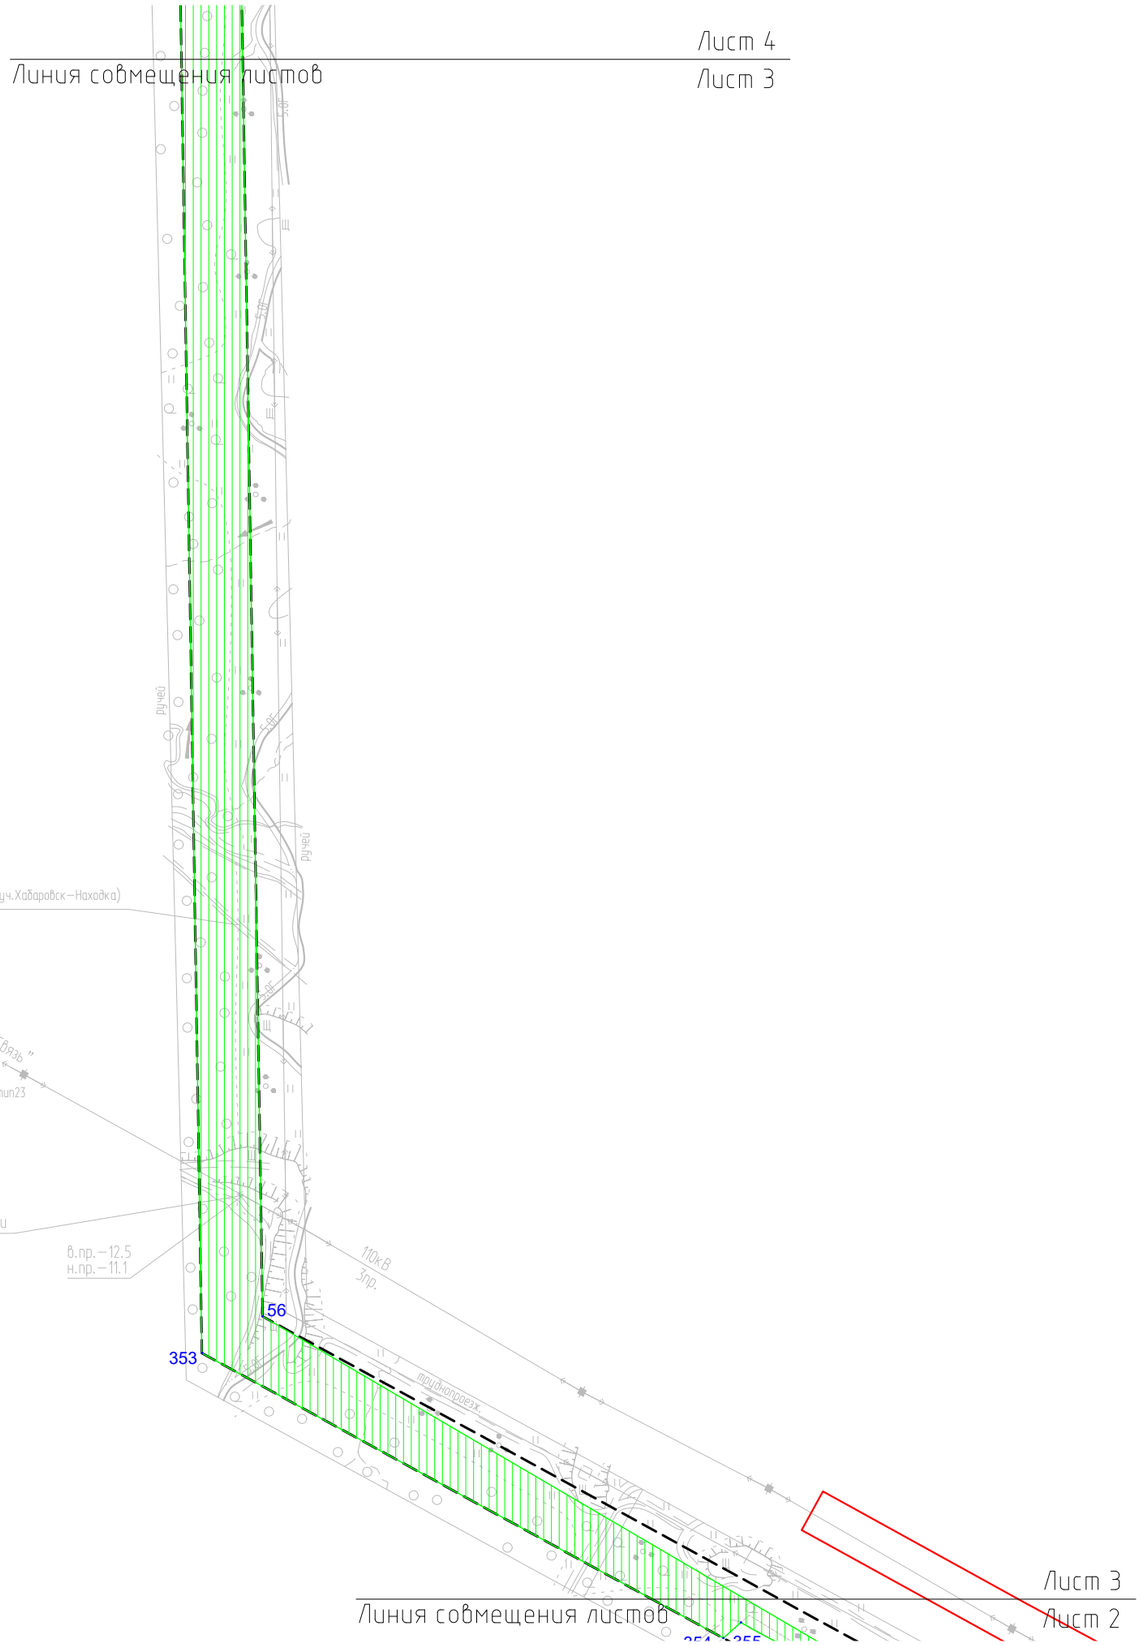

Схема совмещения листов

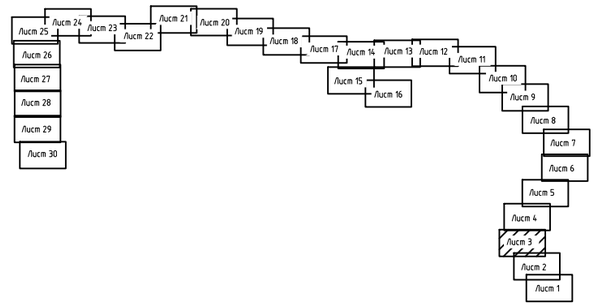

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э–6–ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	3	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

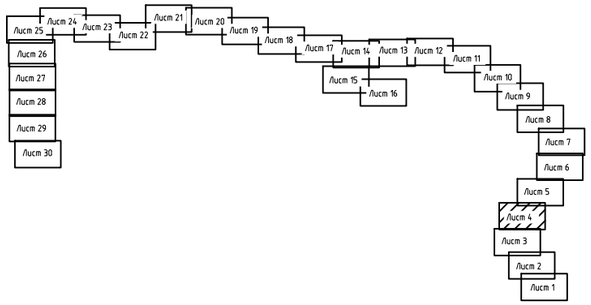

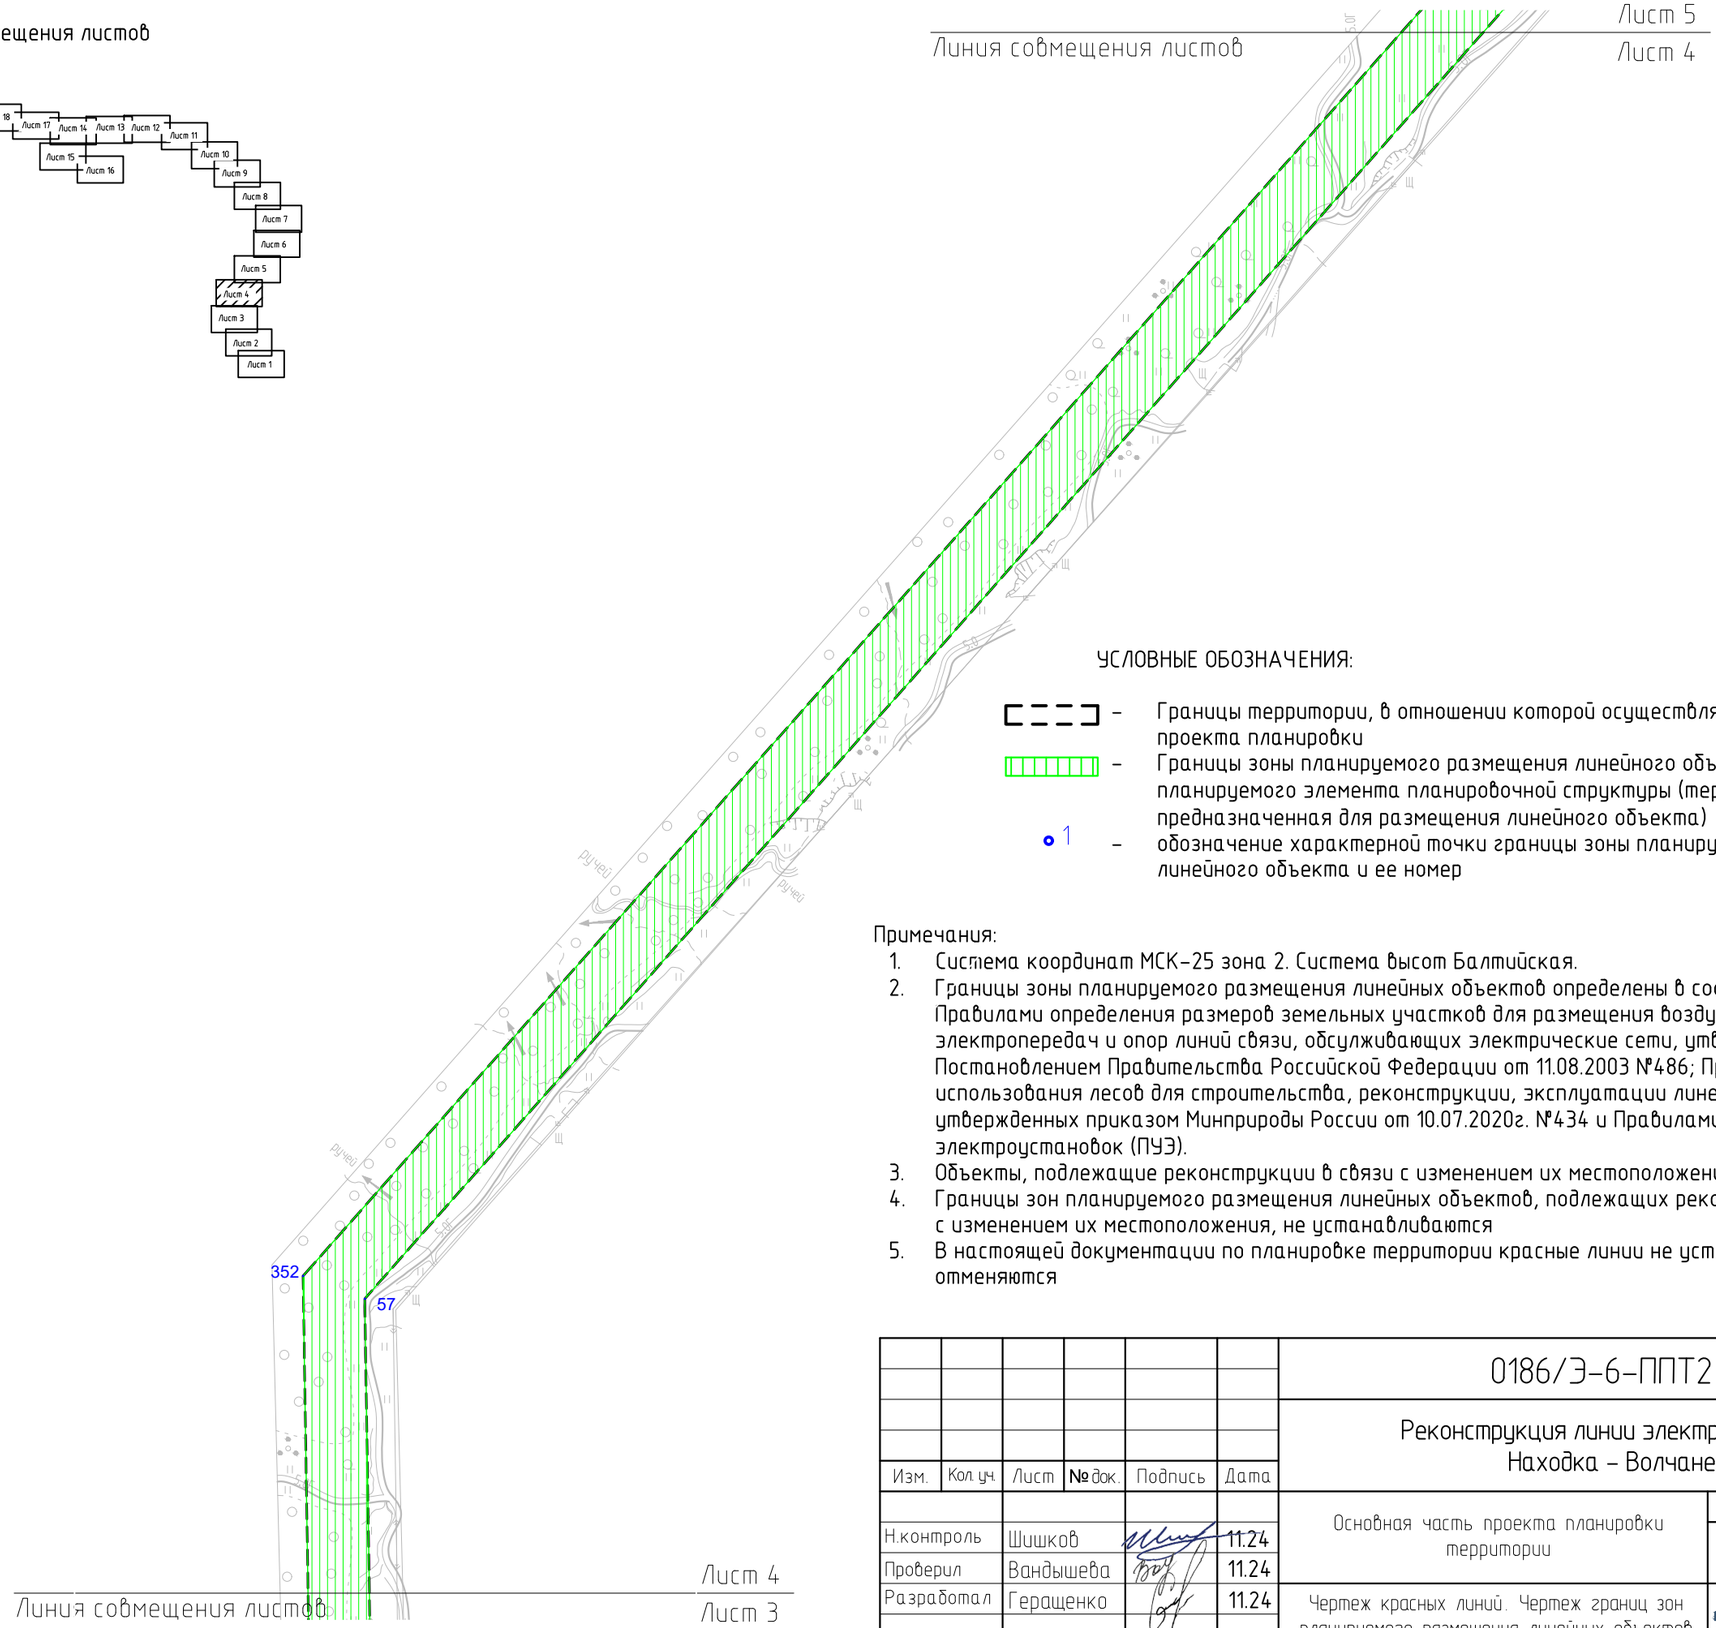

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	4	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Схема совмещения листов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

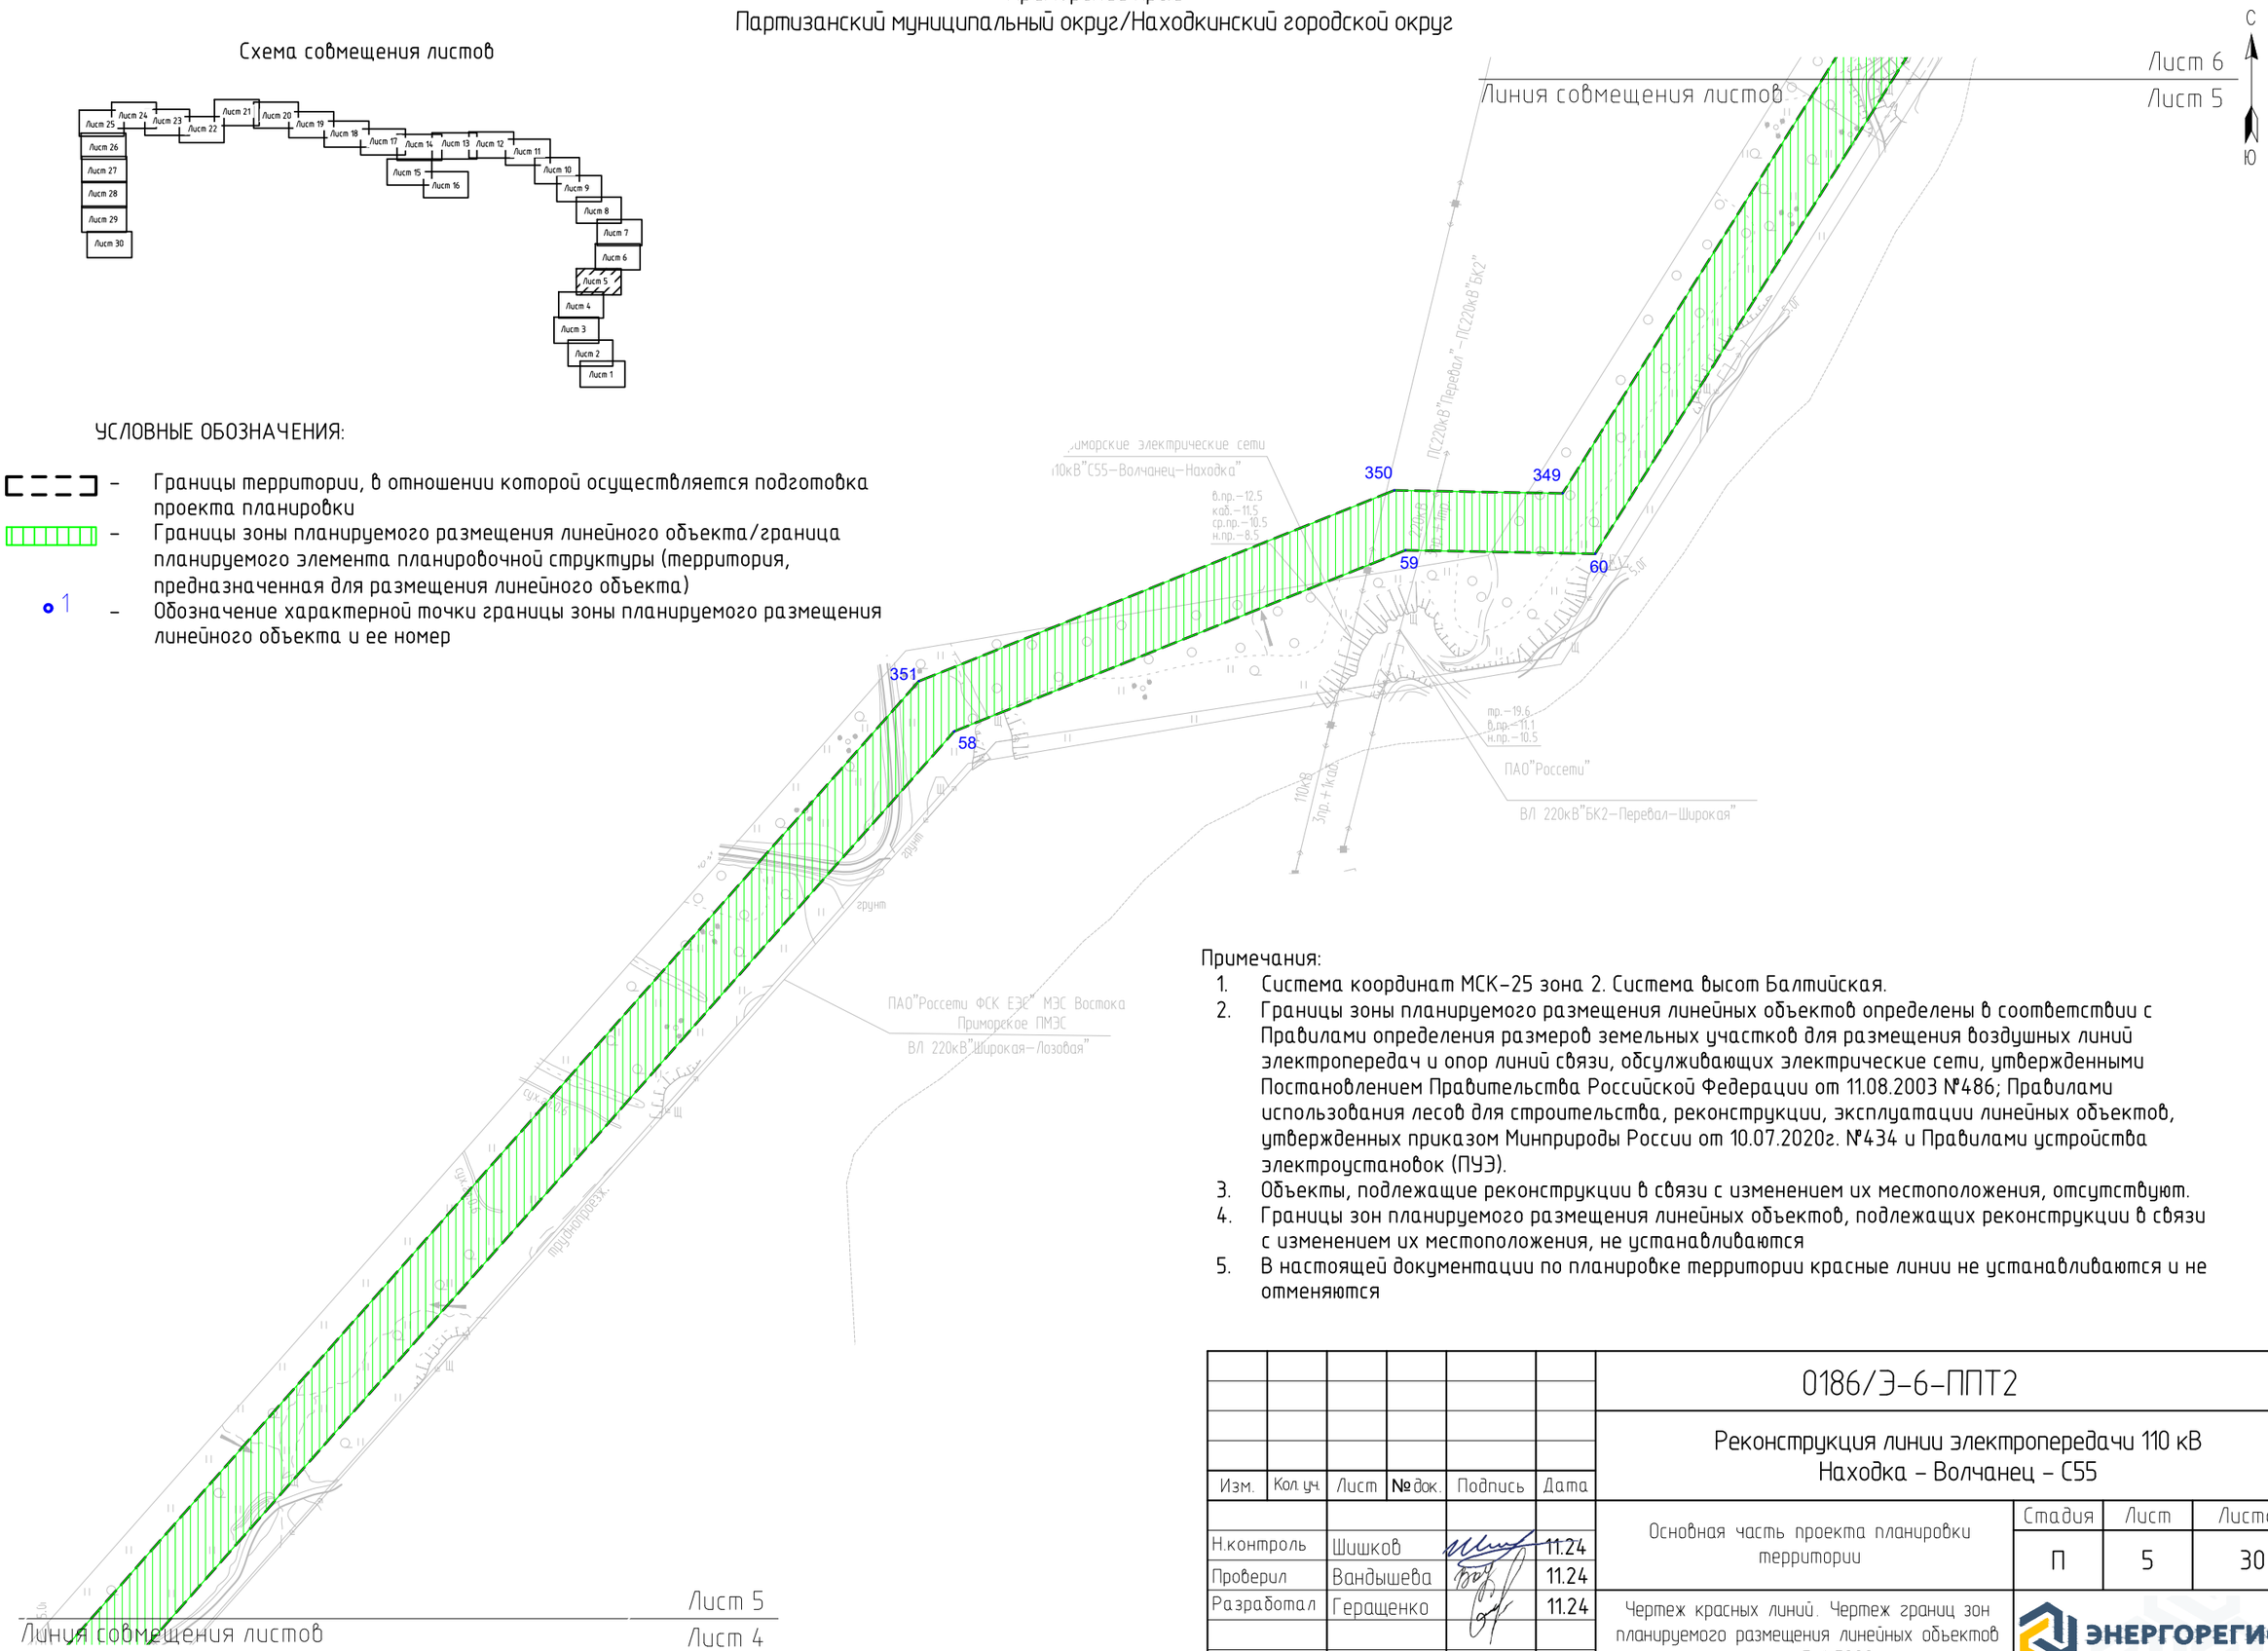

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2		
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55		
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия: П	Лист: 5 / Листов: 30
Проверил		Вандышева			11.24			
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН	

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Схема совмещения листов

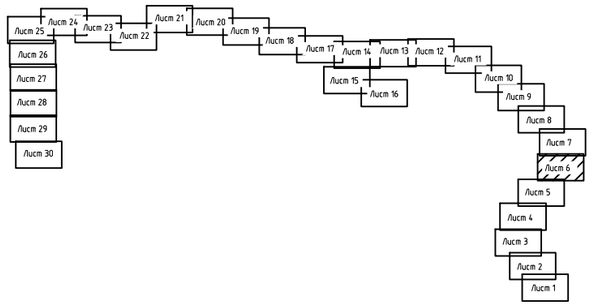

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

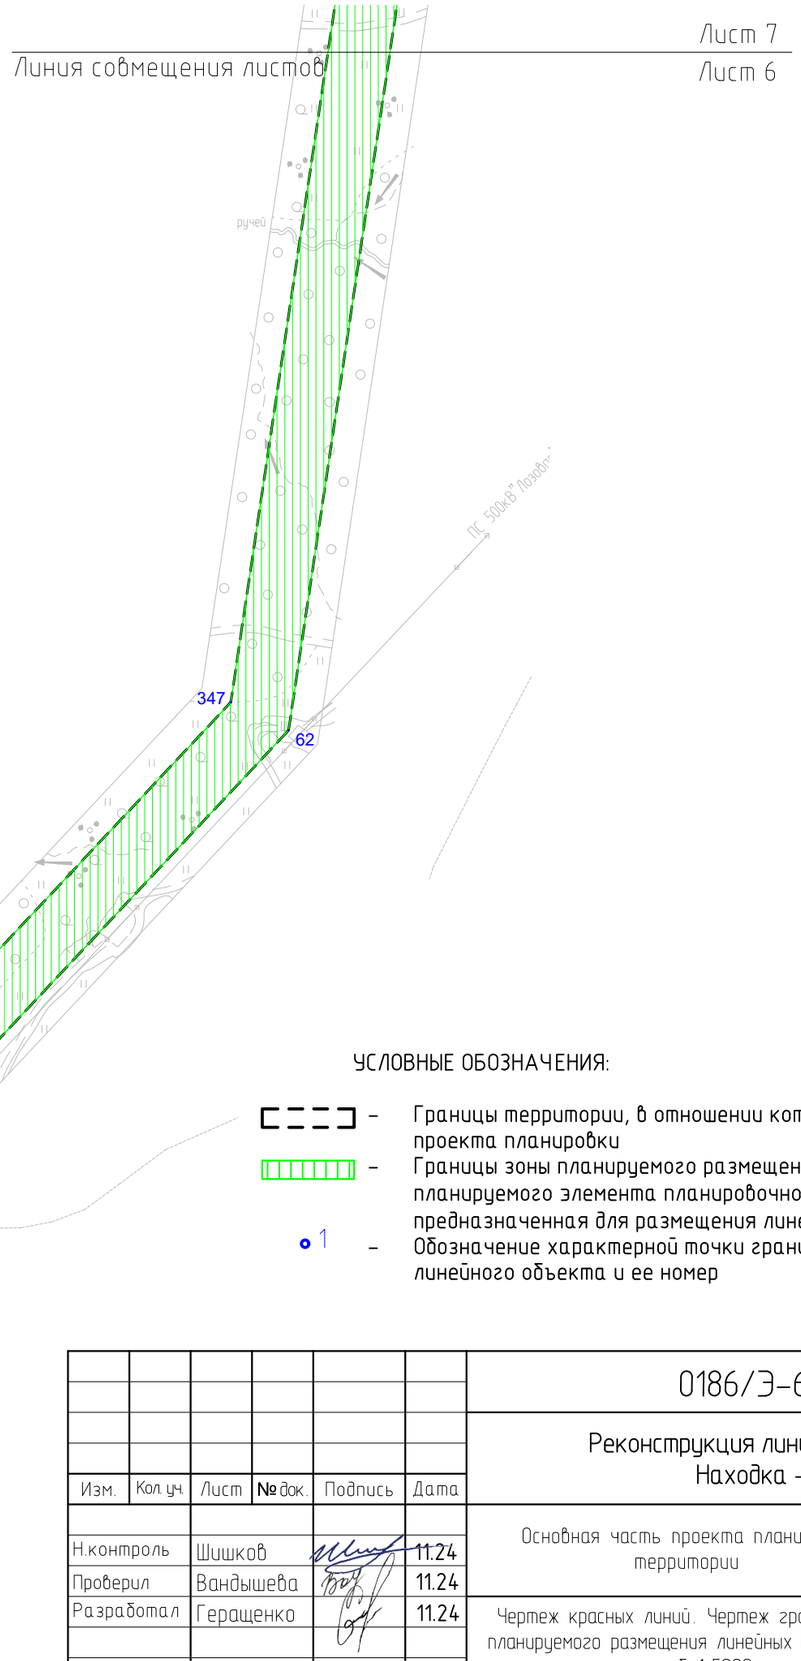

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	6	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

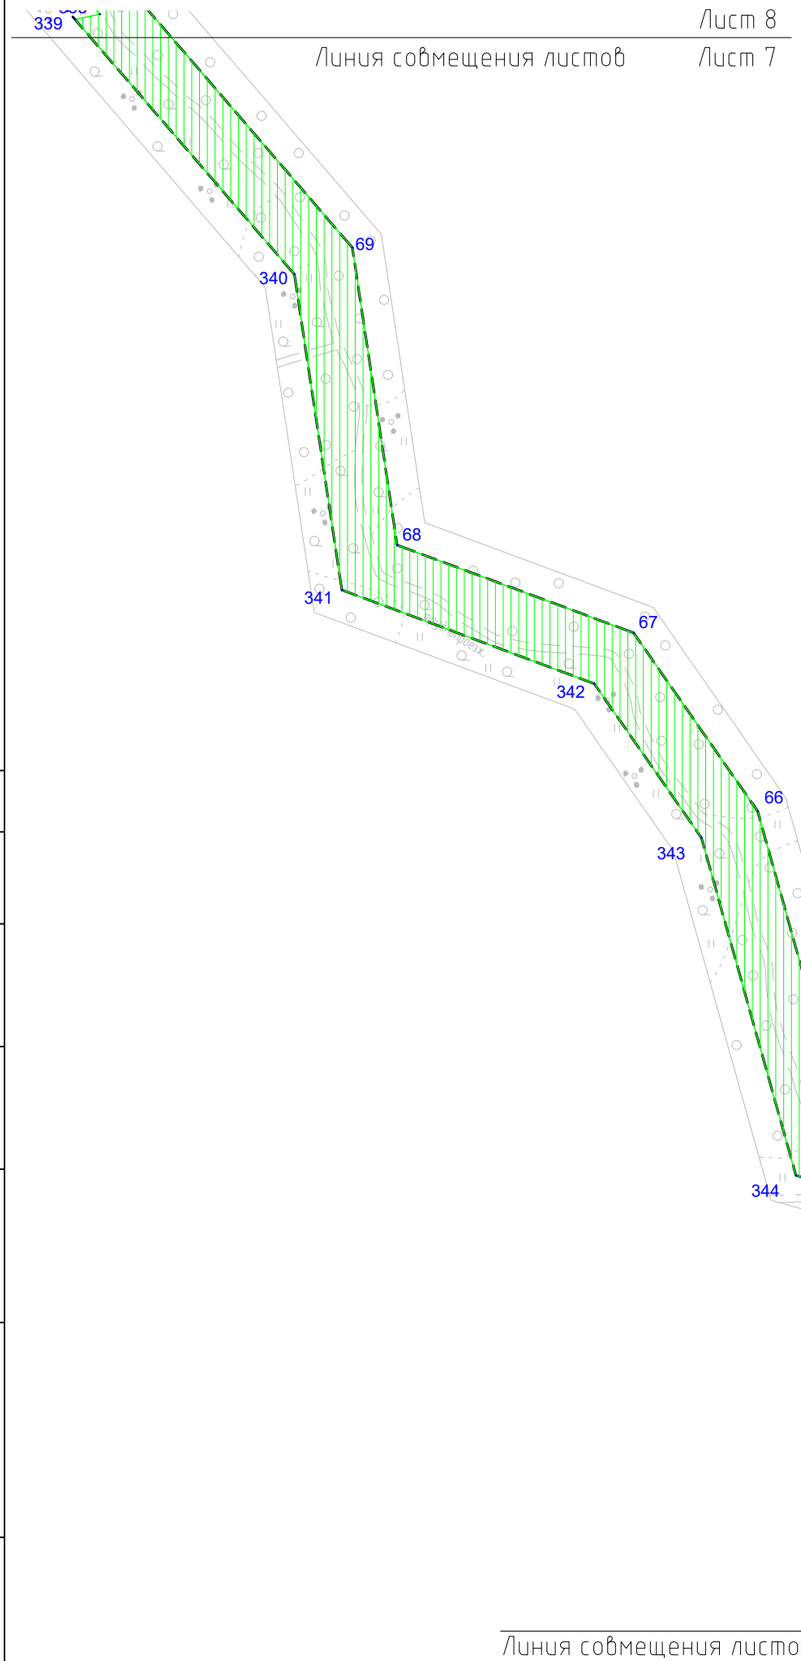

Схема совмещения листов

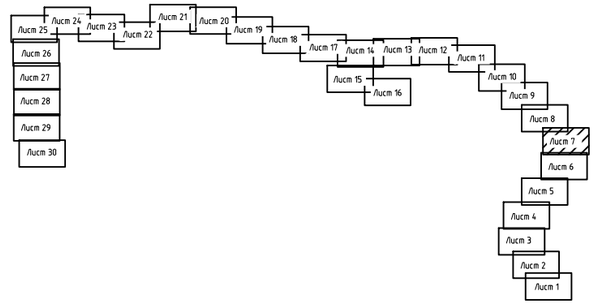

С
З
В
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- – Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- – Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	7	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

С
Ю

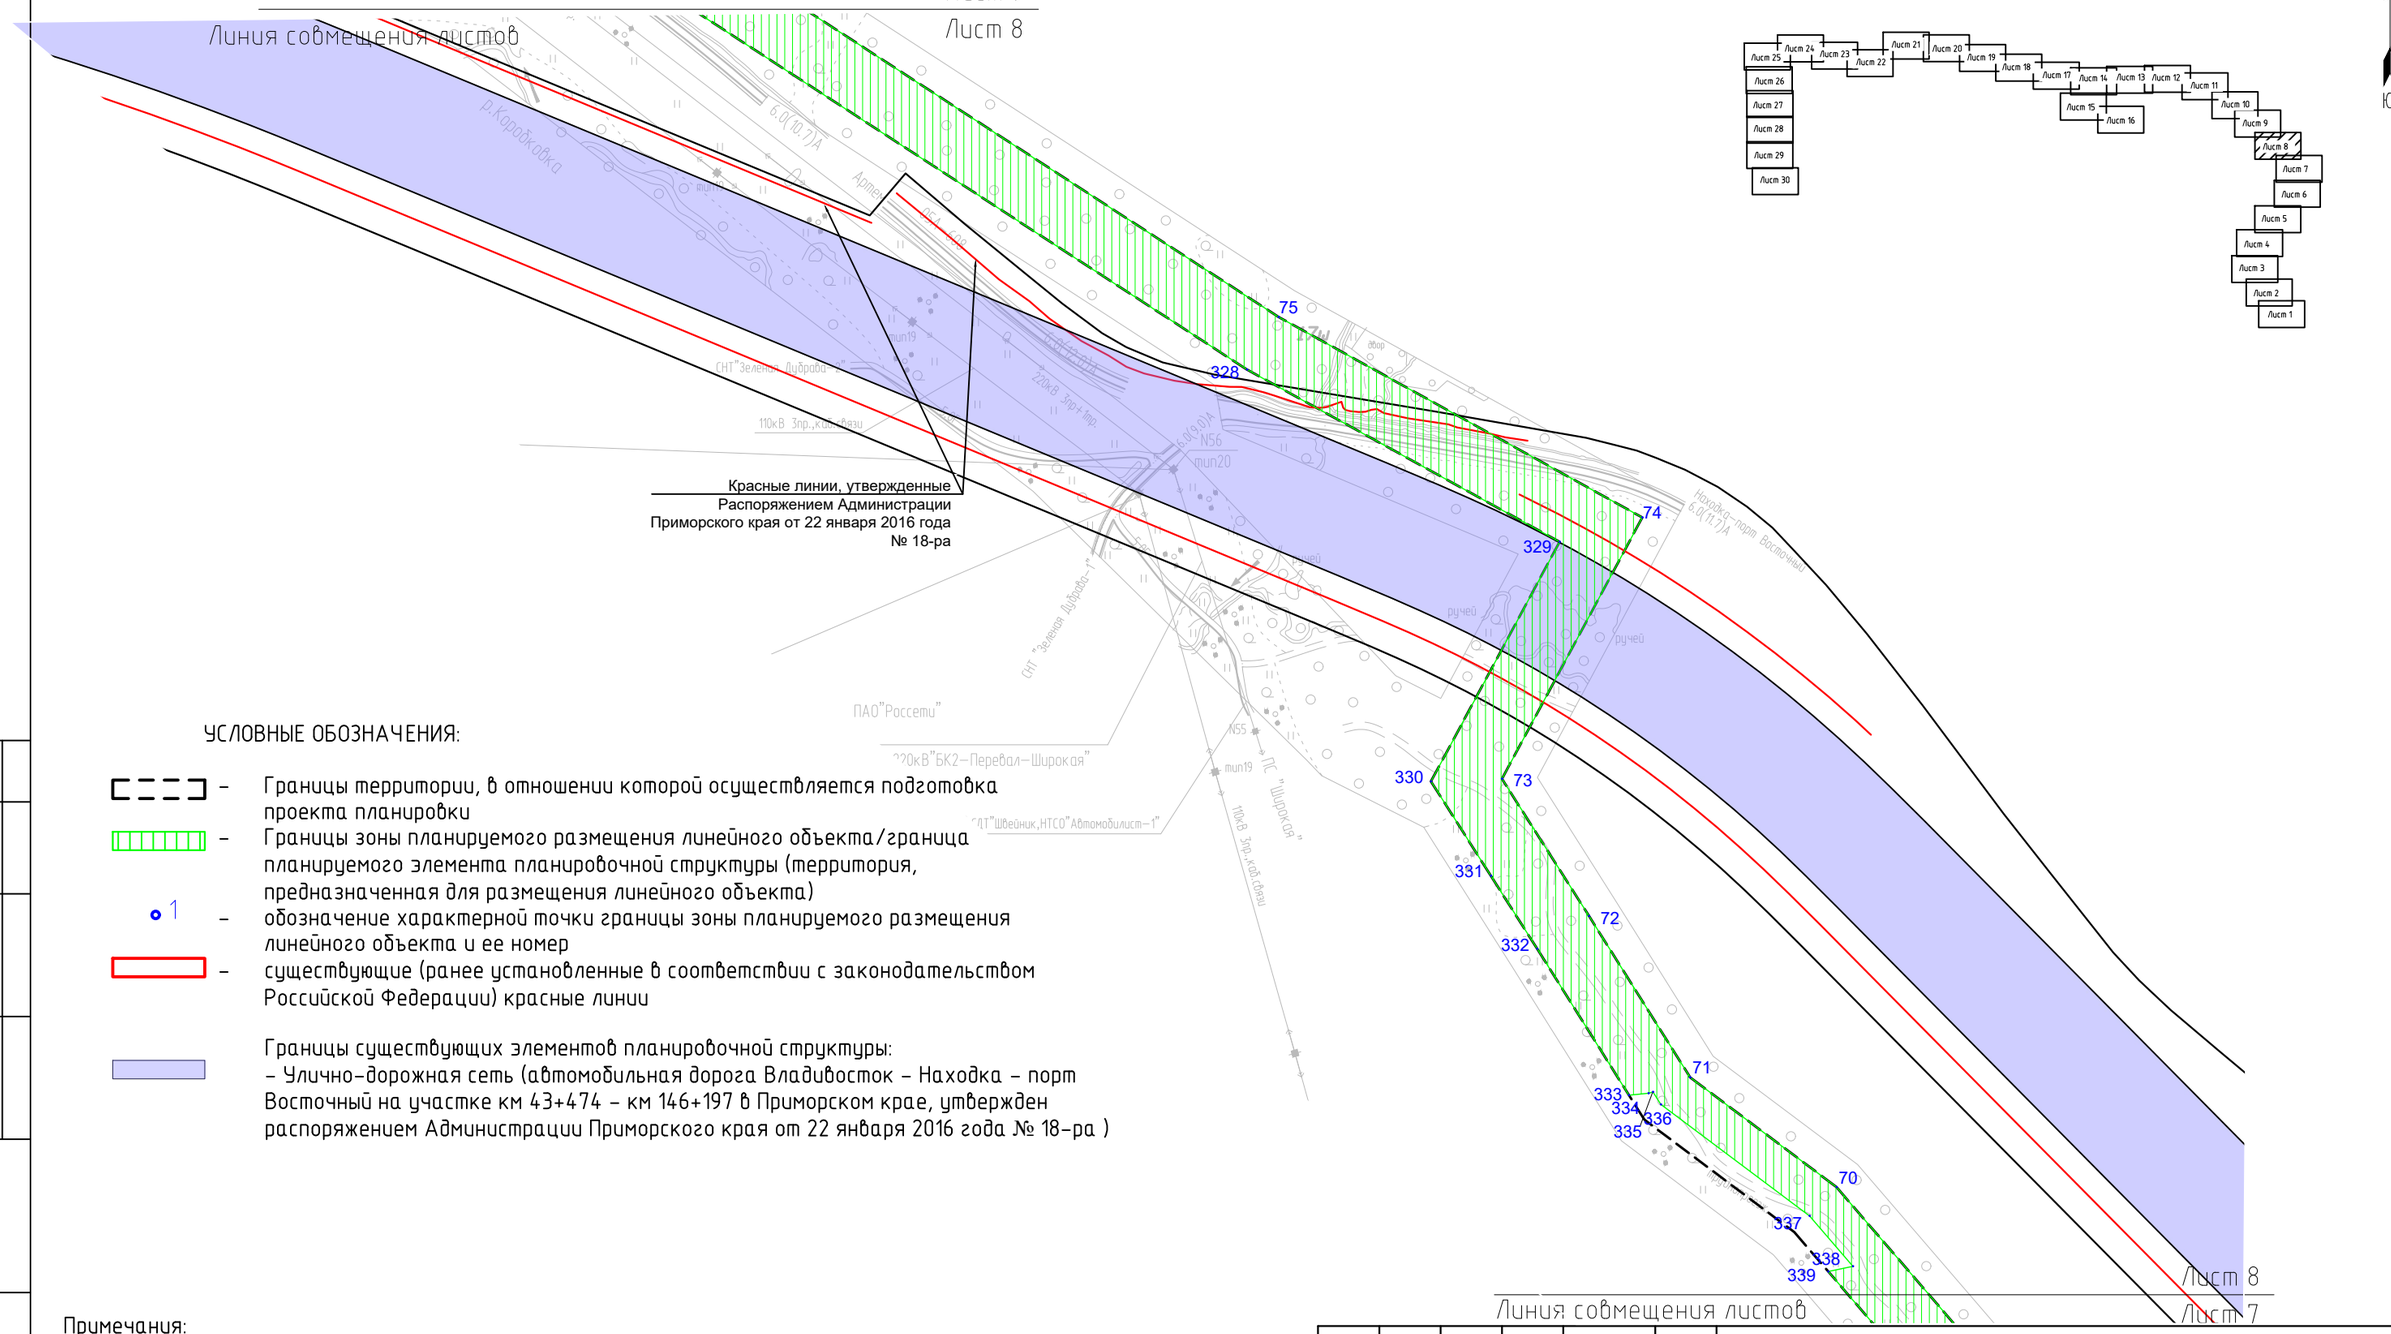

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- – Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- – Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- – существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии
- Границы существующих элементов планировочной структуры:
  – Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	8	30

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000

ЭНЕРГОРЕГИОН

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

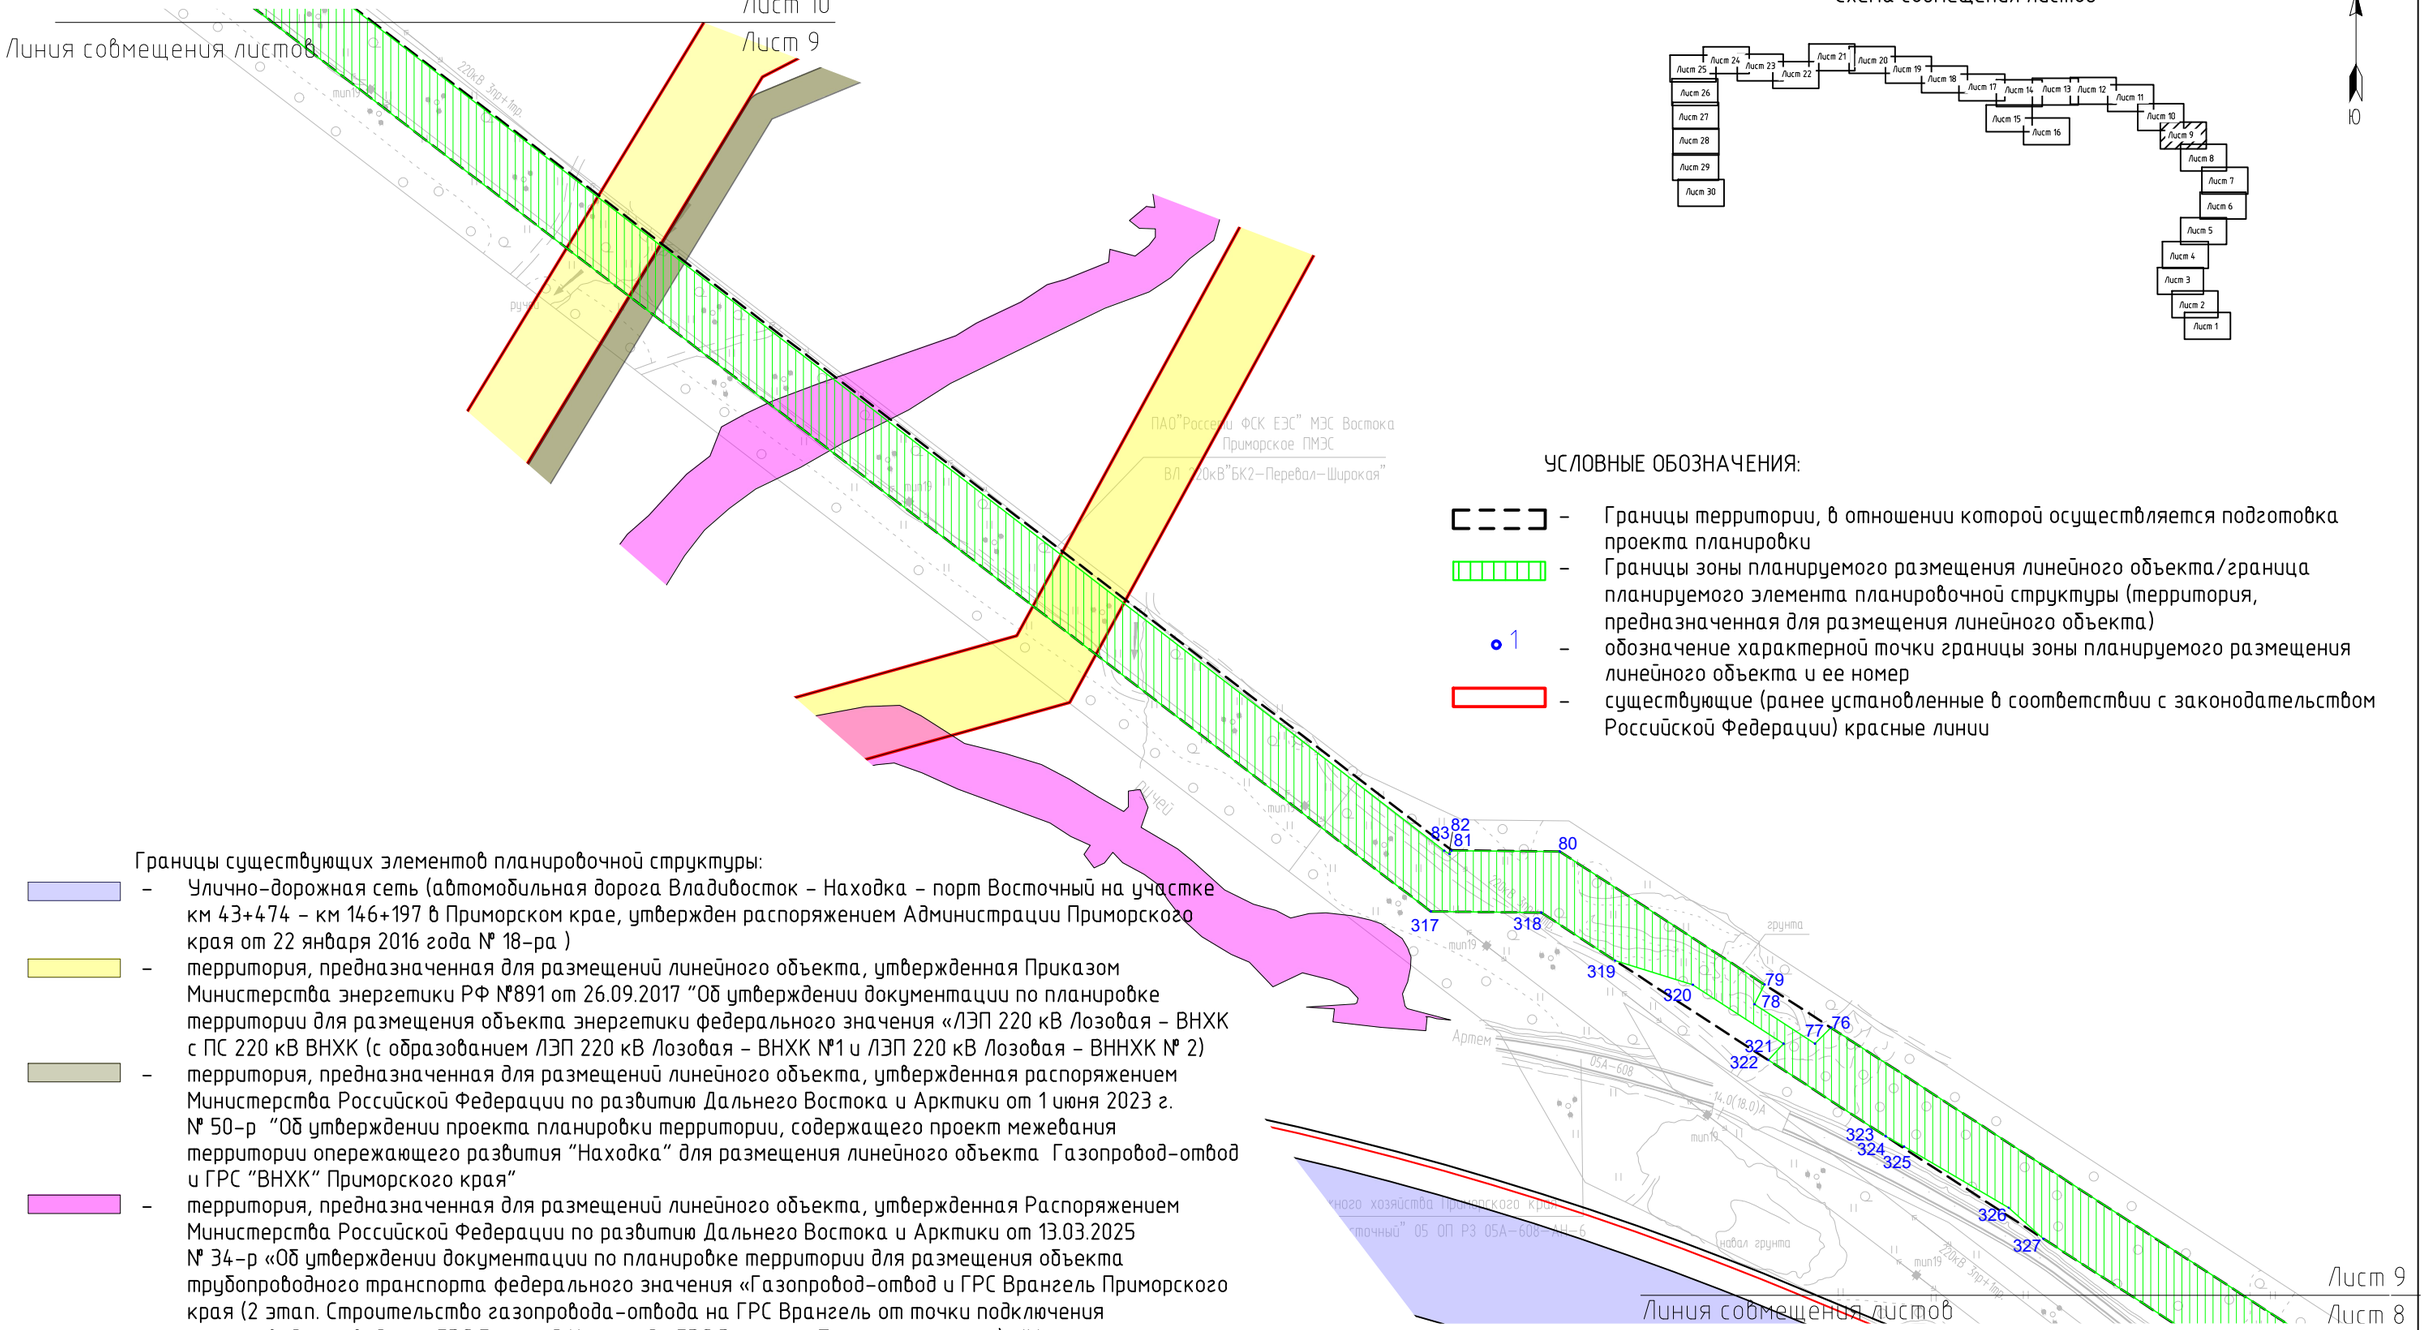

Схема совмещения листов

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- – Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- – Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- – существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:

- – Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)
- – территория, предназначенная для размещений линейного объекта, утвержденная Приказом Министерства энергетики РФ №891 от 26.09.2017 "Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта энергетики федерального значения «ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВНХК с ПС 220 кВ ВНХК (с образованием ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВНХК №1 и ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВННХК № 2)
- – территория, предназначенная для размещений линейного объекта, утвержденная распоряжением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 1 июня 2023 г. № 50-р "Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории опережающего развития "Находка" для размещения линейного объекта Газопровод-отвод и ГРС "ВНХК" Приморского края"
- – территория, предназначенная для размещений линейного объекта, утвержденная Распоряжением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.03.2025 № 34-р «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)» IV этап строительства»

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			04.25
Проверил		Вандышева			04.25
Разработал		Геращенко			04.25

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	9	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

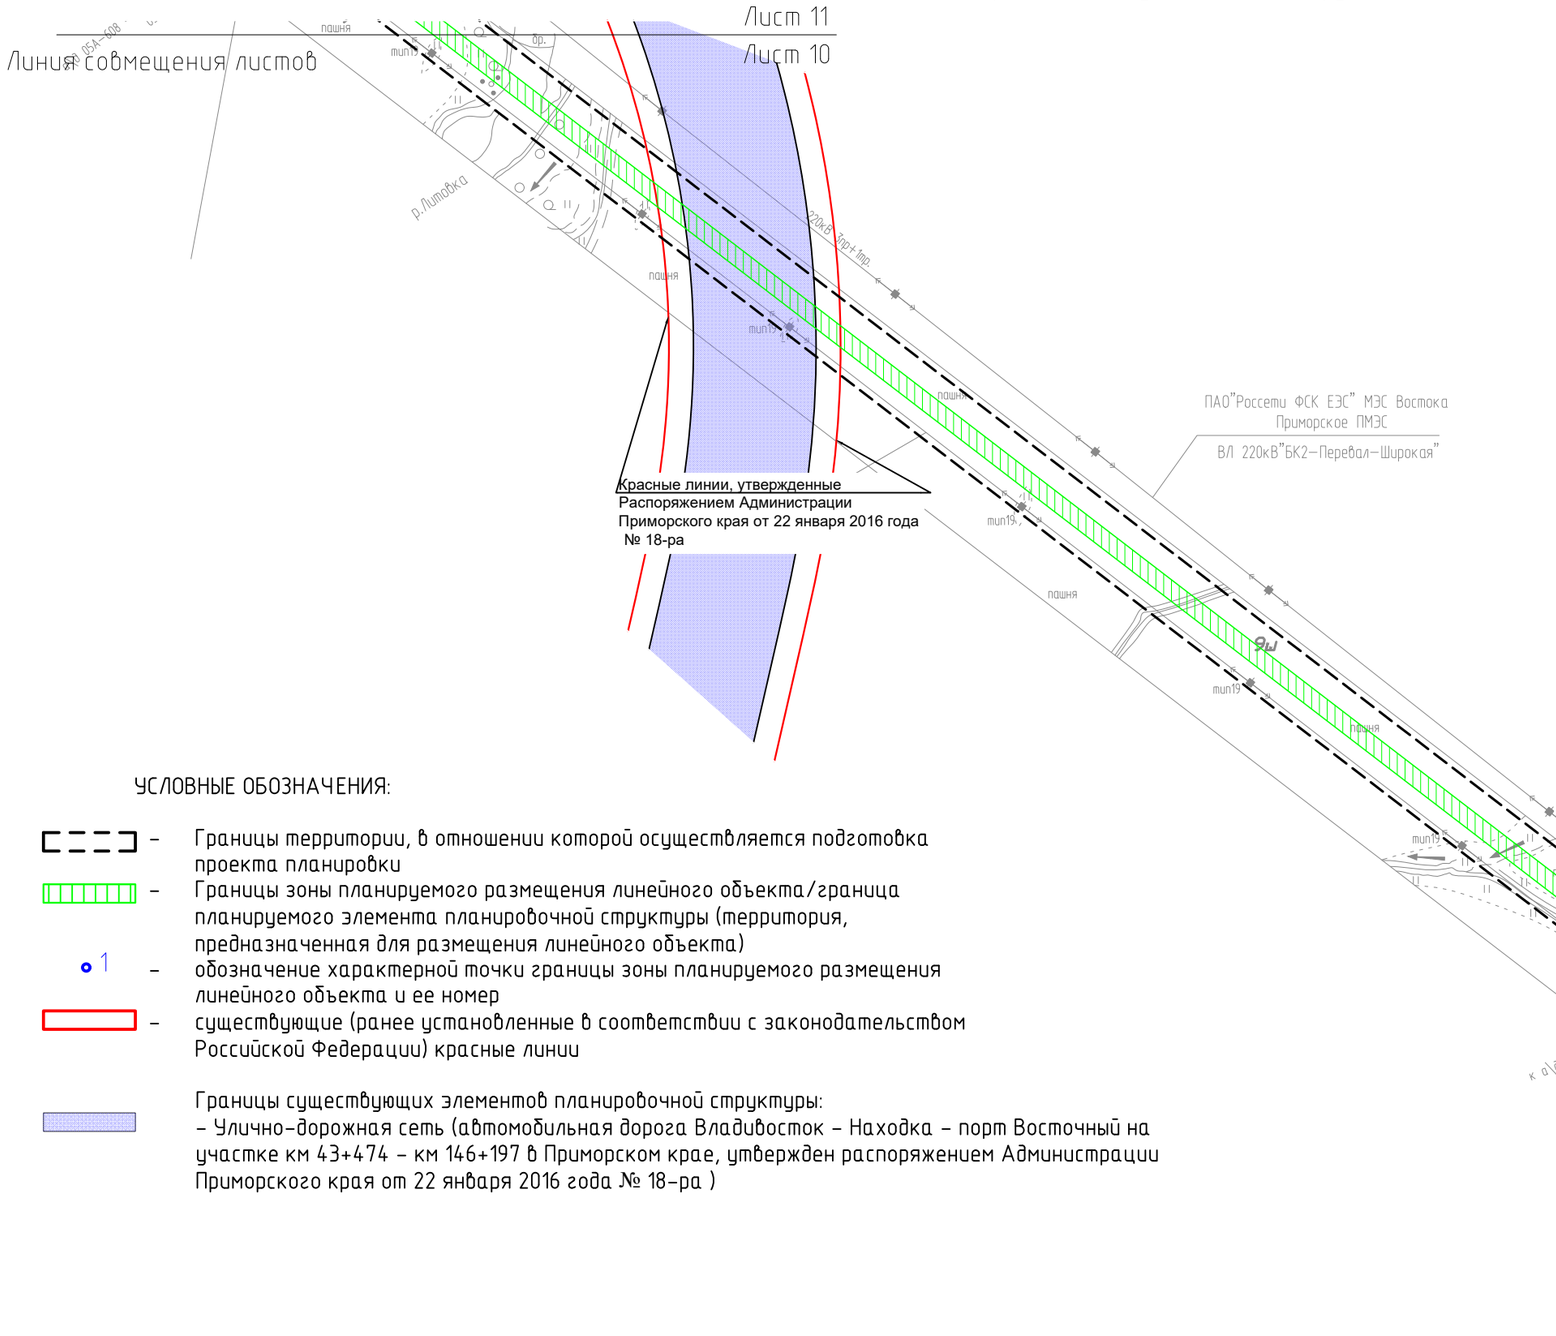

Схема совмещения листов

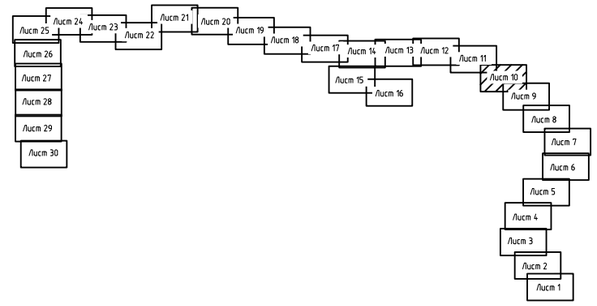

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

– Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)

1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

– существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:
– Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э–6–ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	10	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

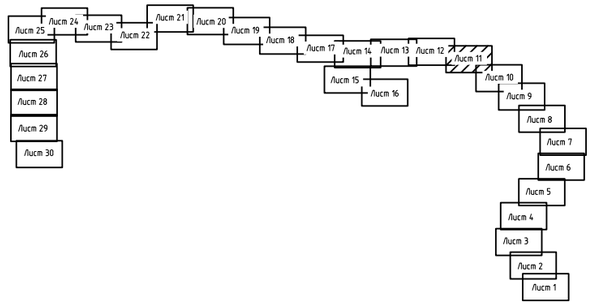

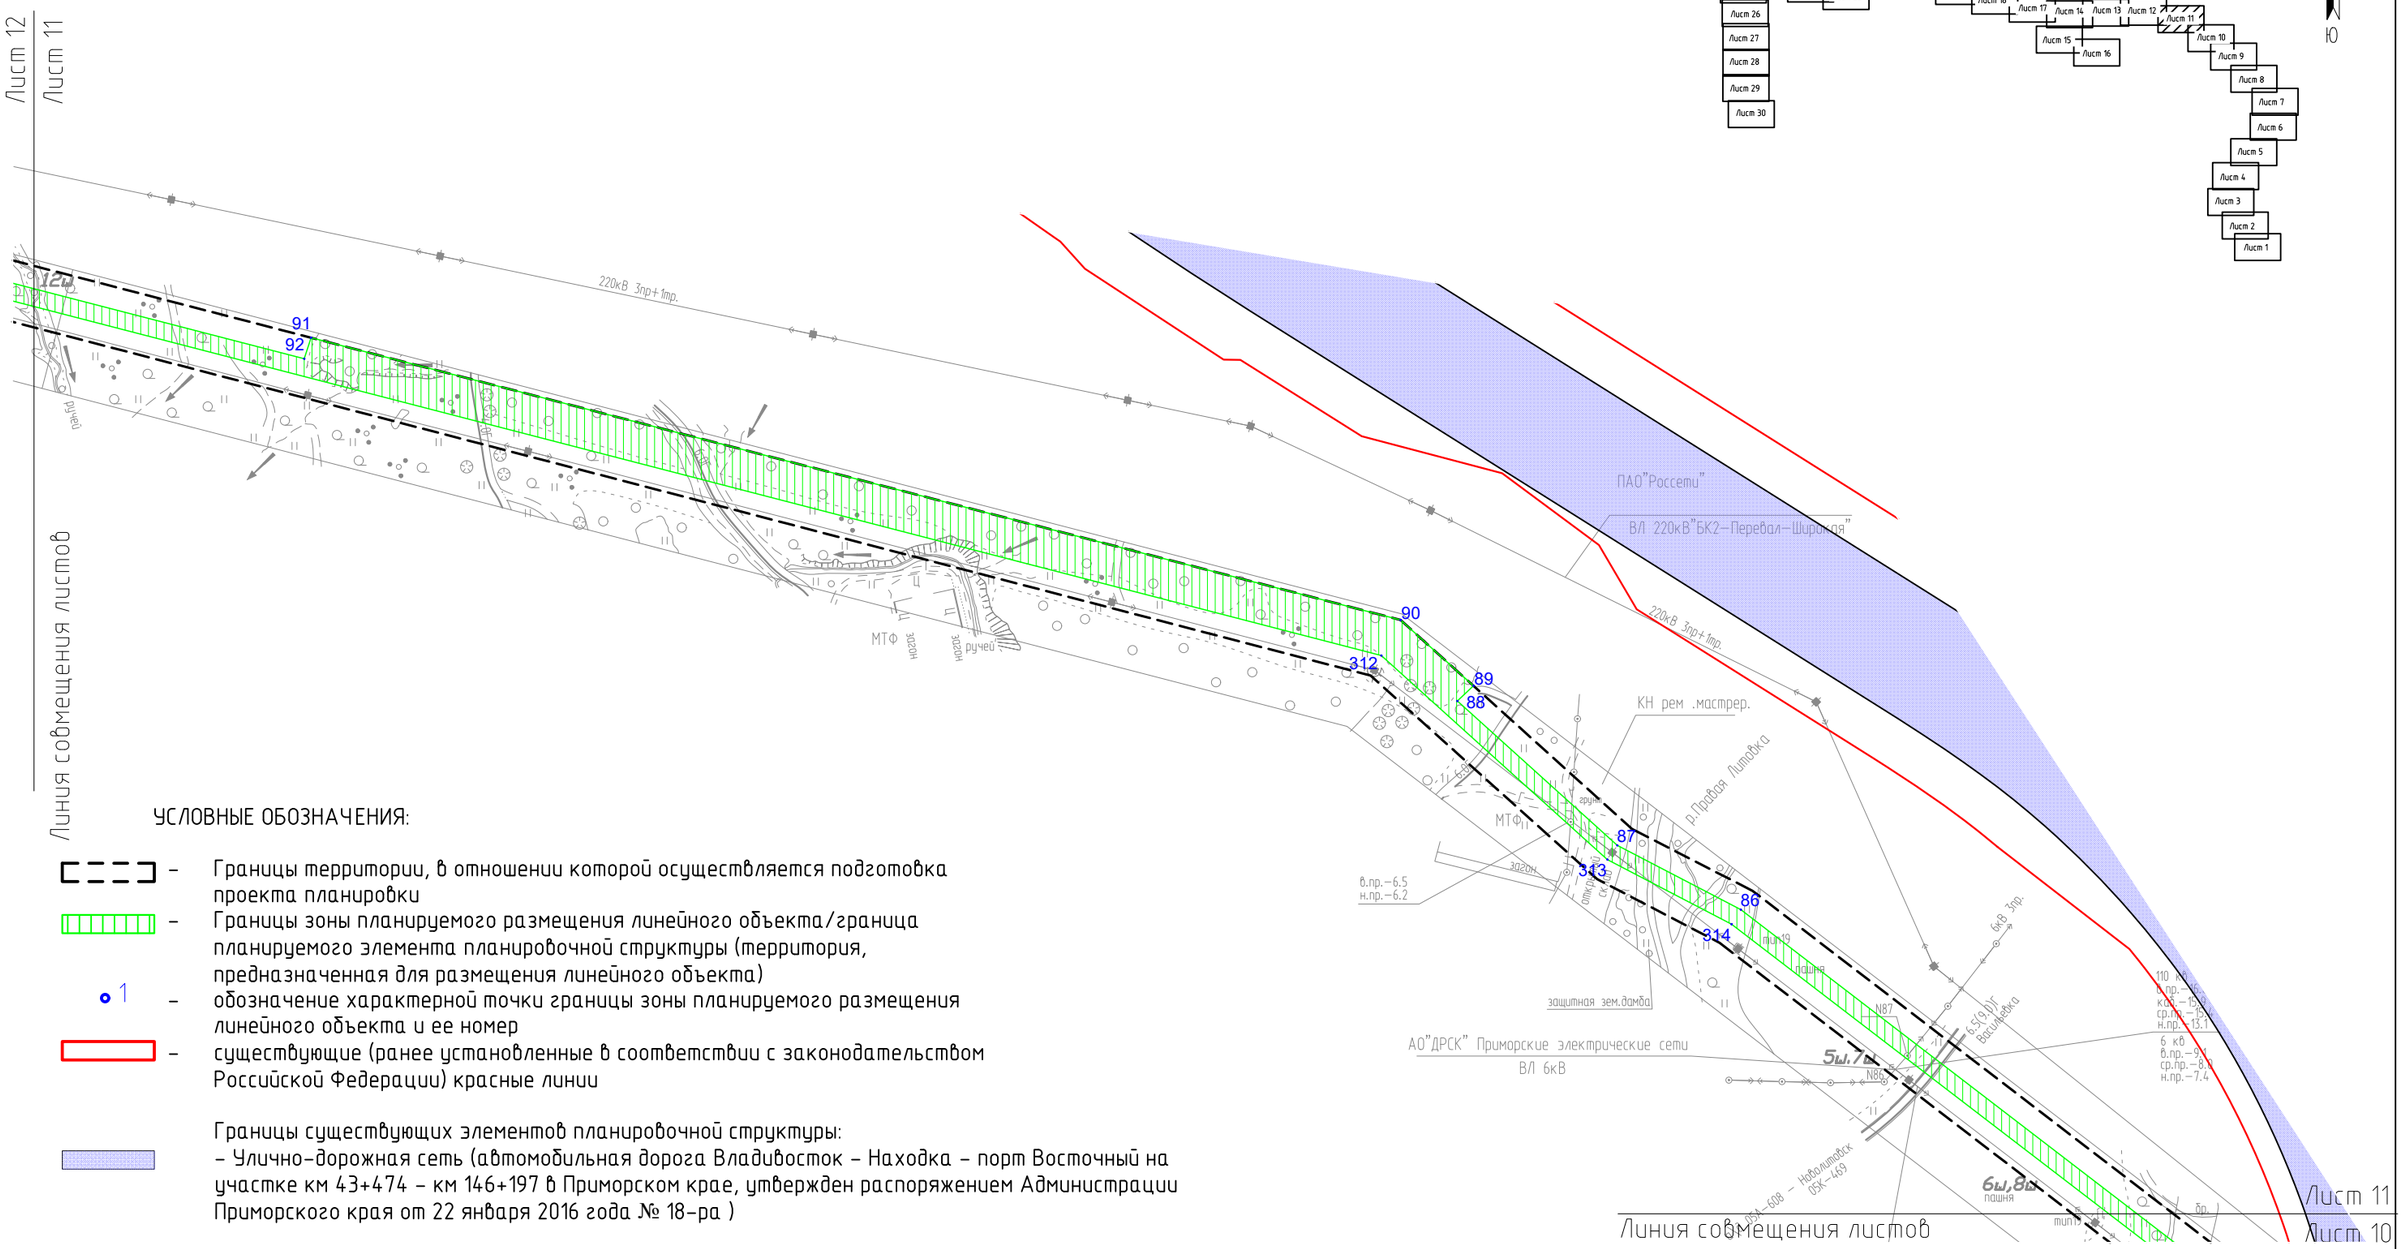

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:
– Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	11	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

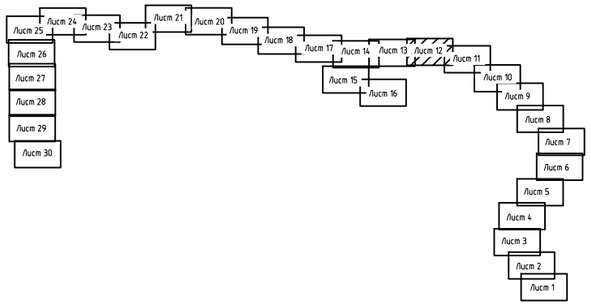

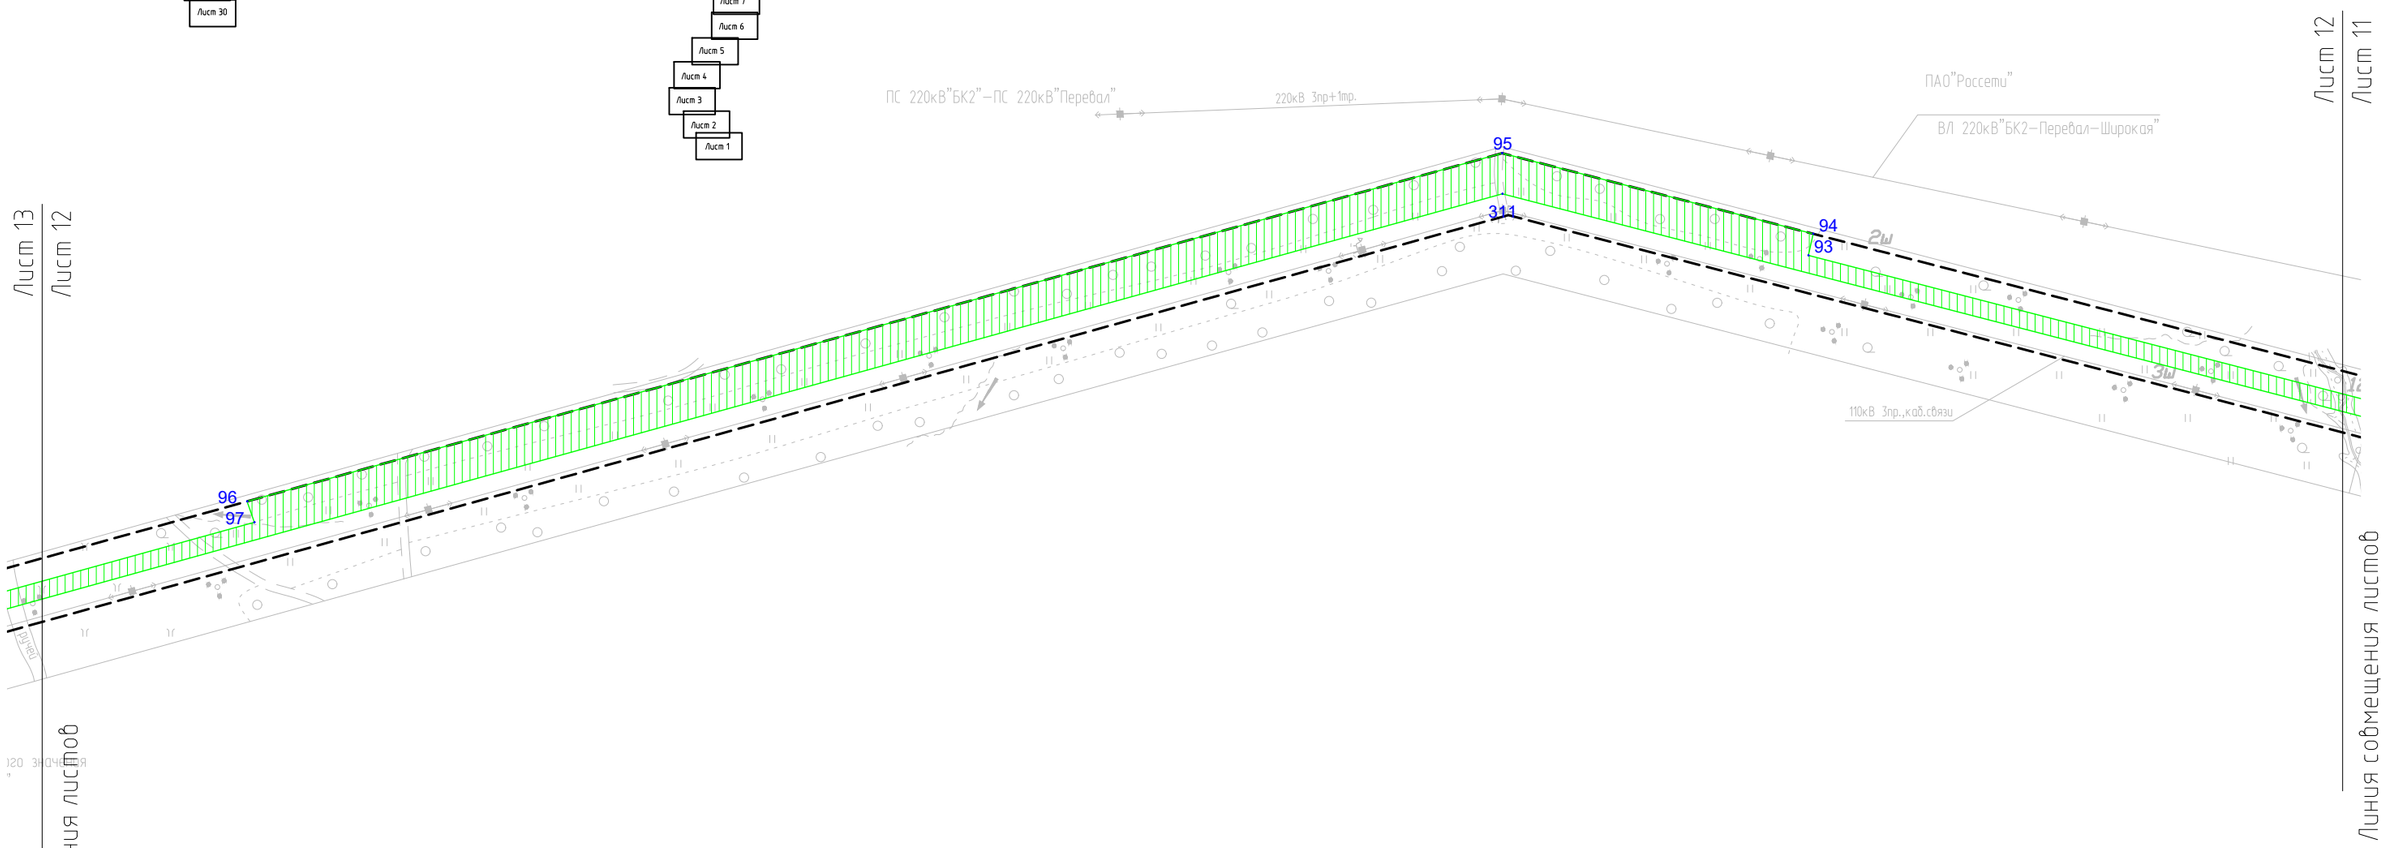

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э–6–ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	12	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

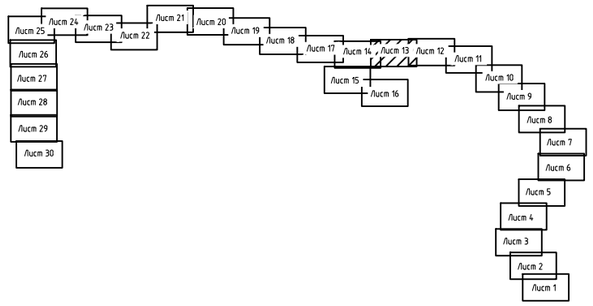

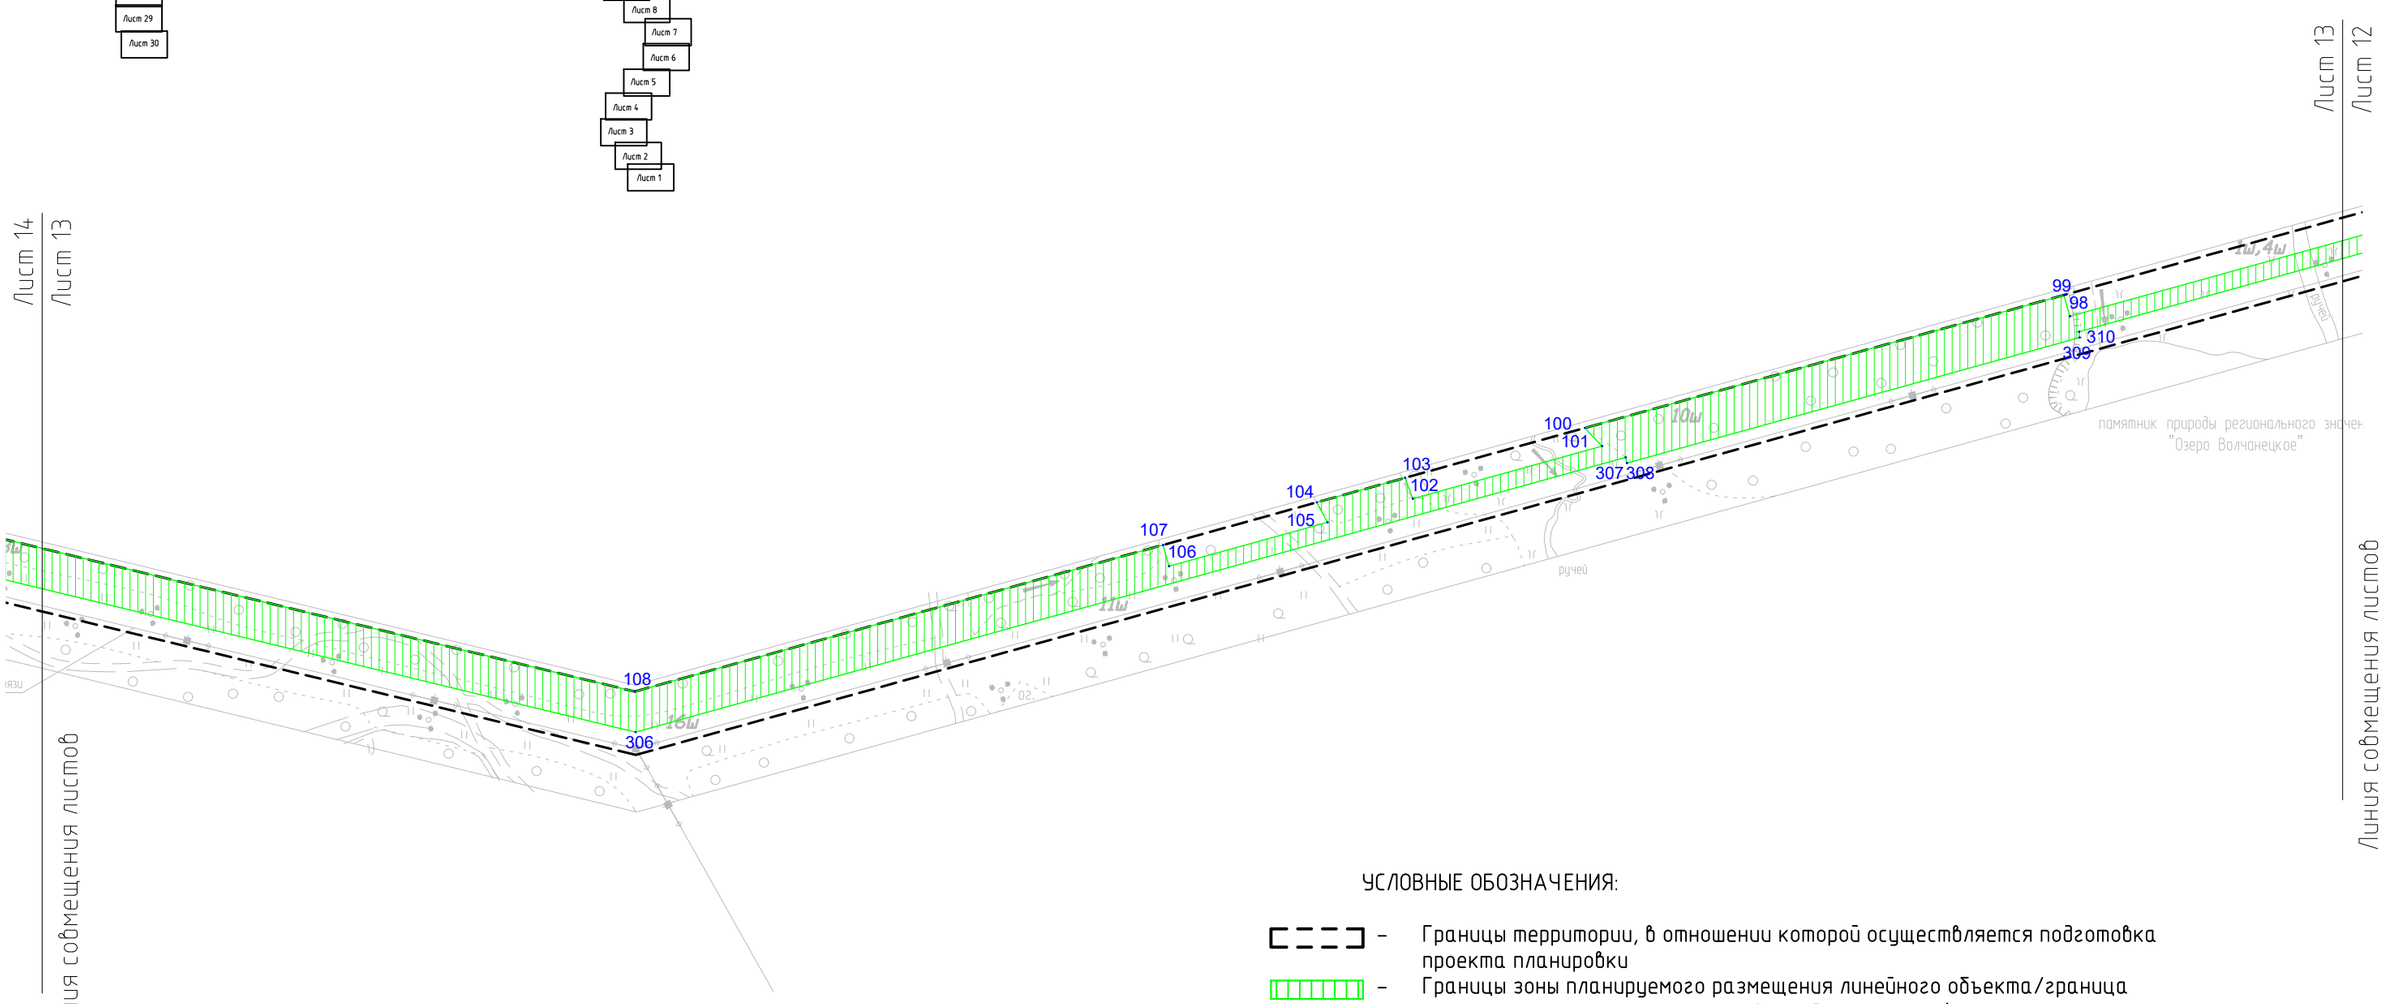

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	13	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

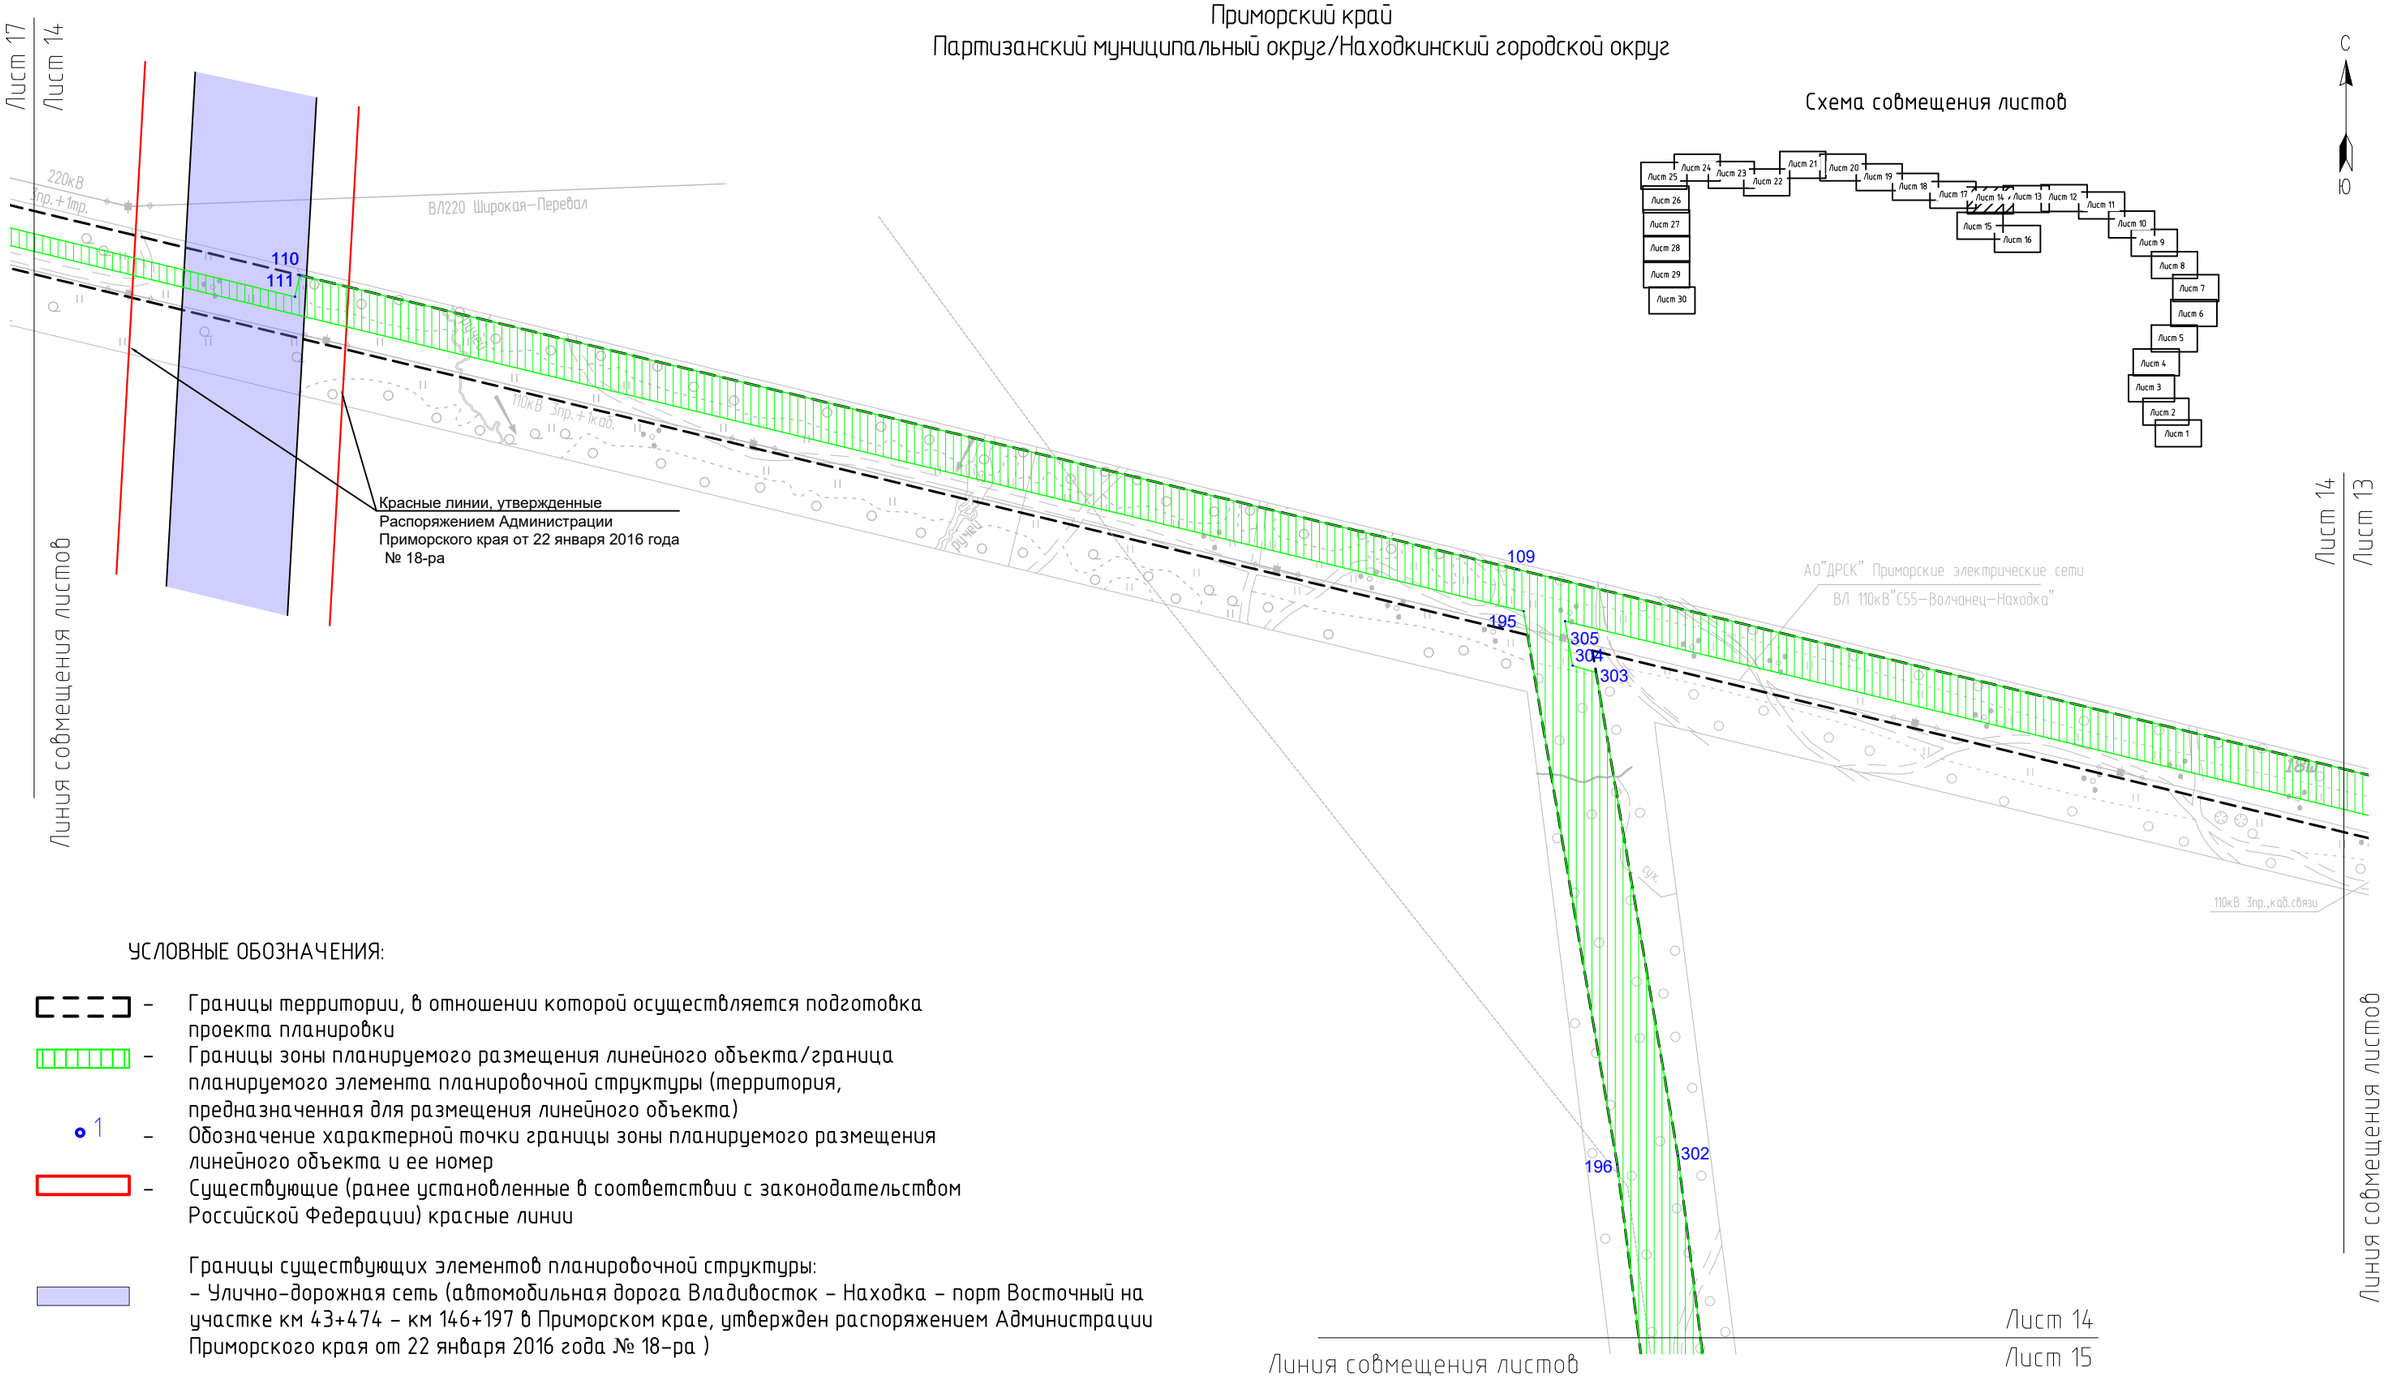

Схема совмещения листов

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:
– Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	14	30

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000

ЭНЕРГОРЕГИОН

Формат А3

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Лист 14
Линия совмещения листов
Лист 15

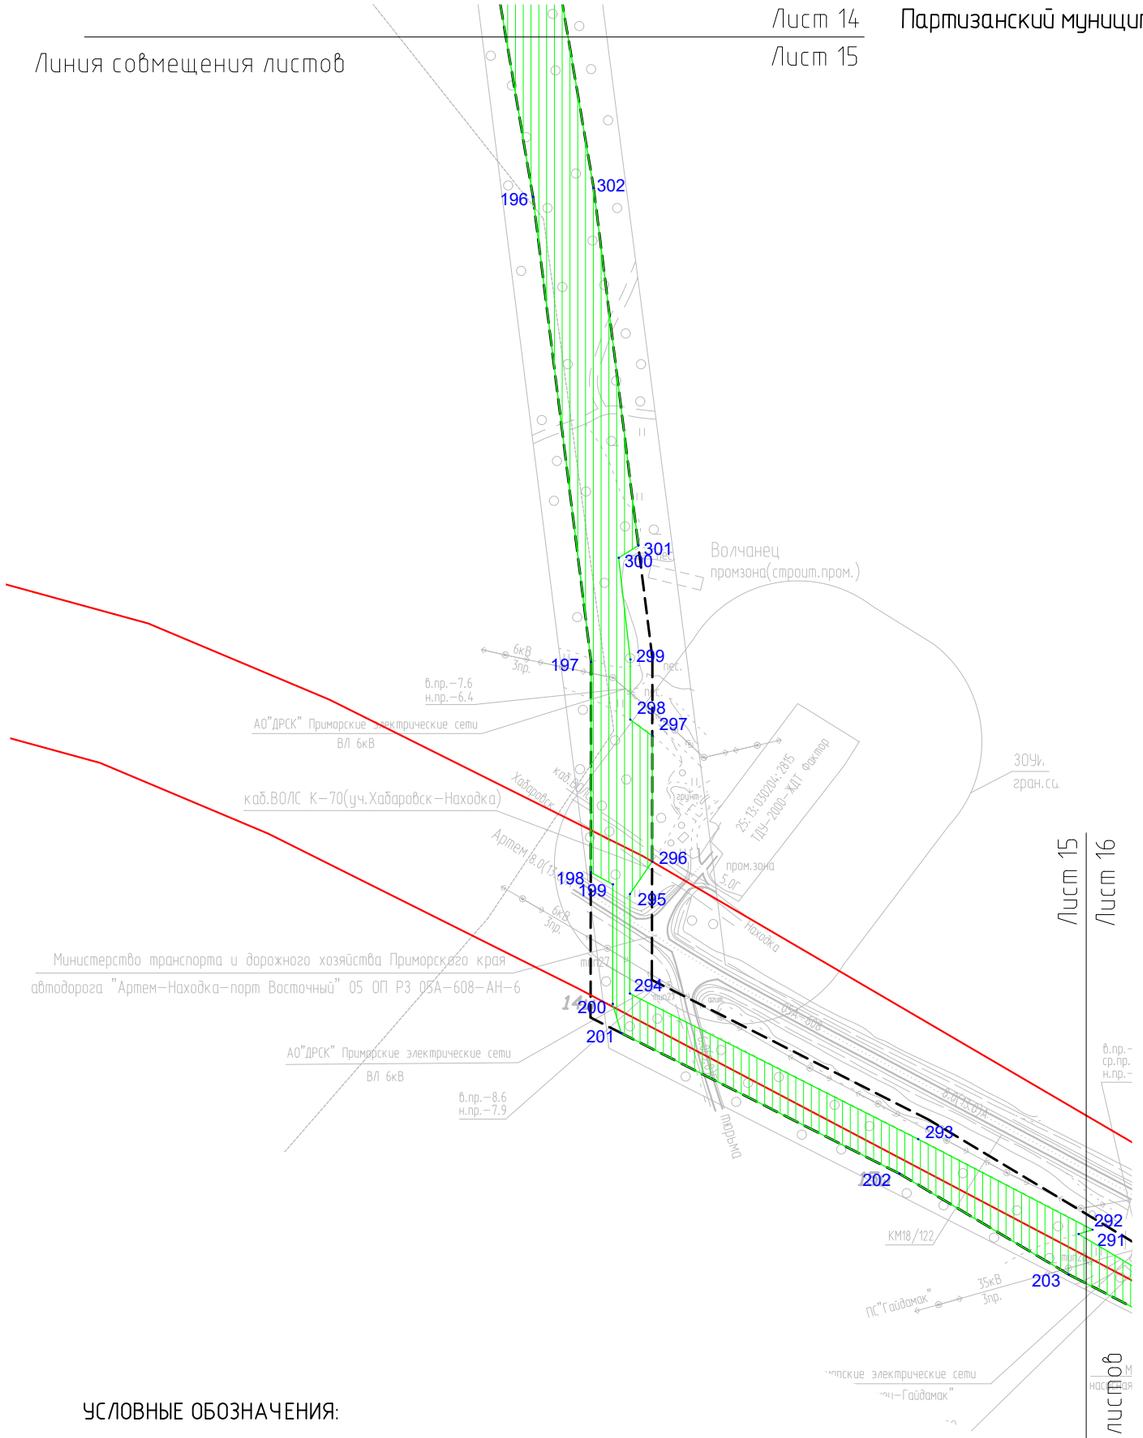

Схема совмещения листов

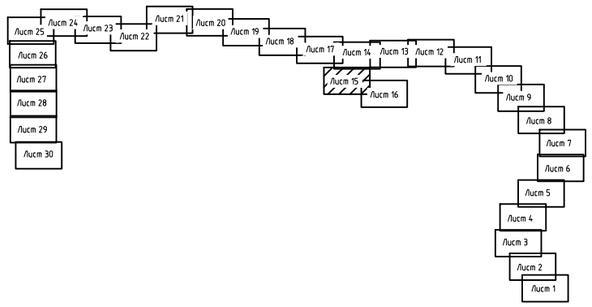

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э–6–ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	15	30

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000

ЭНЕРГОРЕГИОН

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

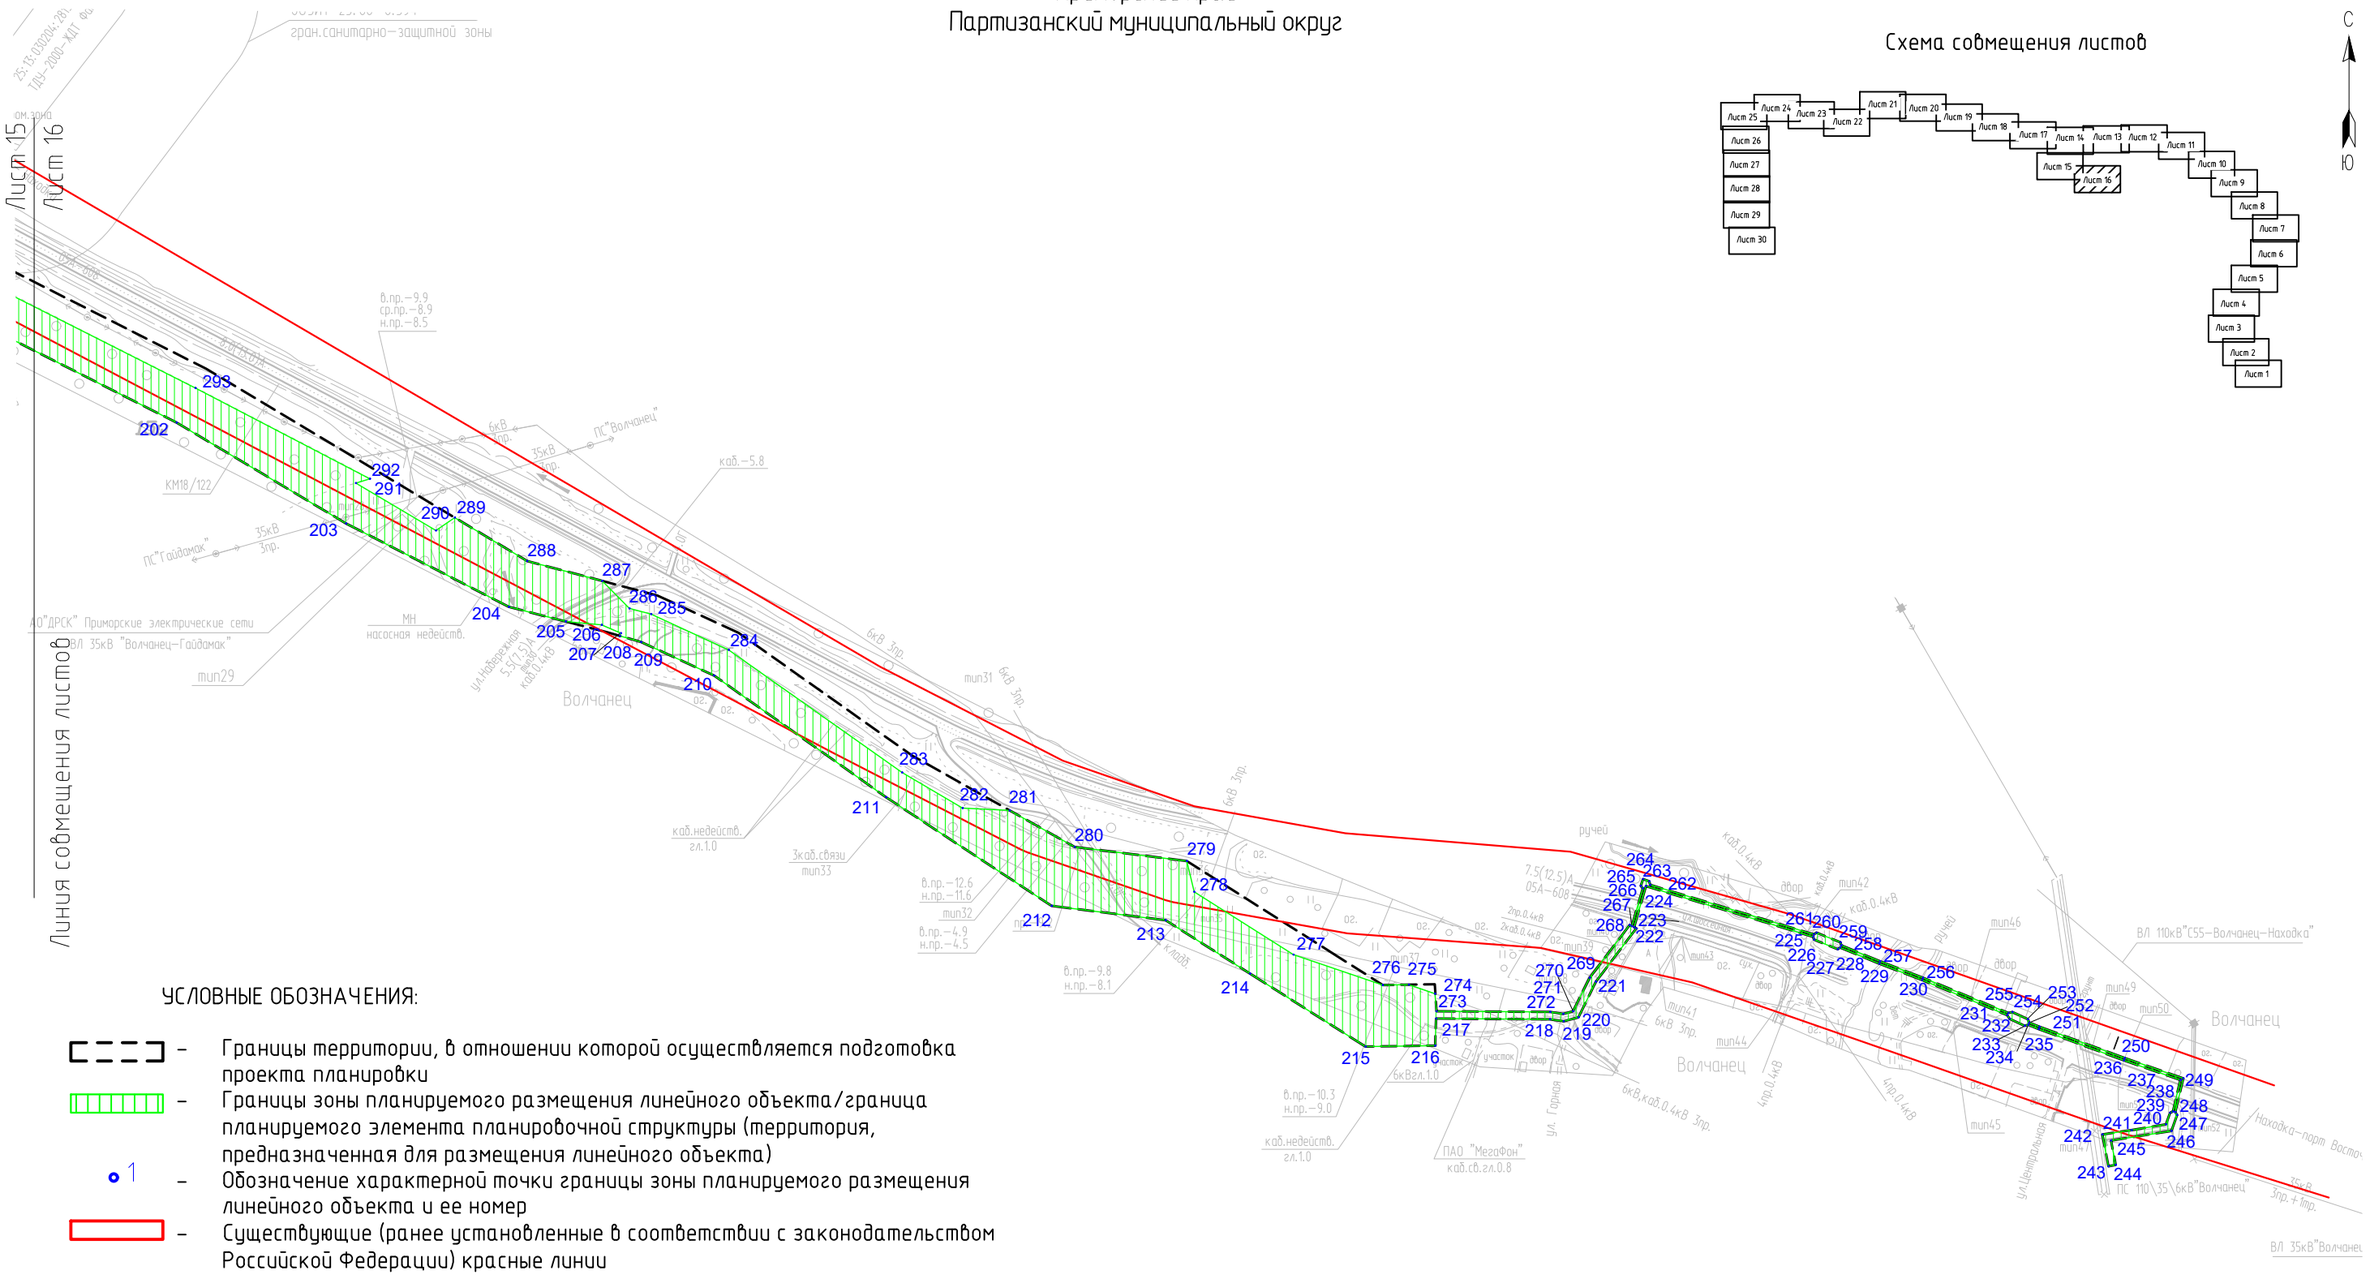

Схема совмещения листов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- – Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- – Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- – Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	16	30

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000

ЭНЕРГОРЕГИОН

Формат А3

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Приморский край
Находкинский городской округ

Лист 18 | Лист 17

Линия совмещения листов

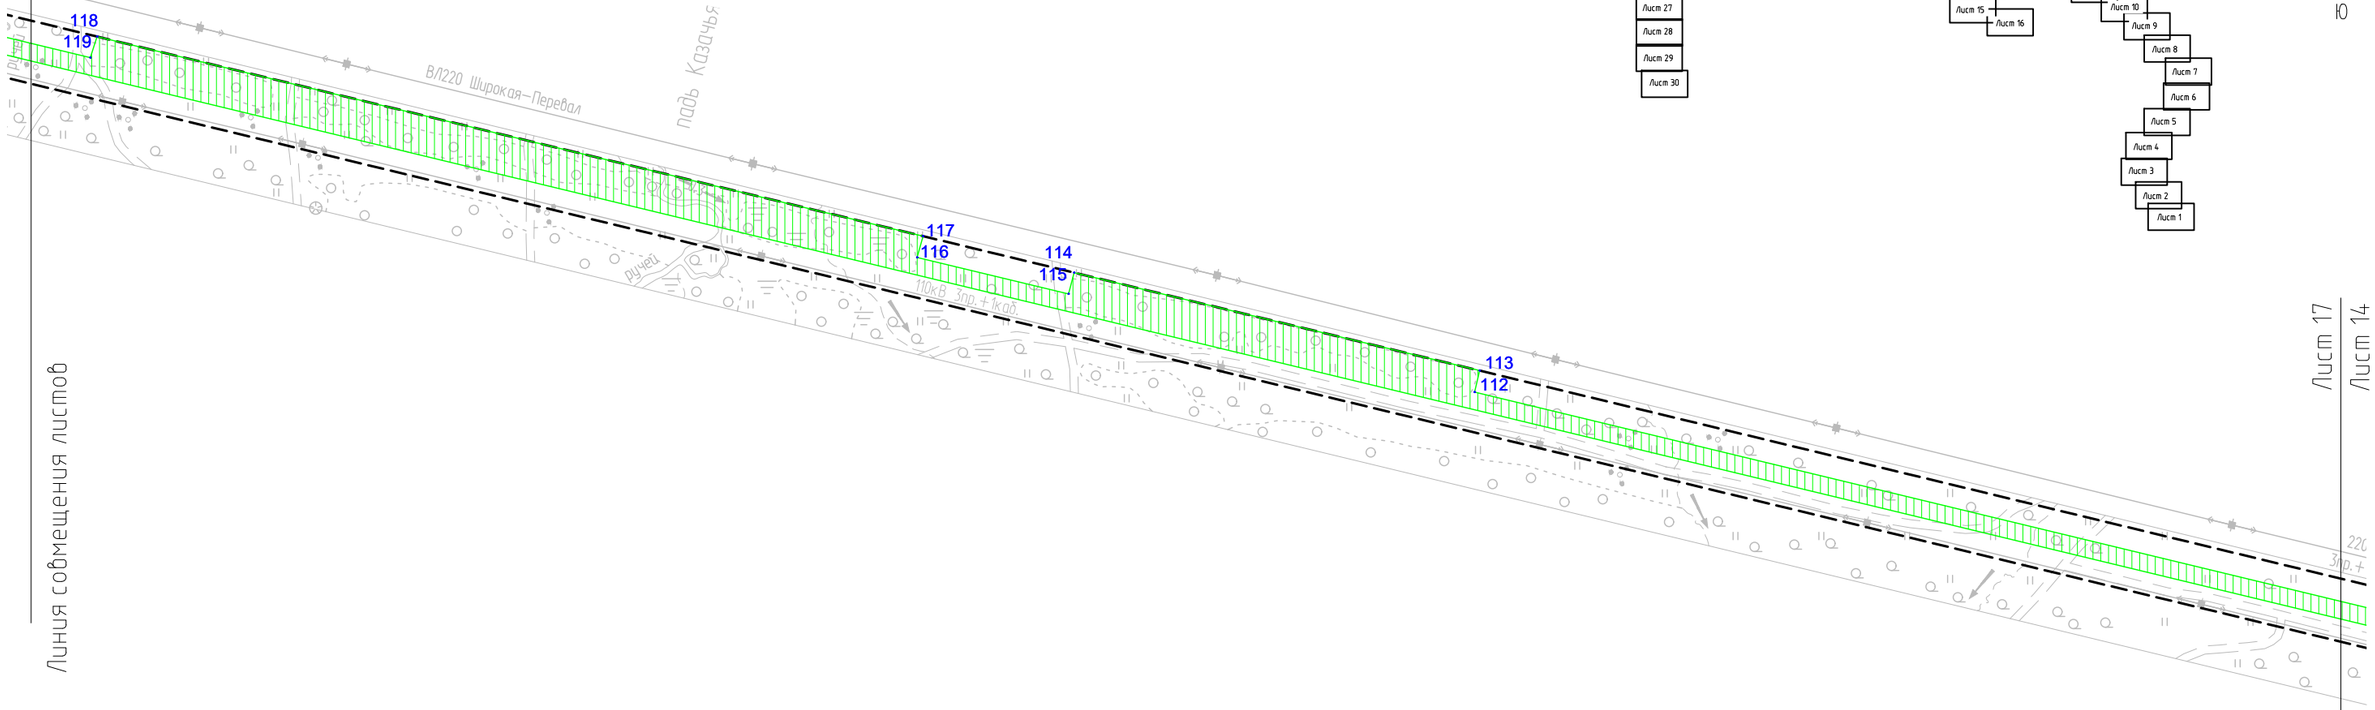

Схема совмещения листов

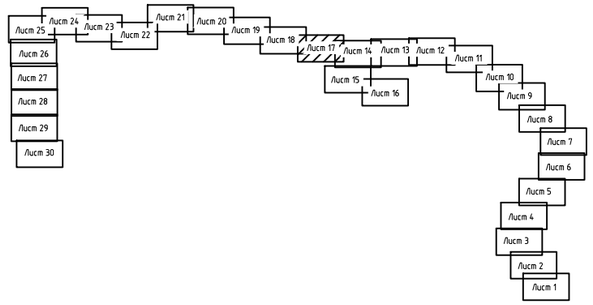

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э–6–ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	17	18
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Лист 19 | Лист 18

Линия совмещения листов

Лист 18 | Лист 17

Линия совмещения листов

Схема совмещения листов

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:

- территория, предназначенная для размещений линейного объекта, утвержденная Распоряжением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.03.2025 № 34-р «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)» IV этап строительства»

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			04.25
Проверил		Вандышева			04.25
Разработал		Геращенко			04.25

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	18	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Схема совмещения листов

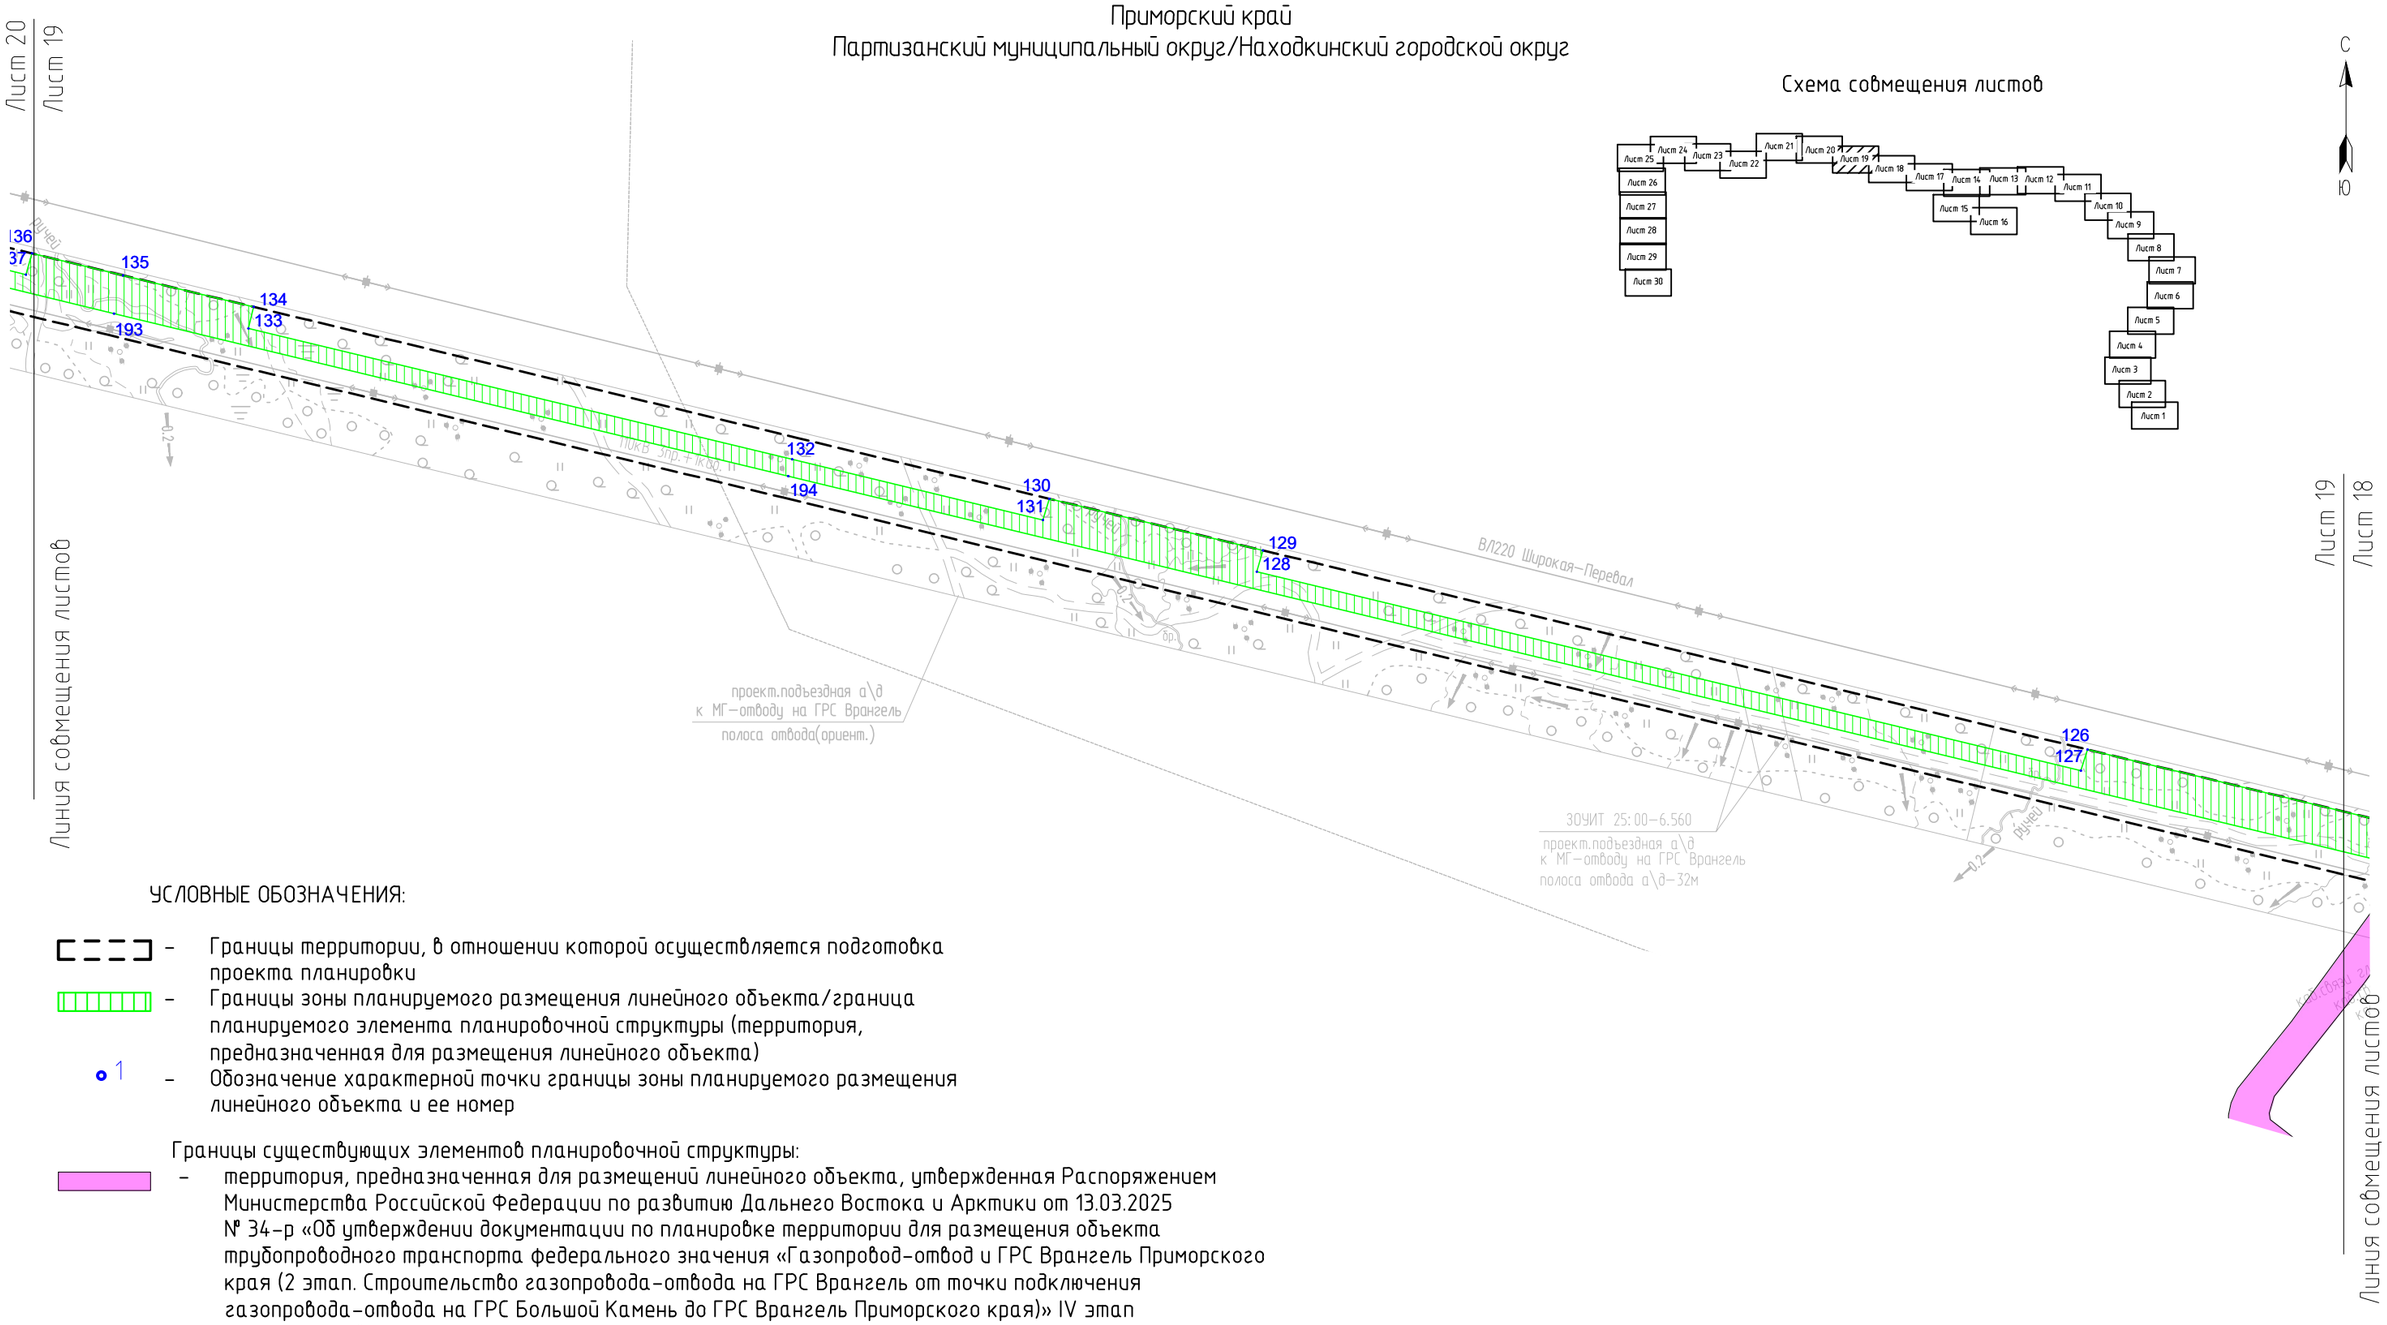
Лист 20
Лист 19
Линия совмещения листов
136
137
135
134
133
193
132
194
130
131
129
128
126
127
ВЛ220 Широкая–Перевал
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. II
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. I
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. III
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. IV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. V
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. VI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. VII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. VIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. IX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. X
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. L
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. LXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. XCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. C
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CLXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CXCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCLXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCXCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCLXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CCCXCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CD
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDLXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. CDXCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. D
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DL
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DLXXXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DXCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DC
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXIV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXV
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXVI
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXVII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXVIII
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXIX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXX
ВЛ110 Эпр–Н.Ход. DCXXI
ВЛ110 Э

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Находкинский городской округ

Лист 21
Лист 20

Линия совмещения листов

Схема совмещения листов

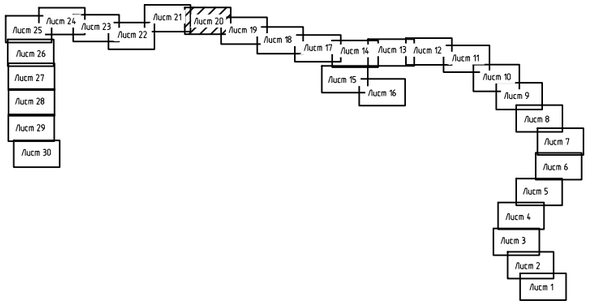

С
Ю

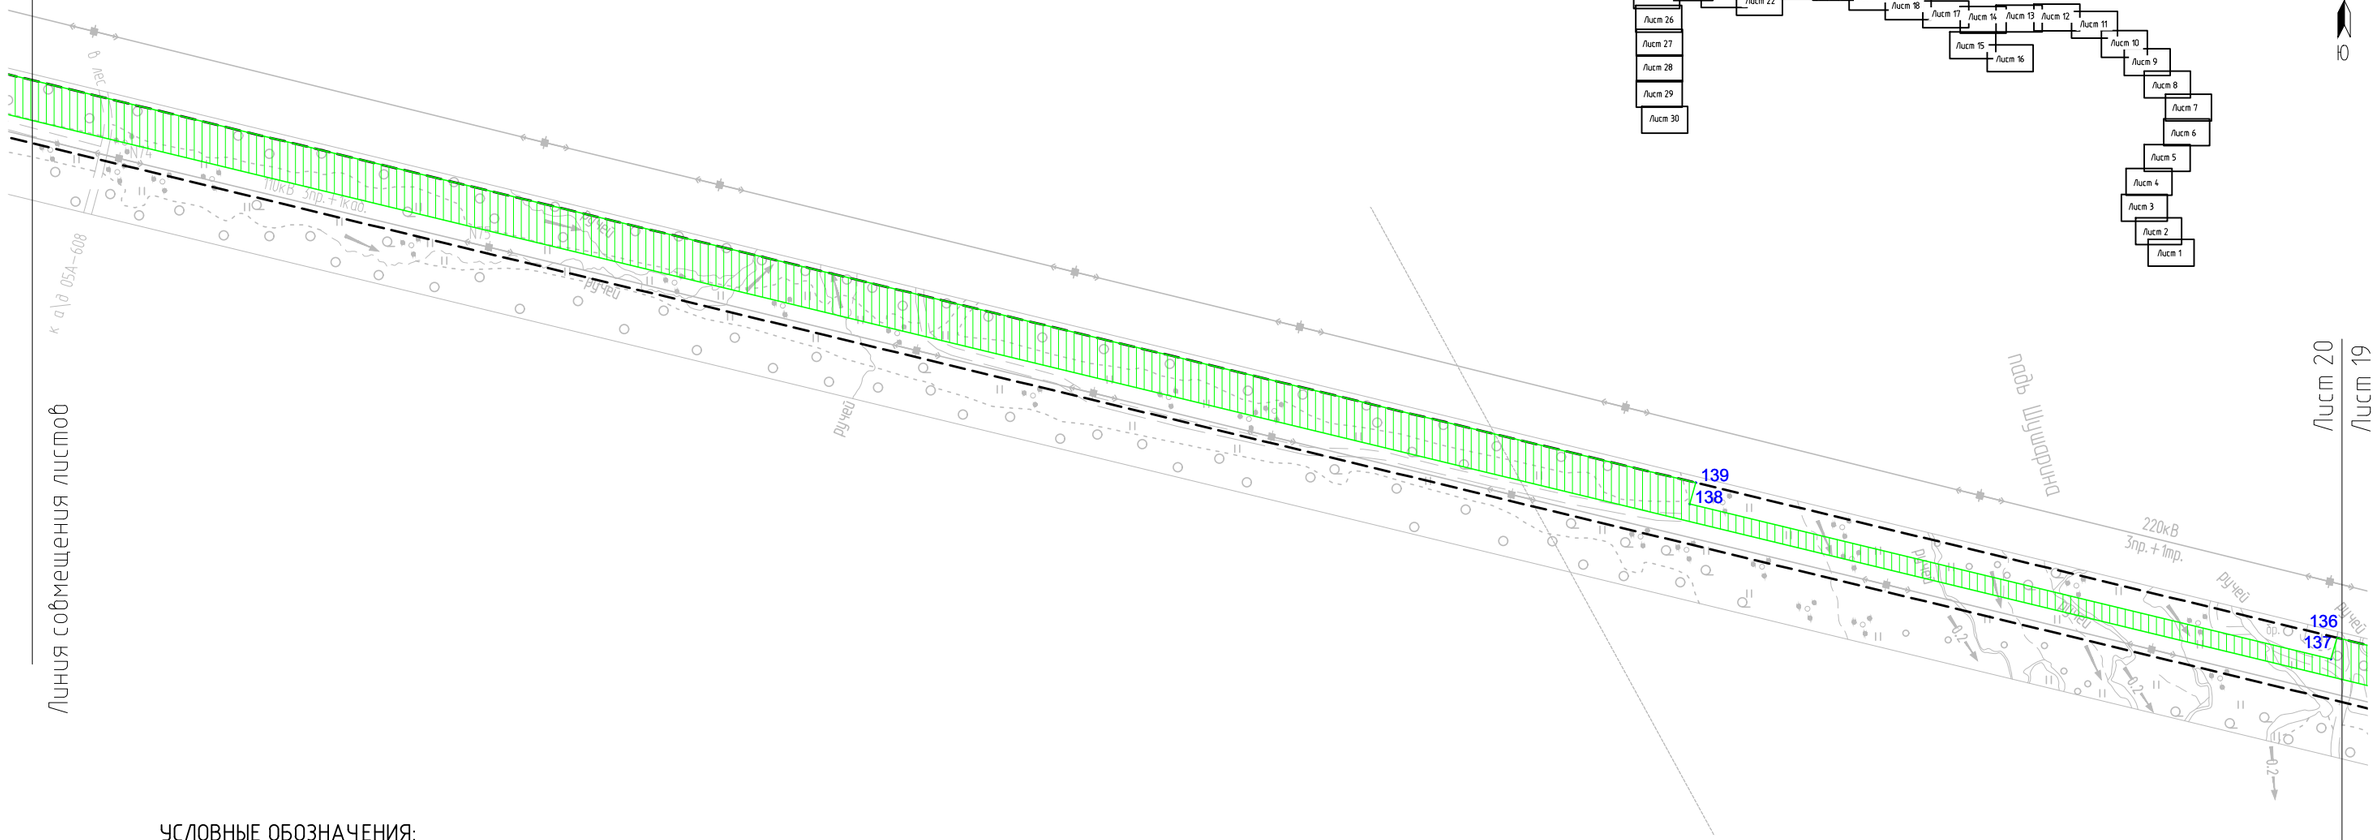

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	20	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

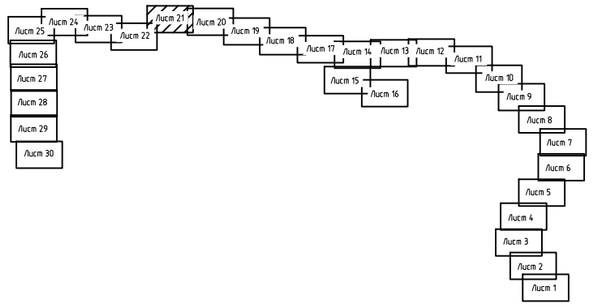

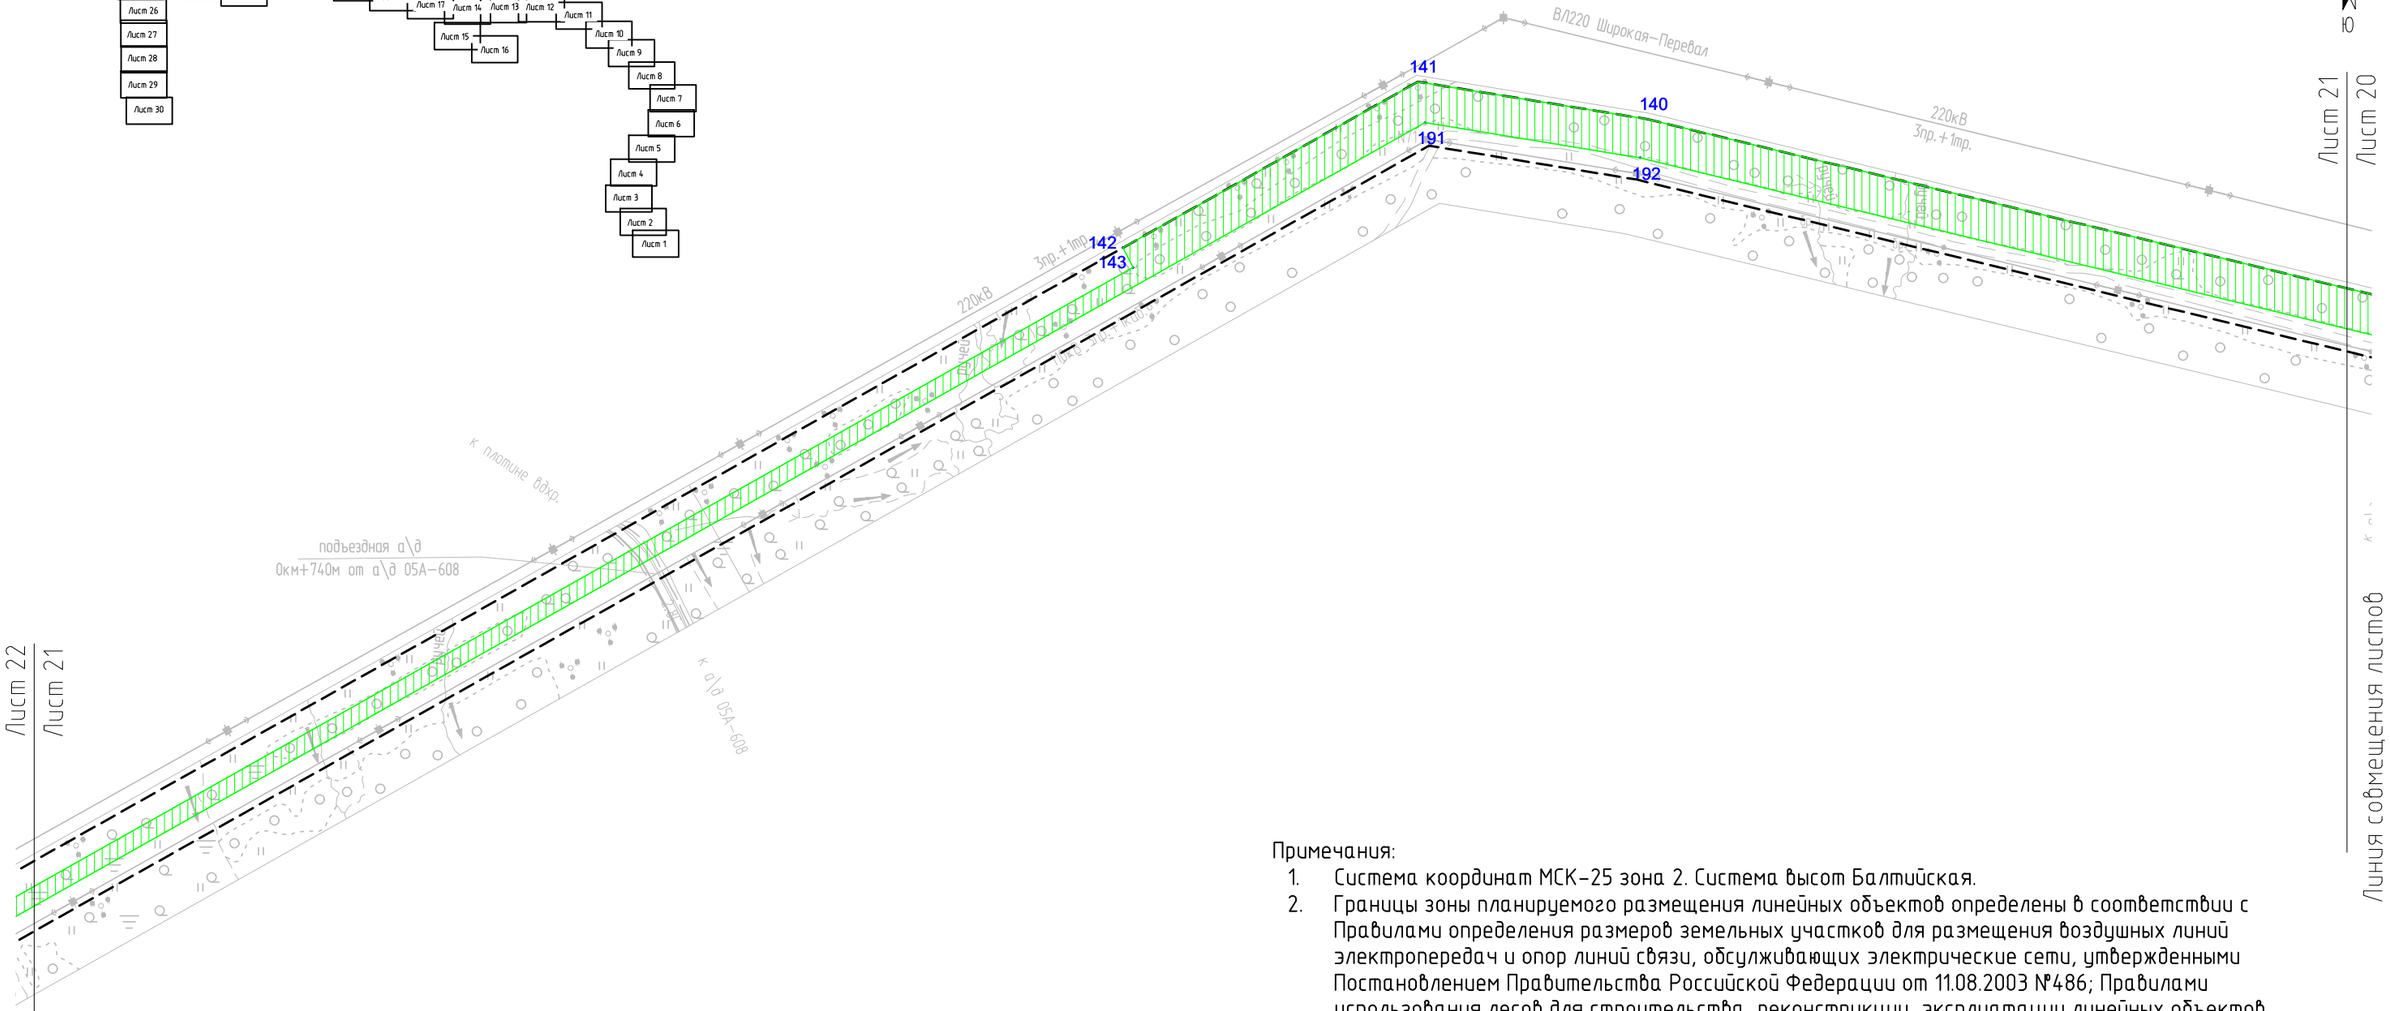

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

– Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)

1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0186/Э–6–ППТ2		
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55		
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия: П	Лист: 21	Листов: 30
Проверил		Вандышева			11.24				
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

Схема совмещения листов

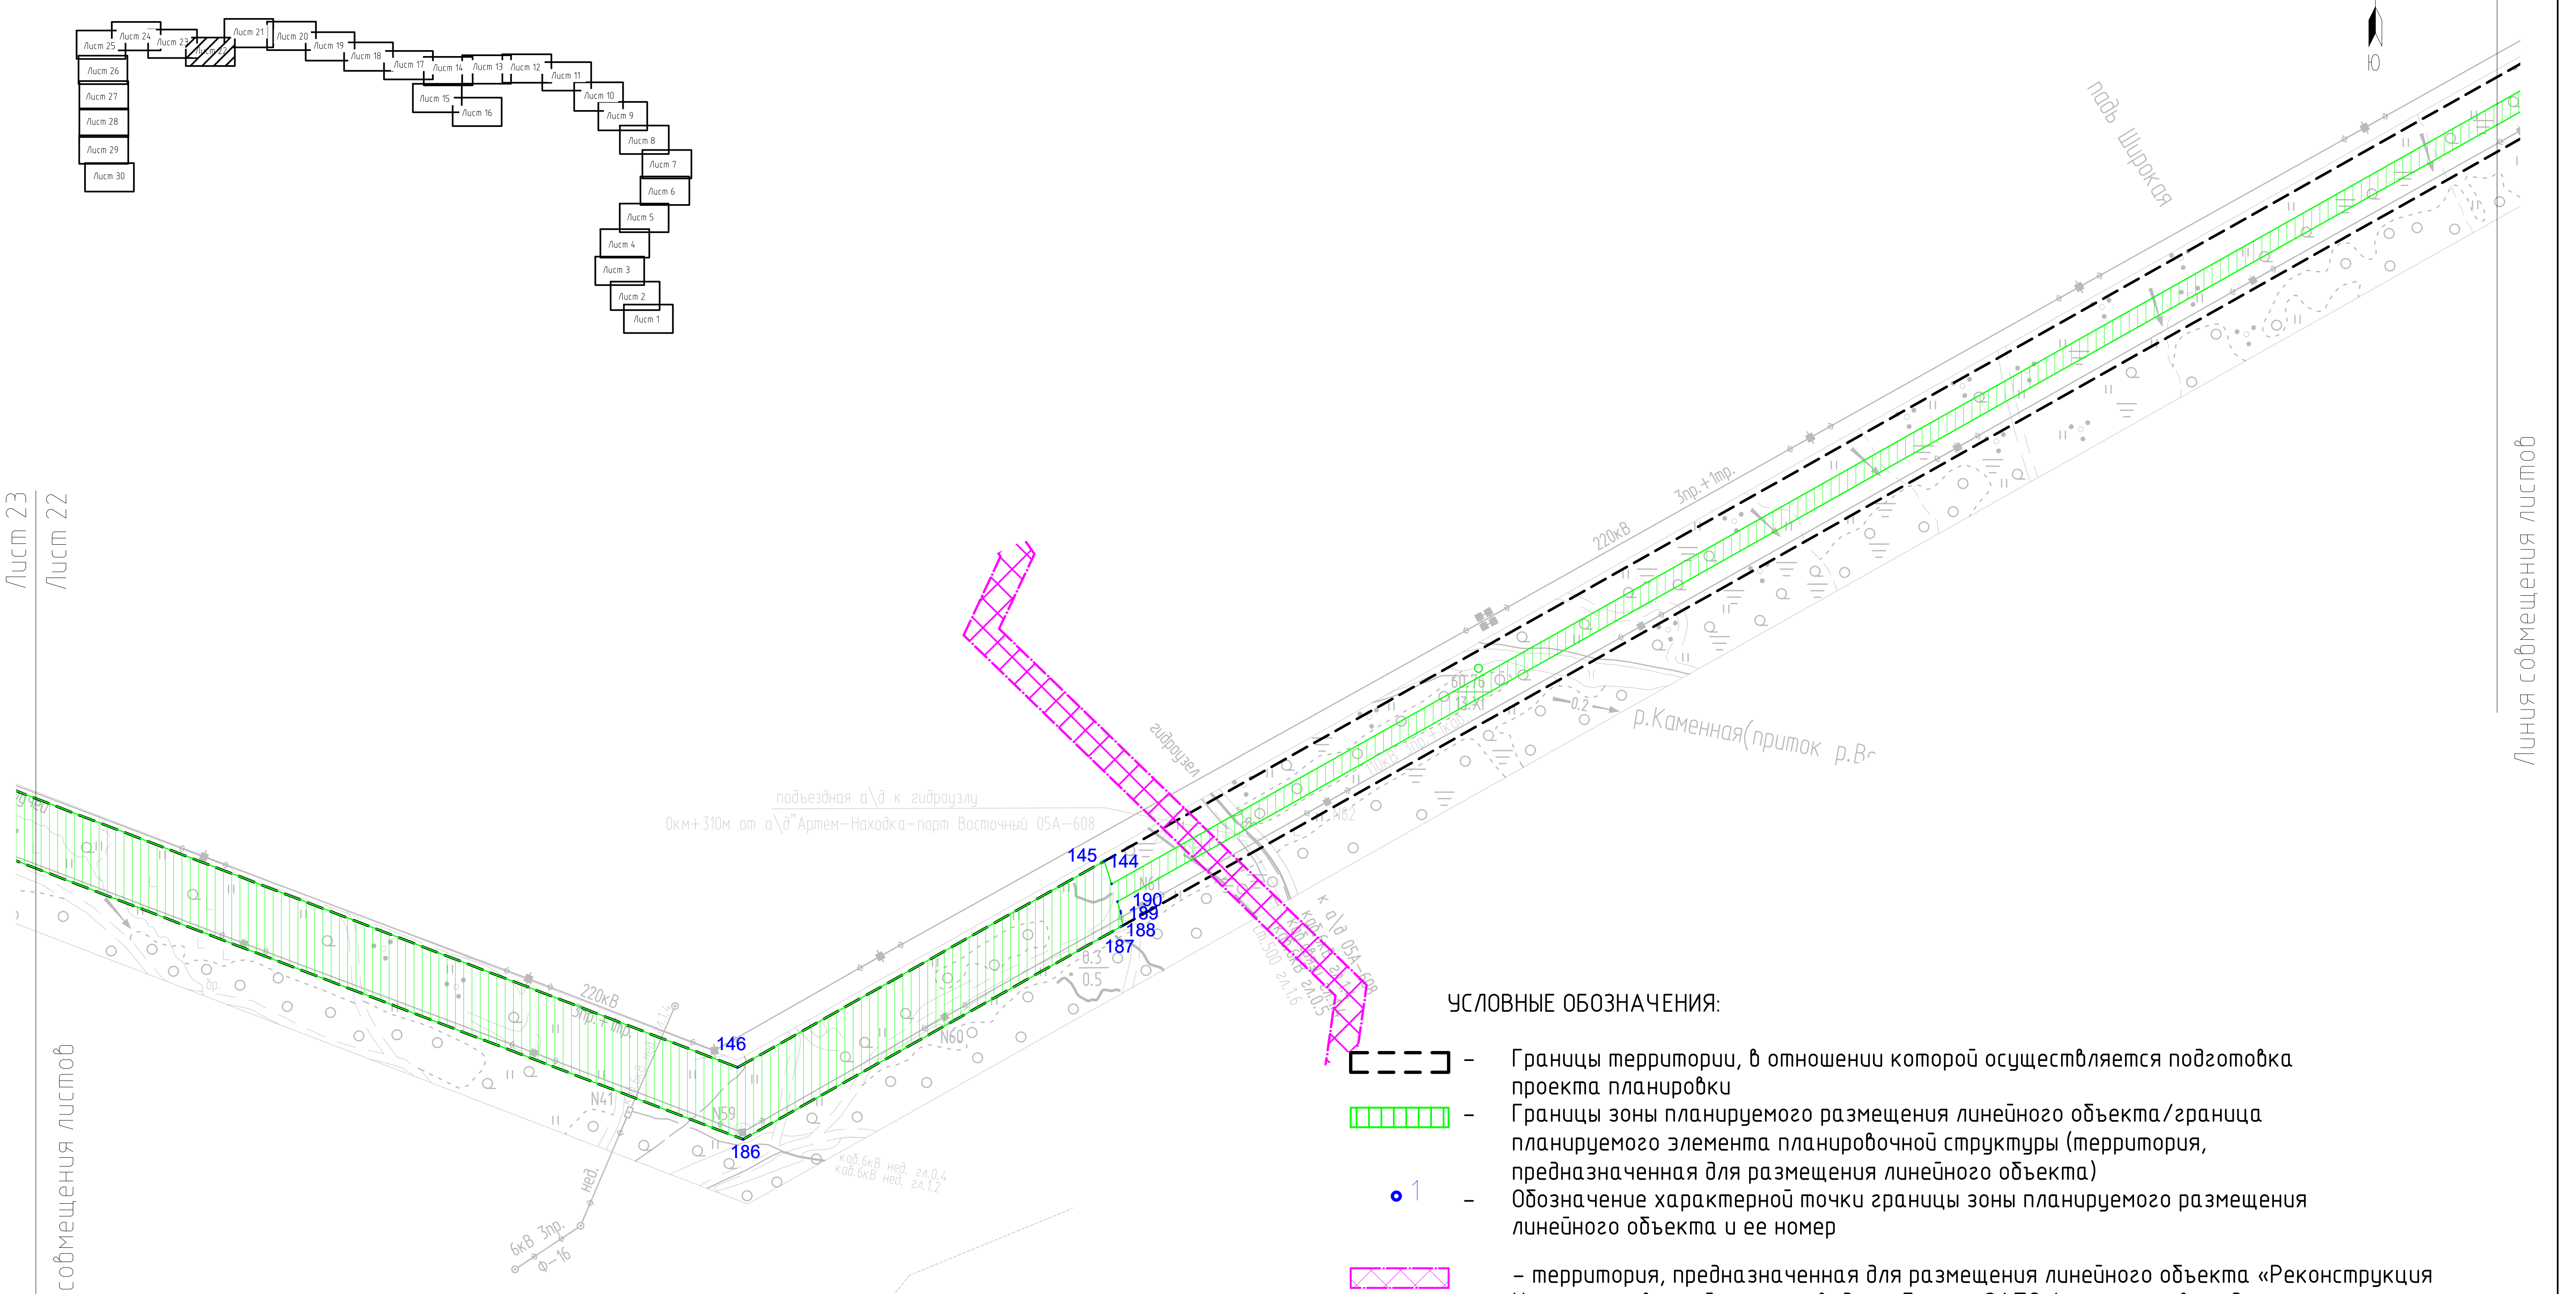

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

– Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)

1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

– территория, предназначенная для размещения линейного объекта «Реконструкция Централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино», утвержденная распоряжением Департамента архитектуры и развития территорий Приморского края от 21.11.2023 № 31-ра

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н.контроль	Шишков				11.24
Проверил	Вандышева				11.24
Разработал	Геращенко				11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	22	30

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000

ЭНЕРГОРЕГИОН

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ

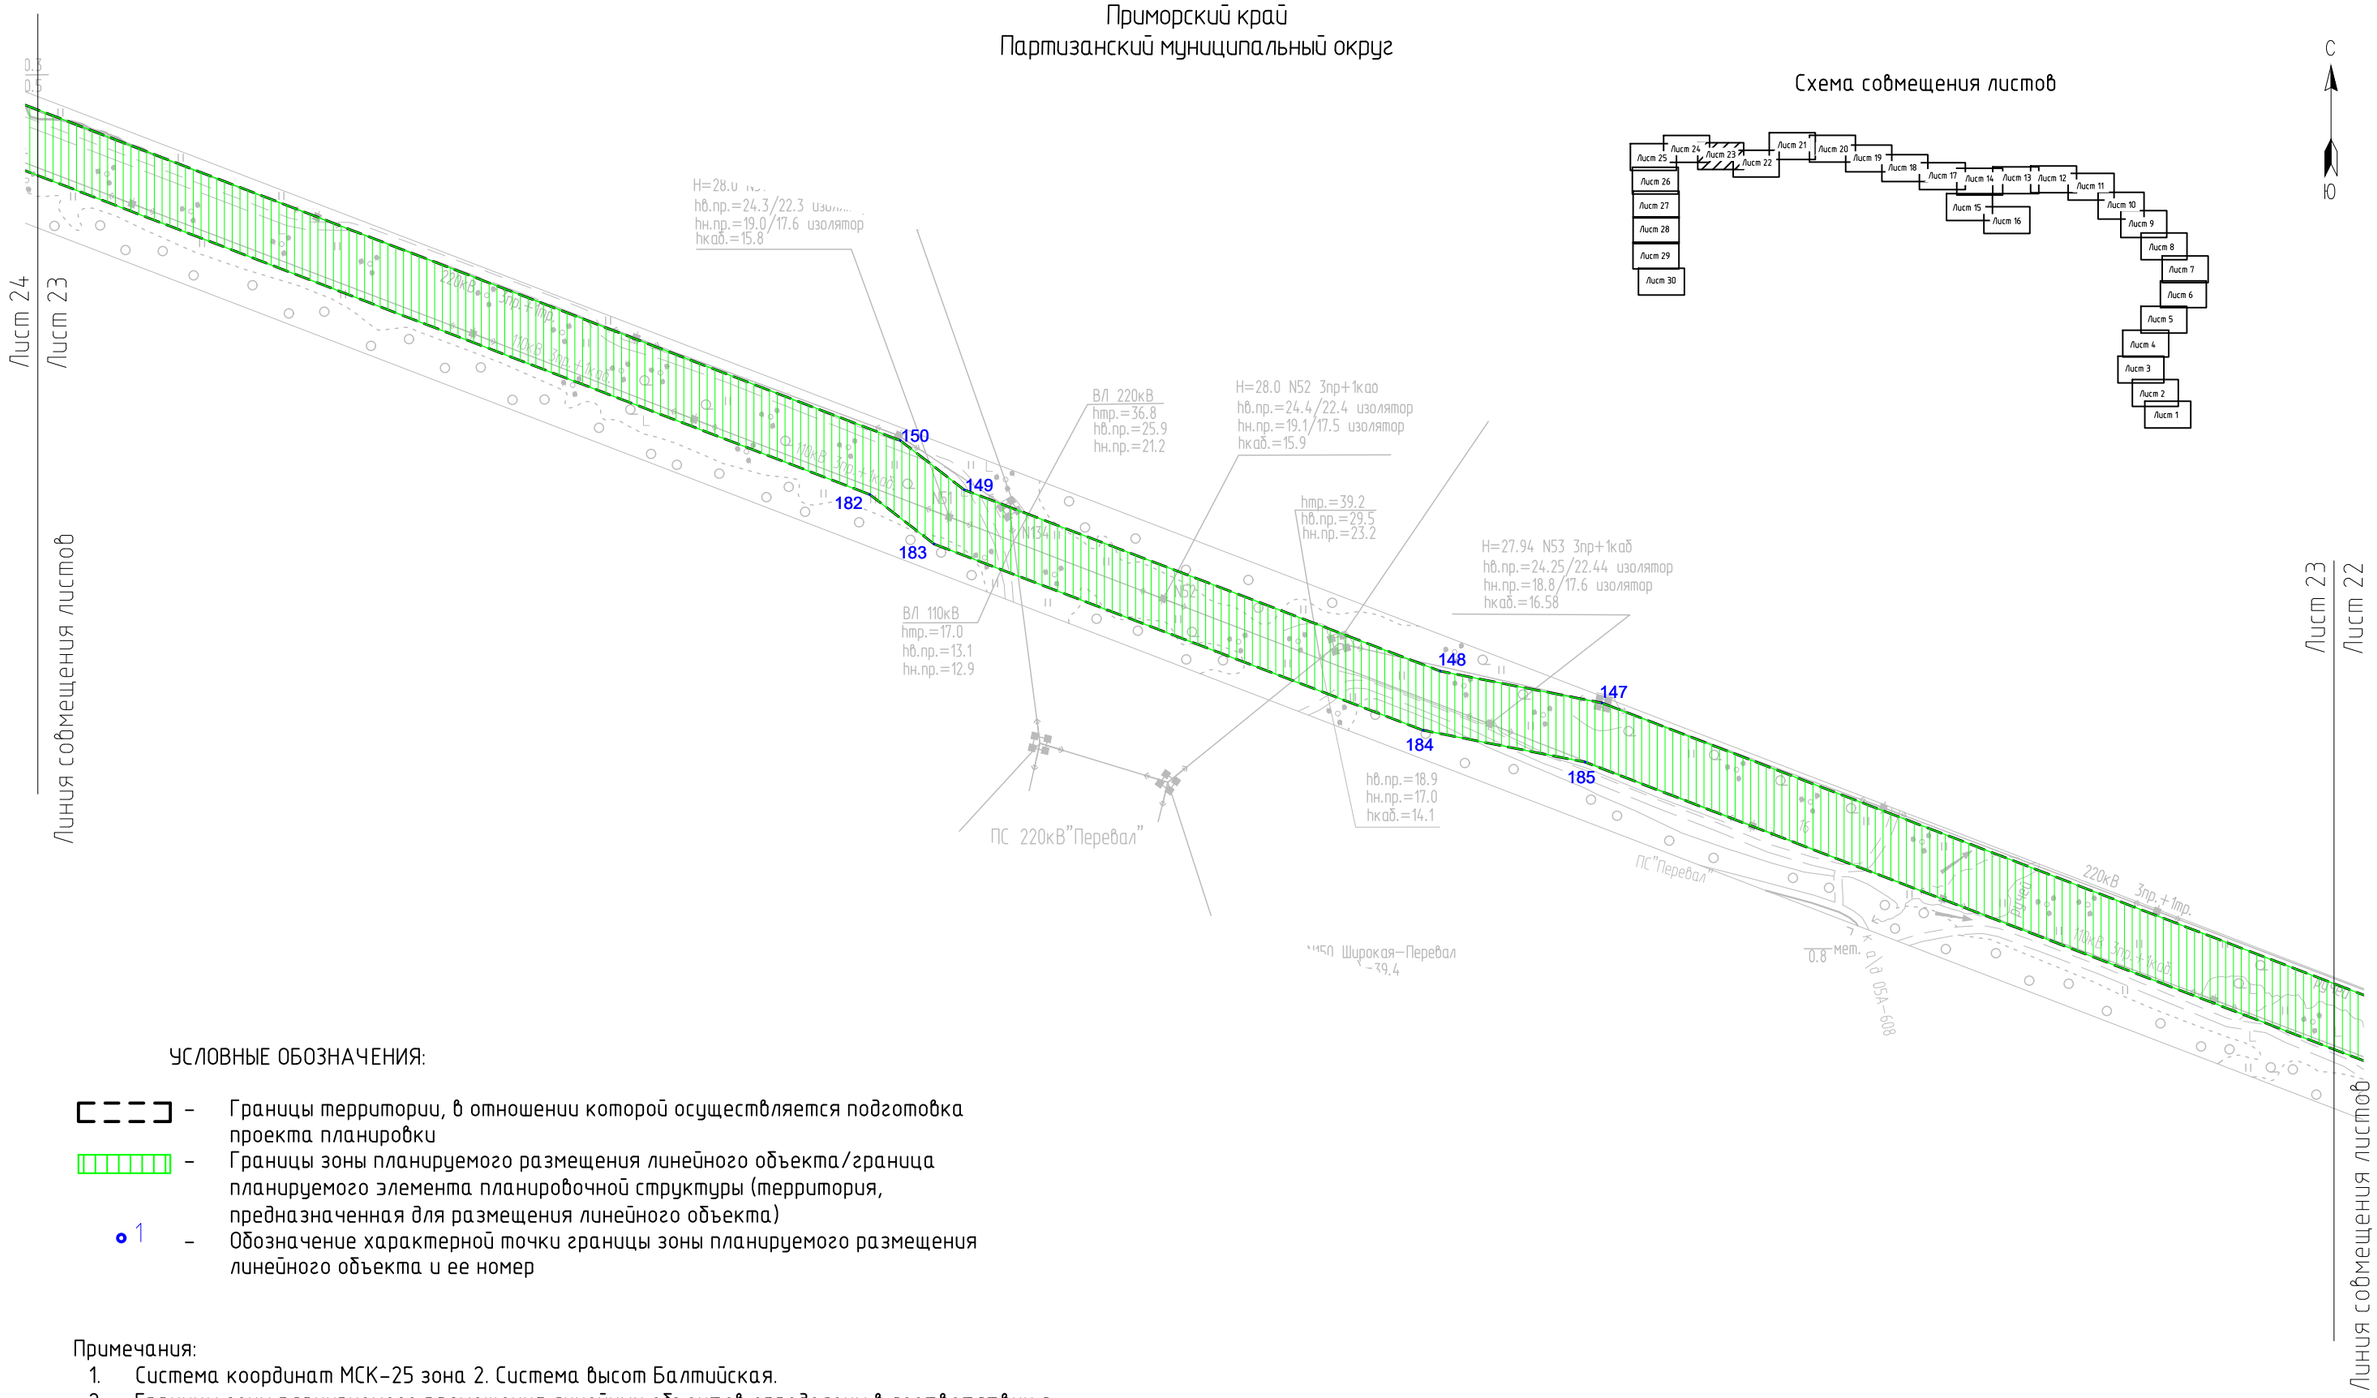

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	23	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Партизанский муниципальный округ/Городской округ ЗАТО Фокино

Схема совмещения листов

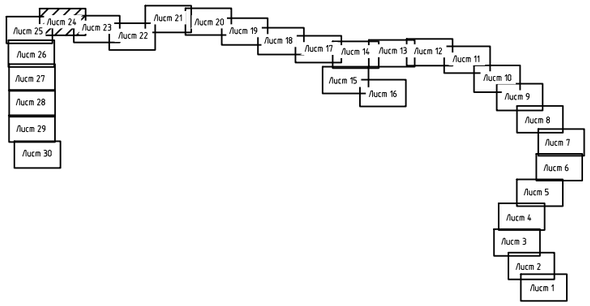

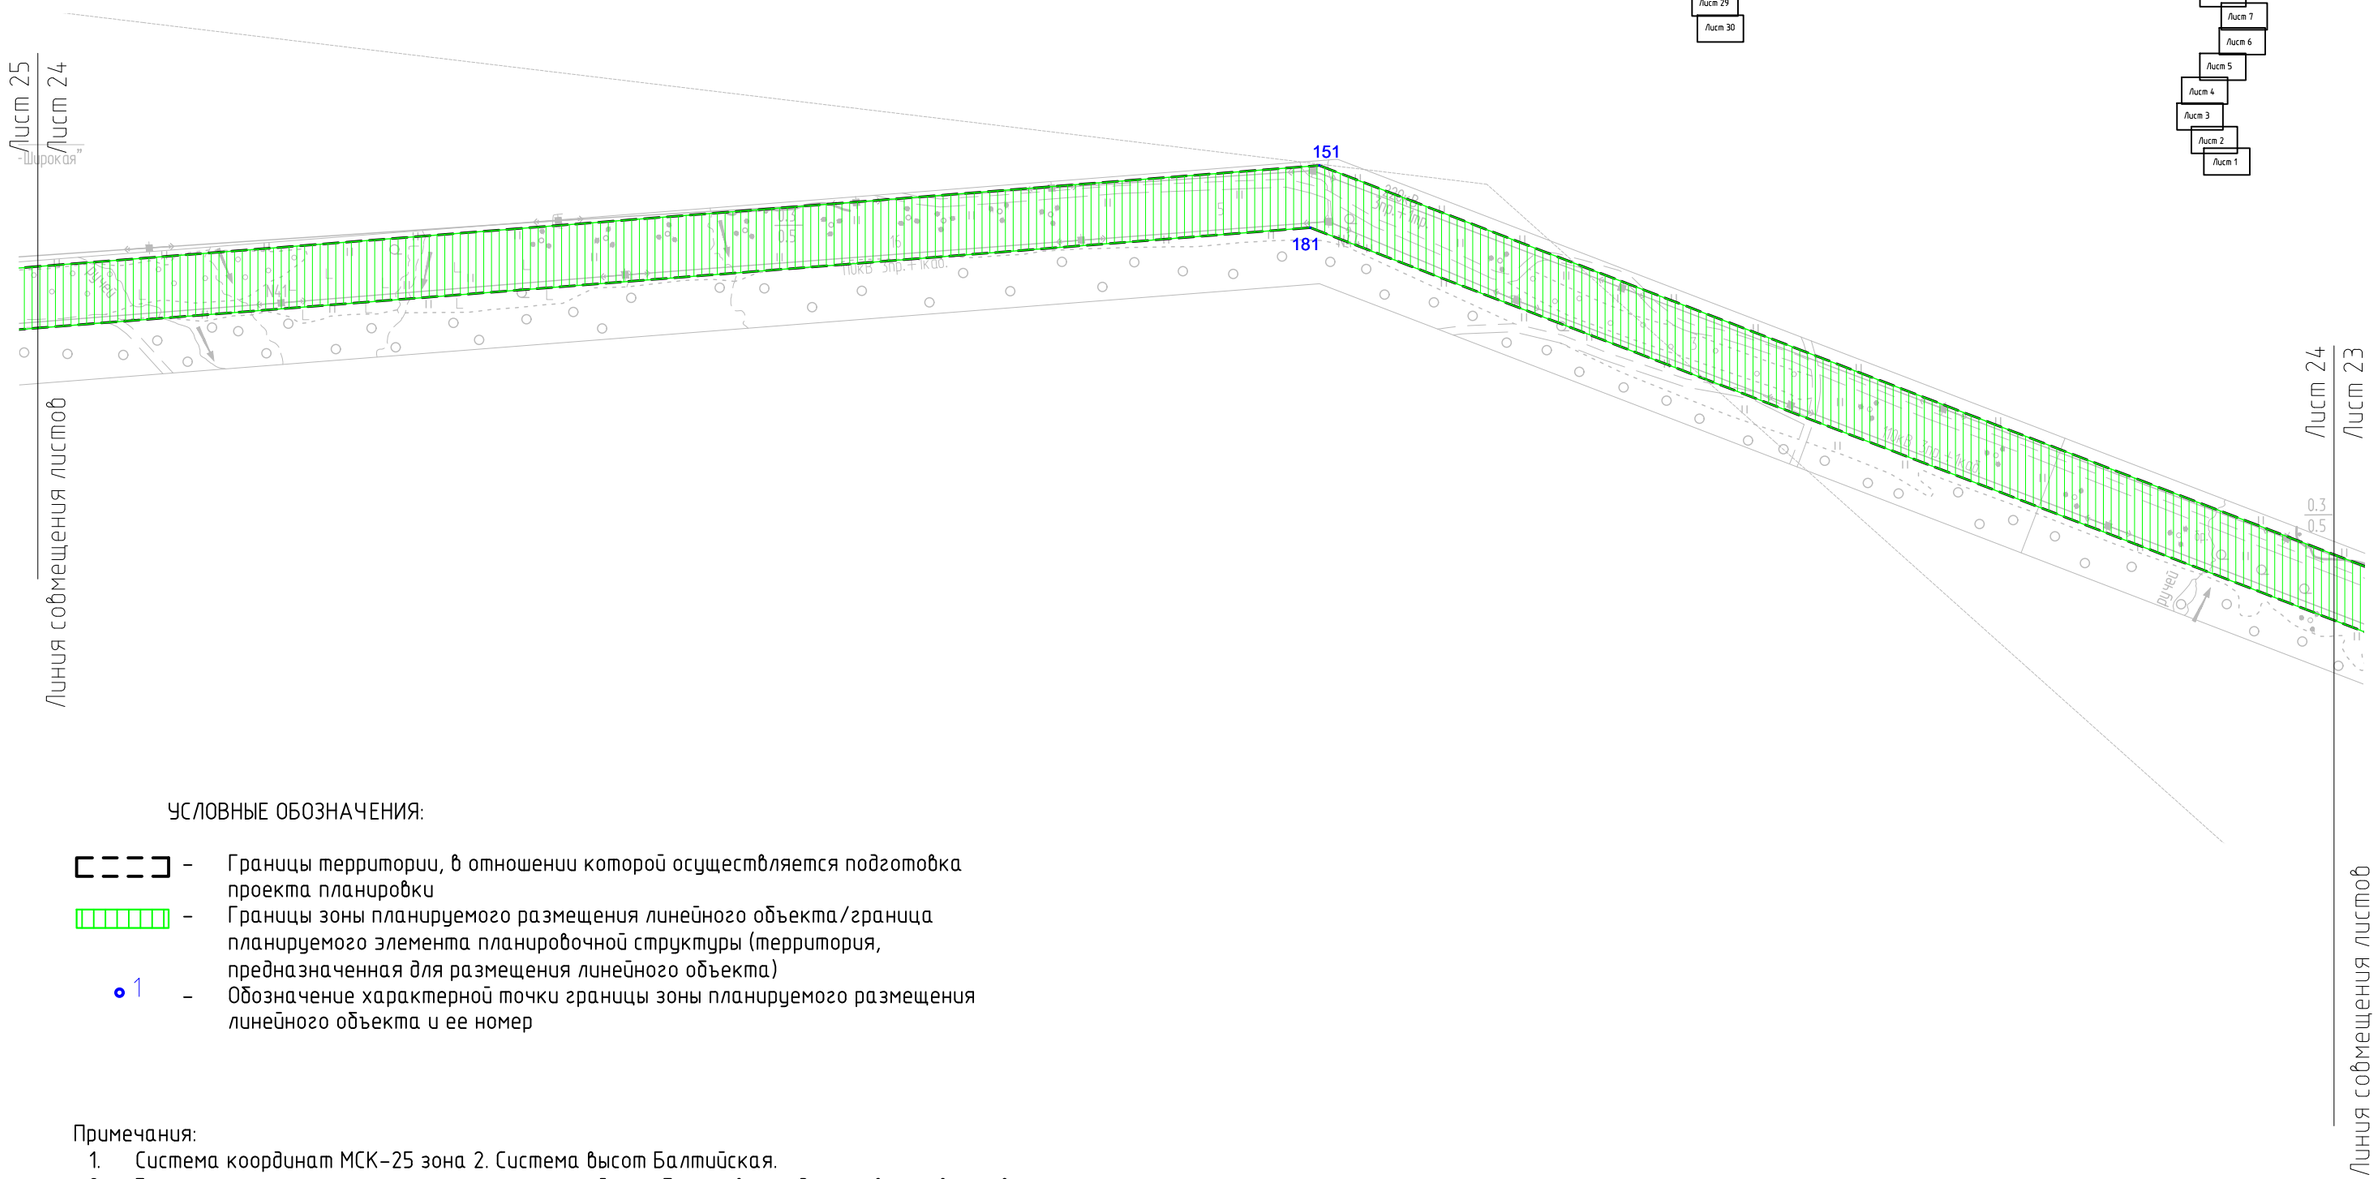

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э-6-ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	24	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

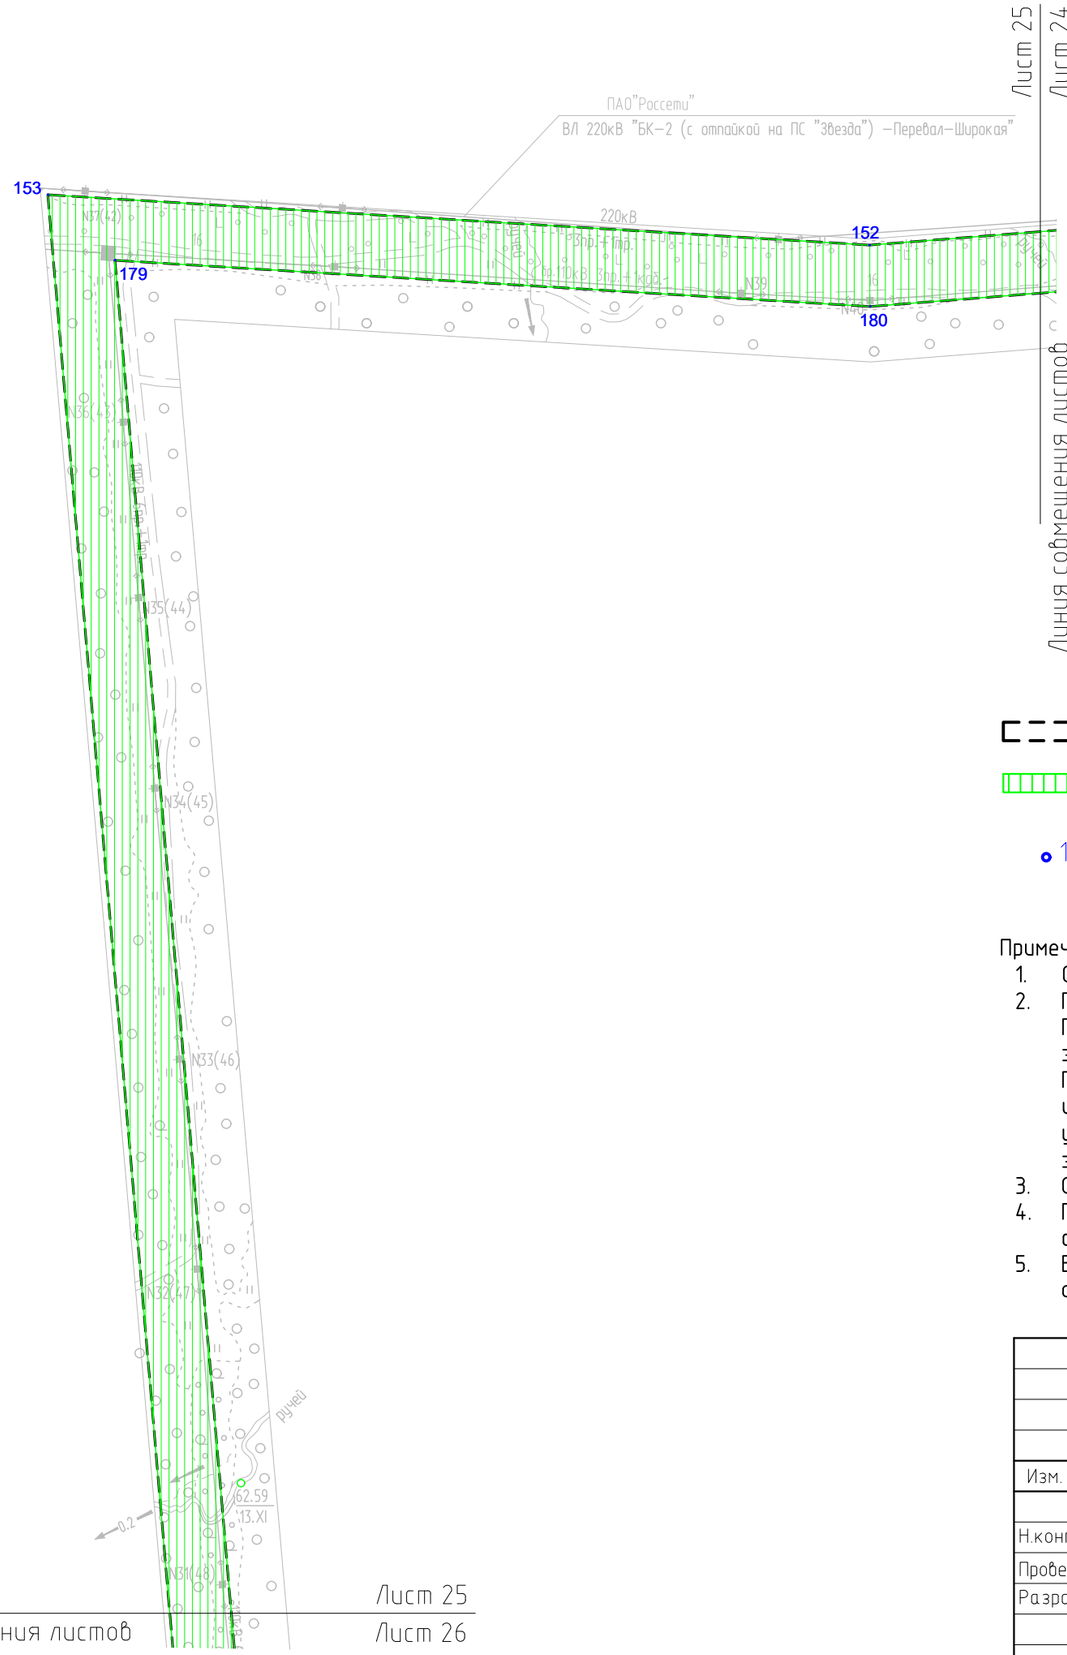

Схема совмещения листов

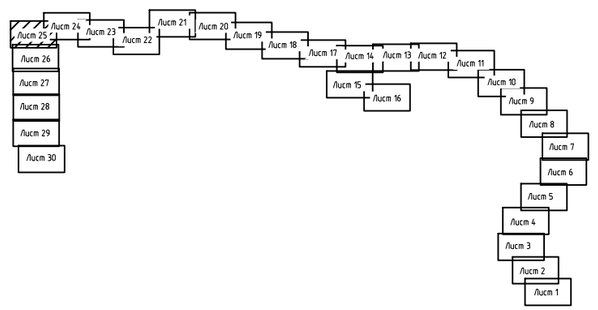

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	25	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

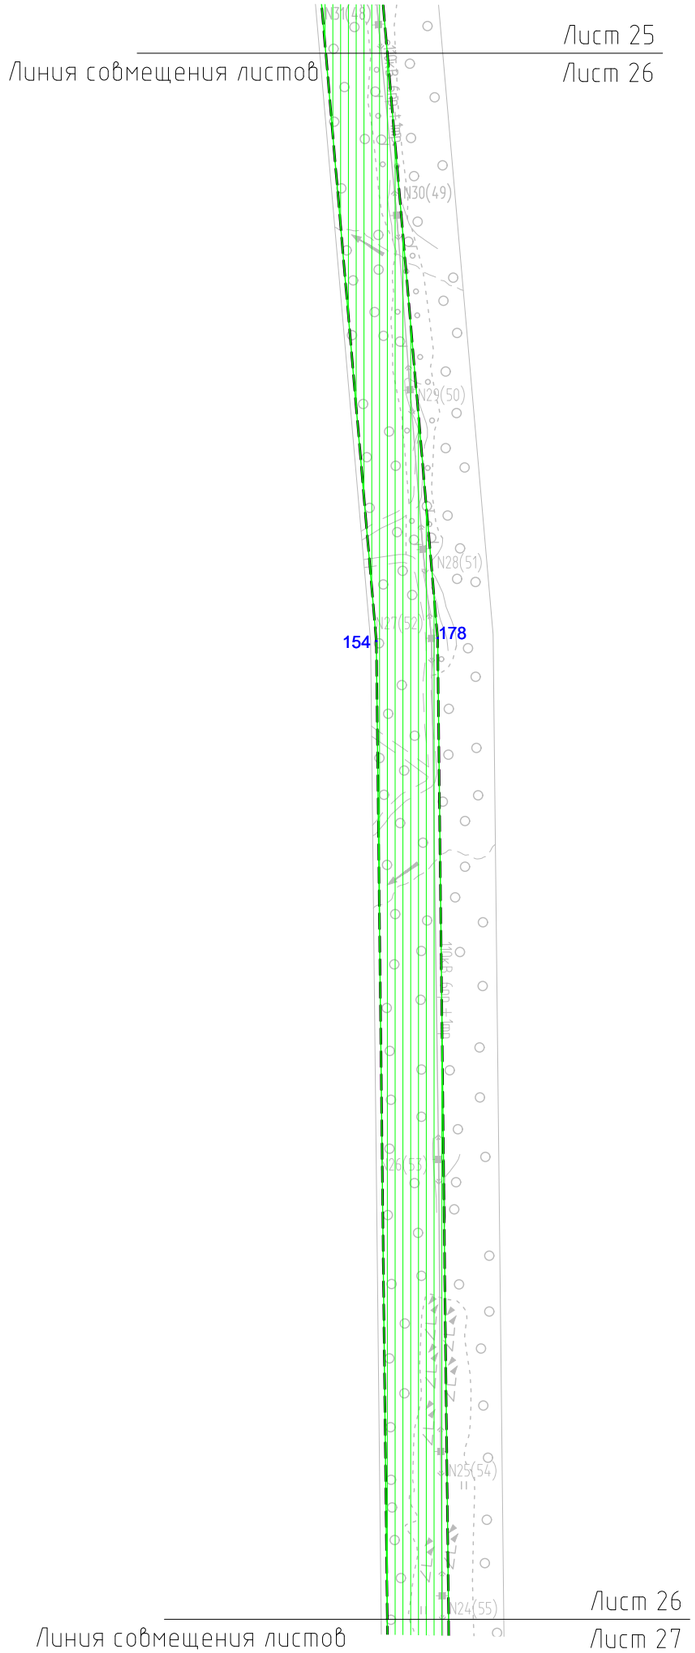

Схема совмещения листов

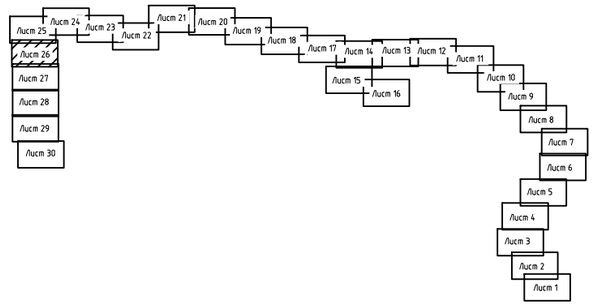

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	26	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

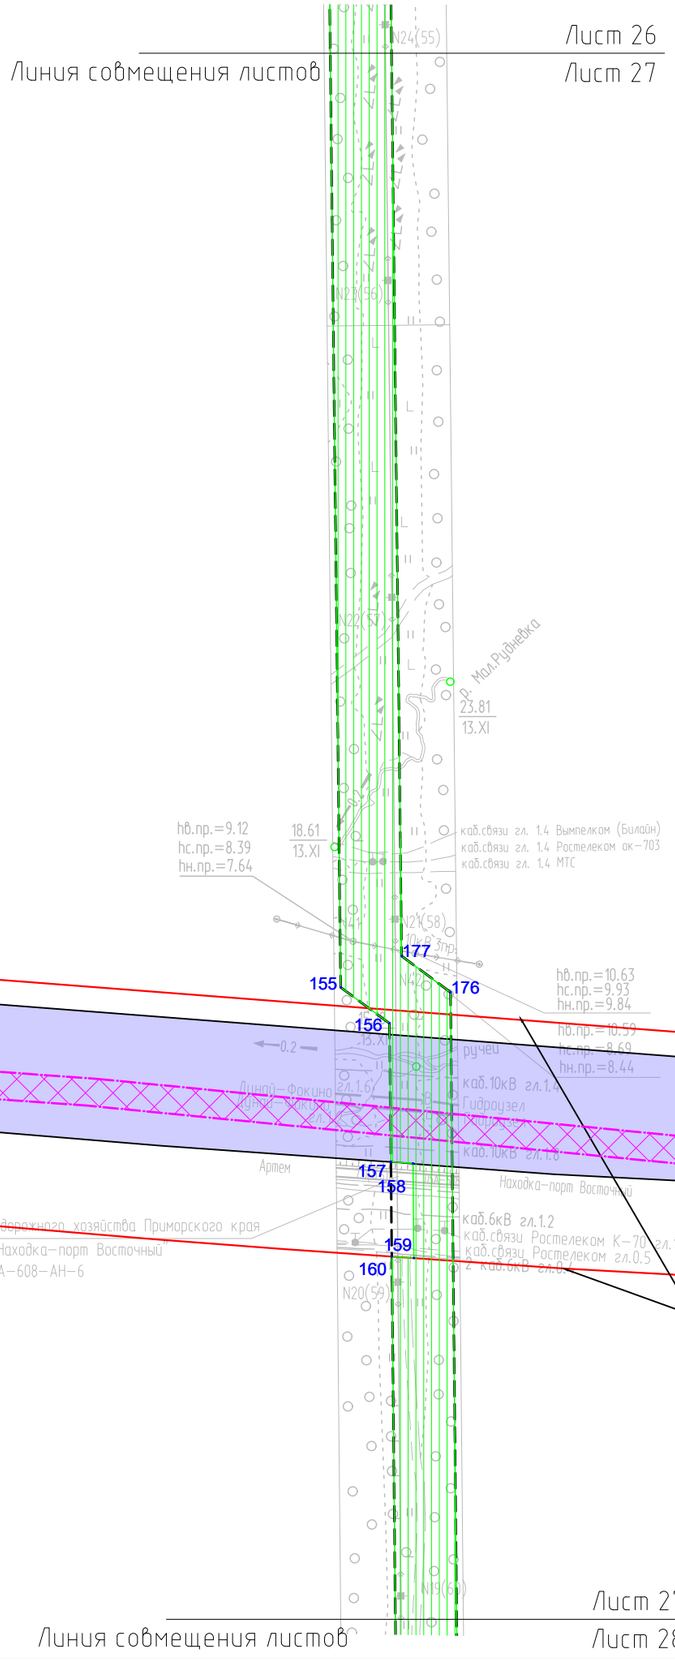

Схема совмещения листов

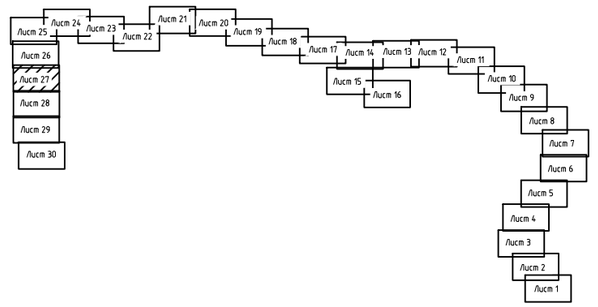

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер
- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) красные линии

Границы существующих элементов планировочной структуры:
– Улично-дорожная сеть (автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае, утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 18-ра)
– территория, предназначенная для размещения линейного объекта «Реконструкция Централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино», утвержденная распоряжением Департамента архитектуры и развития территорий Приморского края от 21.11.2023 № 31-ра

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2		
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55		
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	27	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

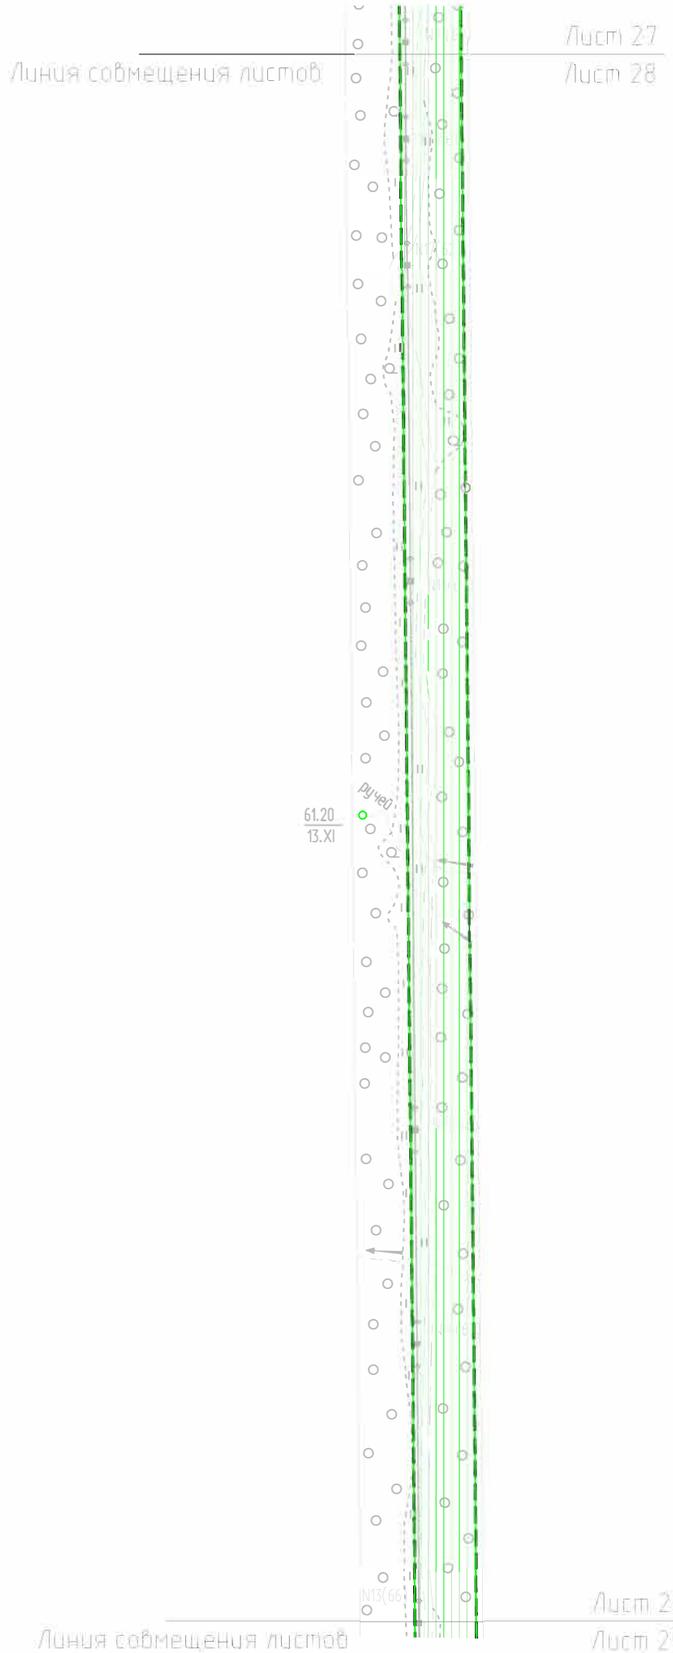

Схема совмещения листов

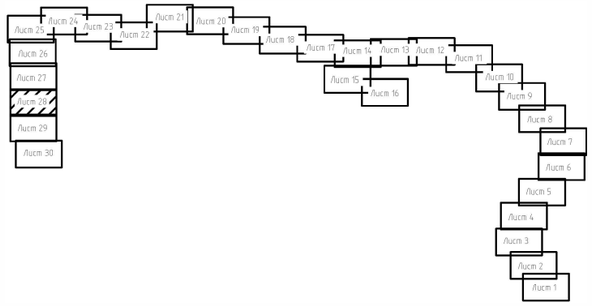

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2			
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55			
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Вандышева			11.24		П	28	30
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

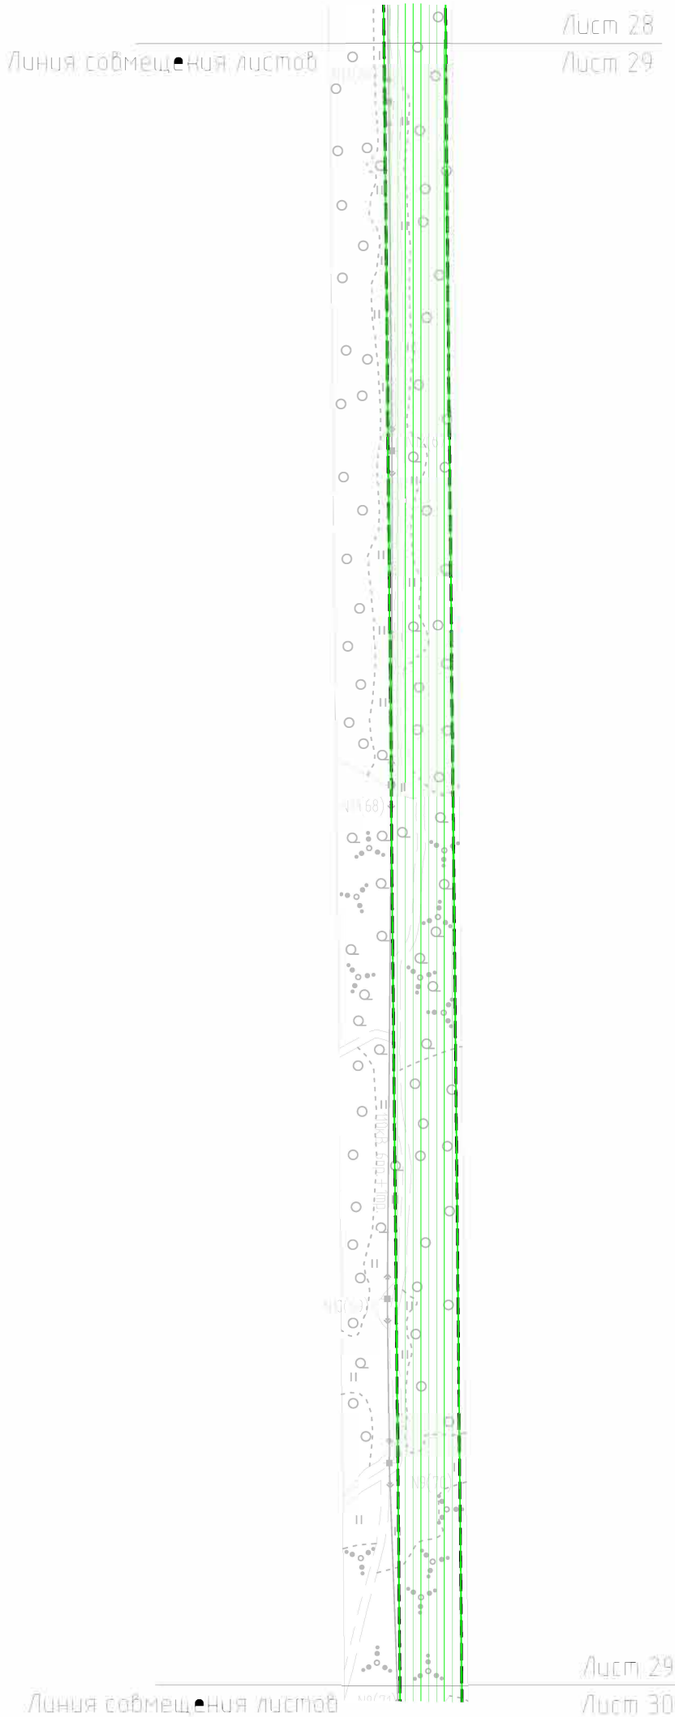

Схема совмещения листов

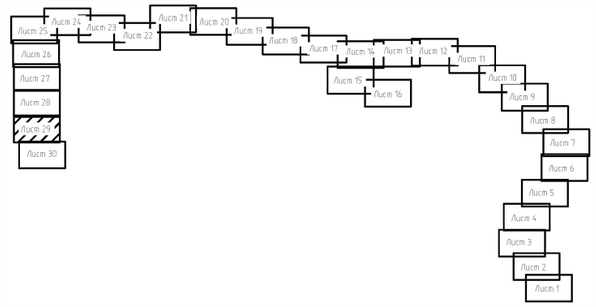

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- – Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- – Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	0186/Э-6-ППТ2		
						Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55		
Н.контроль		Шишков			11.24	Основная часть проекта планировки территории	Стадия: П	Лист: 29	Листов: 30
Проверил		Вандышева			11.24				
Разработал		Геращенко			11.24	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Приморский край
Городской округ ЗАТО Фокино

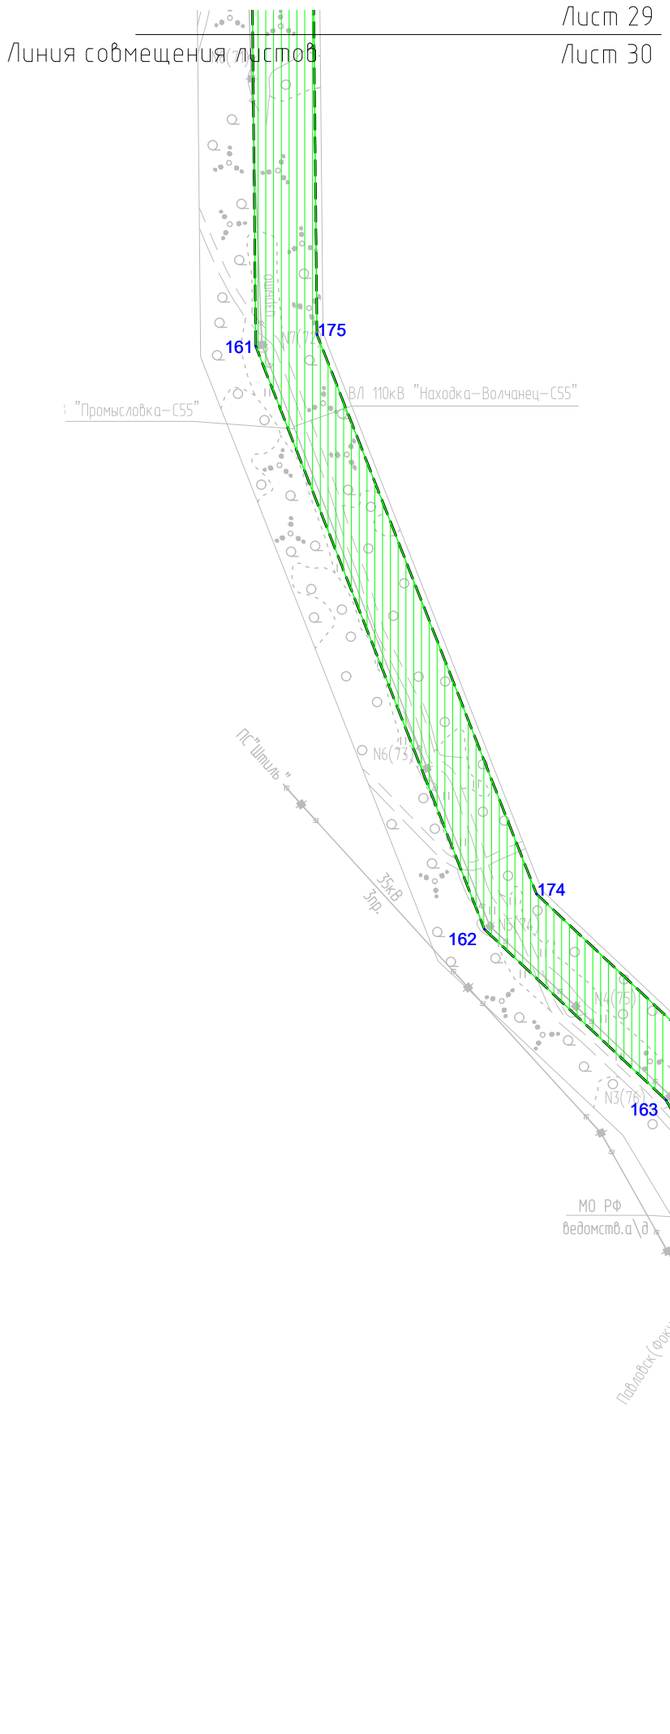

Схема совмещения листов

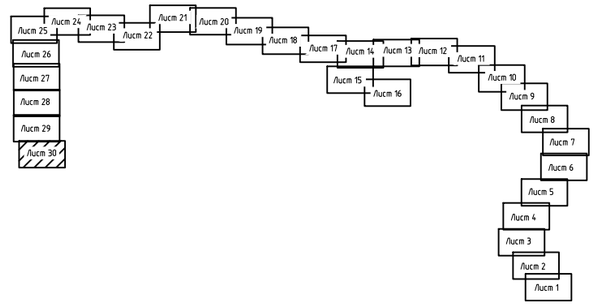

С
Ю

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта/граница планируемого элемента планировочной структуры (территория, предназначенная для размещения линейного объекта)
- 1 – Обозначение характерной точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ее номер

Примечания:

1. Система координат МСК–25 зона 2. Система высот Балтийская.
2. Границы зоны планируемого размещения линейных объектов определены в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486; Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10.07.2020г. №434 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются
5. В настоящей документации по планировке территории красные линии не устанавливаются и не отменяются

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н.контроль		Шишков			11.24
Проверил		Вандышева			11.24
Разработал		Геращенко			11.24

0186/Э–6–ППТ2

Реконструкция линии электропередачи 110 кВ
Находка – Волчанец – С55

Основная часть проекта планировки территории	Стадия	Лист	Листов
	П	30	30
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов масштаб 1:5000	ЭНЕРГОРЕГИОН		

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.N подл.

Формат А3

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не устанавливаются.

Исходя из этого, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не разрабатывается.

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Наименование объекта, планируемого для размещения (далее – Объект): «Линия электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55».

ЛЭП 110 кВ С-55-Волчанец-Находка стоит на учете с кадастровым номером 25:00:000000:31911, находится в собственности АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», регистрационный номер права 25:00:000000:31911-25/060/2024-1 от 18.07.2024. Год ввода в эксплуатацию – 1964. Ранее объект входил в состав сооружения – электросетевого комплекса №12 с учетным номером 25:24:000000:00:00015ЭК:10000 (регистрационный номер права № 25-25-08/022/2006-244 от 31.12.2006).

Наименование объекта в соответствии с инвестиционной программой АО «ДРСК» на 2019-2023 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №20@ от 16.12.2021г. – «Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55» («Проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции электрических сетей 35-110 кВ и модернизации ПС 35-220 кВ, включенным в программу МиРЭК Приморского края»).

Объект является объектом регионального значения и содержится в Схеме территориального планирования Приморского края.

Наименование Объекта в соответствии со Схемой территориального планирования Приморского края, утвержденной постановлением Правительства Приморского края от 30.10.2009 № №323-па (в редакции постановления Правительства Приморского края от 29.03.2022 №178-па) – Линия электропередачи 110 кВ С-55 – Волчанец – Находка, планируемая к реконструкции (п. 100, п.101 таблицы 1.1.11 Объекты в области энергетики, трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры СТП ПК).

В силу п.3 ч.14 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ не осуществляется внесение изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования двух и более субъектов РФ, схемы территориального планирования субъектов РФ, схемы территориального планирования муниципальных районов в случаях изменения наименований

объектов федерального значения, регионального значения, местного значения, если это не приводит к изменению их назначения, основных характеристик или местоположения.

Основная трасса: начало трассы - приемный портал ПС 110 кВ Находка, конец трассы-приемный портал ПС 110 кВ С55. Также в составе реконструируемого объекта имеется отпайка на ПС Волчанец.

Проектными решениями предусматривается комплексная реконструкция с изменением трассы ВЛ и демонтажем существующих опор.

Учитывая сложившуюся застройку, реконструируемая линия электропередачи предусматривается в воздушном и в кабельном исполнении.

Воздушное исполнение основной трассы предусматривается от ПК11+48,71 со стороны ПС Находка до приемного портала ПС 110 кВ С55. Воздушное исполнение отпайки на ПС 110 кВ Волчанец предусматривается от точки отпайки от основной трассы на ПК227 до ПК252+32,89.

Кабельные участки предусматриваются на селитебных территориях г. Находки при заходе на ПС 110 кВ Находка и на селитебных территориях п. Волчанец Партизанского муниципального округа при заходе на ПС 110 кВ Волчанец.

В основном проектная ось воздушного участка реконструируемой линии электропередачи (основная трасса) проходит параллельно существующей оси, за исключением участка от ПС 110 кВ Находка до ПК134+30,22 с целью обхода селитебных территорий г. Находки и Партизанского муниципального округа. Отпайка на ПС 110 кВ Волчанец также отклонена от существующей оси с целью обхода селитебной территории п. Волчанец Партизанского муниципального округа.

Ниже представлены технические характеристики реконструируемой линии электропередачи:

- Напряжение-110 кВ.
- Протяженность реконструируемой ЛЭП, включая отпайку на ПС 110 кВ Волчанец, составляет всего 51,5 км. В том числе 49,6 км в воздушном исполнении и 1,9 км в кабельном исполнении. Протяженность может быть уточнена при разработке проектной документации.

• Участок от ПС 110 кВ С55 до ПК211 является двухцепным. Протяженность двухцепного участка составляет 7,6 км. На вновь устанавливаемых опорах двухцепного участка проследуют две цепи/две линии электропередачи – проектируемая данная линия электропередачи и реконструируемая по смежному титулу ЛЭП 110 кВ Промысловка - С55.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта «Линия электропередачи 110 кВ Находка – Волчанец – С55» устанавливается на территории Находкинского городского округа, Партизанского муниципального округа (п. Волчанец, Новолитовское сельское поселение), Городской округ ЗАТО Фокино.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

№ п/п	X, м	Y, м
1	326 901,55	2 230 033,68
2	326 929,76	2 230 021,76
3	326 932,64	2 230 022,71
4	326 953,23	2 230 004,68
5	326 972,51	2 229 993,99
6	326 977,94	2 229 994,02
7	326 992,28	2 229 983,50
8	326 999,38	2 229 962,54
9	327 034,94	2 229 962,54
10	327 043,25	2 229 941,46
11	327 056,91	2 229 942,08
12	327 095,55	2 229 832,68
13	327 097,79	2 229 831,52
14	327 105,61	2 229 812,25
15	327 105,72	2 229 807,91
16	327 129,72	2 229 748,12
17	327 149,81	2 229 701,74
18	327 173,29	2 229 680,69
19	327 209,13	2 229 651,74
20	327 210,35	2 229 640,36
21	327 223,62	2 229 619,24
22	327 226,36	2 229 618,49
23	327 245,44	2 229 610,59
24	327 248,31	2 229 604,50
25	327 243,56	2 229 588,17
26	327 245,05	2 229 577,76
27	327 239,98	2 229 560,43

28	327 257,32	2 229 548,66
29	327 286,19	2 229 522,52
30	327 289,16	2 229 522,52
31	327 294,51	2 229 515,20
32	327 298,10	2 229 514,53
33	327 301,92	2 229 509,23
34	327 301,26	2 229 505,96
35	327 305,93	2 229 499,56
36	327 326,52	2 229 491,10
37	327 343,51	2 229 473,32
38	327 342,25	2 229 470,37
39	327 347,29	2 229 451,97
40	327 348,14	2 229 447,91
41	327 348,61	2 229 443,06
42	327 348,01	2 229 428,11
43	327 348,18	2 229 422,03
44	327 349,86	2 229 410,92
45	327 351,23	2 229 405,84
46	327 369,53	2 229 361,12
47	327 372,24	2 229 359,76
48	327 388,70	2 229 319,53
49	327 393,09	2 229 311,30
50	327 399,35	2 229 305,50
51	327 475,00	2 229 289,69
52	327 478,57	2 229 292,27
53	328 129,97	2 228 795,13
54	328 480,59	2 228 448,80
55	328 578,79	2 228 269,10
56	328 885,98	2 227 744,49
57	330 139,90	2 227 724,65
58	331 914,59	2 229 292,55
59	332 066,21	2 229 670,41
60	332 063,28	2 229 829,44
61	332 751,08	2 230 261,22
62	333 186,02	2 230 669,16
63	333 809,52	2 230 762,41
64	334 101,29	2 230 677,25
65	334 149,43	2 230 507,20
66	334 405,84	2 230 435,41
67	334 551,24	2 230 334,22
68	334 622,79	2 230 141,39
69	334 865,17	2 230 104,91
70	335 120,04	2 229 885,52
71	335 209,48	2 229 766,18
72	335 340,98	2 229 683,68
73	335 452,86	2 229 612,67
74	335 665,90	2 229 727,13
75	335 829,35	2 229 430,49
76	336 293,08	2 228 716,20
77	336 280,03	2 228 703,23
78	336 312,13	2 228 653,79
79	336 328,15	2 228 662,16
80	336 436,63	2 228 495,07
81	336 437,20	2 228 406,79
82	336 434,56	2 228 405,12
83	336 437,24	2 228 400,87
84	337 264,28	2 227 329,71
85	337 249,52	2 227 319,37
86	338 386,97	2 225 836,91
87	338 439,33	2 225 736,18
88	338 556,97	2 225 605,81
89	338 569,37	2 225 618,94

90	338 623,09	2 225 559,41
91	338 853,15	2 224 670,90
92	338 835,99	2 224 665,38
93	339 005,53	2 224 010,58
94	339 023,12	2 224 014,48
95	339 088,81	2 223 760,78
96	338 805,00	2 222 737,28
97	338 787,99	2 222 743,30
98	338 680,24	2 222 354,70
99	338 697,55	2 222 349,78
100	338 589,23	2 221 959,13
101	338 574,45	2 221 973,22
102	338 531,63	2 221 818,79
103	338 548,59	2 221 812,57
104	338 528,60	2 221 740,49
105	338 512,35	2 221 749,25
106	338 476,50	2 221 619,98
107	338 493,84	2 221 615,14
108	338 374,41	2 221 184,42
109	338 652,72	2 220 031,74
110	338 892,29	2 219 039,57
111	338 874,73	2 219 035,59
112	339 095,27	2 218 122,23
113	339 112,80	2 218 126,31
114	339 192,64	2 217 795,66
115	339 175,24	2 217 791,03
116	339 205,05	2 217 667,57
117	339 222,38	2 217 672,48
118	339 385,03	2 216 998,86
119	339 367,85	2 216 993,34
120	339 421,97	2 216 769,21
121	339 439,43	2 216 773,57
122	339 490,88	2 216 560,47
123	339 473,64	2 216 555,21
124	339 521,94	2 216 355,15
125	339 539,55	2 216 358,94
126	339 902,57	2 214 855,49
127	339 885,36	2 214 850,04
128	340 047,60	2 214 178,15
129	340 064,92	2 214 183,11
130	340 106,98	2 214 008,91
131	340 089,71	2 214 003,72
132	340 139,08	2 213 799,27
133	340 245,87	2 213 355,89
134	340 263,39	2 213 360,02
135	340 289,01	2 213 253,64
136	340 306,97	2 213 179,37
137	340 289,67	2 213 174,36
138	340 416,09	2 212 651,50
139	340 433,42	2 212 656,42
140	340 899,14	2 210 730,34
141	340 929,73	2 210 542,64
142	340 794,48	2 210 302,35
143	340 778,37	2 210 310,42
144	339 683,92	2 208 366,00
145	339 701,48	2 208 360,52
146	339 543,36	2 208 079,59
147	339 979,37	2 206 941,79
148	340 005,25	2 206 809,95
149	340 152,99	2 206 421,87
150	340 193,25	2 206 369,56
151	340 776,04	2 204 848,93

152	340 687,28	2 203 722,87
153	340 728,29	2 203 052,67
154	339 093,03	2 203 193,39
155	337 530,36	2 203 210,85
156	337 501,02	2 203 250,67
157	337 388,15	2 203 251,78
158	337 386,85	2 203 269,80
159	337 309,70	2 203 270,56
160	337 310,95	2 203 252,55
161	334 207,94	2 203 283,10
162	333 732,76	2 203 469,60
163	333 593,56	2 203 617,63
164	333 262,52	2 203 804,63
165	333 241,43	2 203 797,02
166	333 233,00	2 203 818,45
167	333 230,03	2 203 826,69
168	333 226,91	2 203 835,23
169	333 223,82	2 203 843,06
170	333 220,41	2 203 851,89
171	333 222,06	2 203 860,16
172	333 267,13	2 203 859,45
173	333 624,77	2 203 657,42
174	333 761,49	2 203 512,04
175	334 217,64	2 203 333,01
176	337 526,46	2 203 300,43
177	337 555,83	2 203 260,57
178	339 095,45	2 203 243,37
179	340 674,84	2 203 107,46
180	340 637,16	2 203 723,31
181	340 725,30	2 204 841,59
182	340 149,17	2 206 344,85
183	340 108,88	2 206 397,21
184	339 957,01	2 206 796,14
185	339 931,14	2 206 927,93
186	339 488,26	2 208 083,64
187	339 652,08	2 208 374,68
188	339 661,55	2 208 373,12
189	339 663,06	2 208 372,87
190	339 670,36	2 208 370,47
191	340 896,35	2 210 548,56
192	340 867,76	2 210 723,99
193	340 257,91	2 213 246,12
194	340 125,47	2 213 795,99
195	338 618,40	2 220 037,56
196	338 167,48	2 220 113,97
197	337 788,35	2 220 161,38
198	337 616,94	2 220 161,10
199	337 607,05	2 220 179,08
200	337 509,57	2 220 178,93
201	337 485,83	2 220 185,93
202	337 371,40	2 220 412,59
203	337 289,18	2 220 550,74
204	337 221,16	2 220 683,50
205	337 209,21	2 220 729,95
206	337 206,49	2 220 759,16
207	337 199,70	2 220 774,94
208	337 197,55	2 220 774,02
209	337 192,57	2 220 791,35
210	337 165,22	2 220 850,82
211	337 066,08	2 220 991,09
212	336 977,47	2 221 126,15
213	336 965,78	2 221 219,15

214	336 922,30	2 221 287,93
215	336 862,77	2 221 382,09
216	336 863,56	2 221 438,96
217	336 885,59	2 221 439,68
218	336 884,96	2 221 532,48
219	336 883,38	2 221 543,76
220	336 886,55	2 221 555,81
221	336 915,72	2 221 570,00
222	336 959,13	2 221 602,97
223	336 960,04	2 221 601,15
224	336 993,56	2 221 610,83
225	336 952,25	2 221 747,25
226	336 949,97	2 221 747,86
227	336 942,19	2 221 767,21
228	336 943,55	2 221 769,16
229	336 930,39	2 221 801,08
230	336 917,02	2 221 836,04
231	336 888,40	2 221 905,44
232	336 885,46	2 221 907,31
233	336 879,72	2 221 919,64
234	336 880,56	2 221 922,58
235	336 877,10	2 221 931,07
236	336 851,54	2 222 000,58
237	336 835,56	2 222 046,68
238	336 809,90	2 222 040,56
239	336 808,76	2 222 038,23
240	336 799,39	2 222 034,86
241	336 794,77	2 222 006,89
242	336 791,15	2 221 983,07
243	336 765,25	2 221 988,02
244	336 766,35	2 221 993,92
245	336 786,19	2 221 990,13
246	336 794,01	2 222 039,29
247	336 807,04	2 222 043,99
248	336 809,33	2 222 042,48
249	336 836,85	2 222 049,04
250	336 853,44	2 222 001,22
251	336 878,99	2 221 931,73
252	336 882,39	2 221 923,38
253	336 885,10	2 221 922,30
254	336 890,96	2 221 909,73
255	336 890,18	2 221 906,37
256	336 918,88	2 221 836,78
257	336 932,26	2 221 801,77
258	336 945,32	2 221 770,12
259	336 947,75	2 221 769,48
260	336 955,64	2 221 749,85
261	336 954,17	2 221 747,79
262	336 994,64	2 221 614,17
263	336 997,47	2 221 613,59
264	336 999,25	2 221 608,49
265	336 993,79	2 221 606,58
266	336 991,80	2 221 608,24
267	336 960,95	2 221 599,34
268	336 961,87	2 221 597,52
269	336 918,90	2 221 564,88
270	336 891,58	2 221 551,31
271	336 889,49	2 221 543,40
272	336 890,99	2 221 532,71
273	336 891,58	2 221 440,01
274	336 905,87	2 221 438,79
275	336 913,27	2 221 417,47

276	336 912,97	2 221 396,25
277	336 937,73	2 221 323,41
278	336 988,90	2 221 242,47
279	337 014,00	2 221 236,44
280	337 025,51	2 221 144,84
281	337 055,24	2 221 091,96
282	337 057,22	2 221 053,54
283	337 086,22	2 221 004,16
284	337 186,10	2 220 862,87
285	337 215,23	2 220 799,50
286	337 219,91	2 220 781,85
287	337 242,36	2 220 759,61
288	337 258,57	2 220 698,49
289	337 293,94	2 220 639,37
290	337 283,45	2 220 624,05
291	337 322,10	2 220 558,73
292	337 325,54	2 220 570,18
293	337 399,47	2 220 427,99
294	337 518,09	2 220 192,94
295	337 599,27	2 220 193,07
296	337 625,54	2 220 211,12
297	337 728,14	2 220 211,28
298	337 741,39	2 220 193,30
299	337 790,32	2 220 193,38
300	337 873,20	2 220 183,85
301	337 883,22	2 220 199,91
302	338 174,76	2 220 163,45
303	338 568,45	2 220 096,73
304	338 574,06	2 220 077,53
305	338 610,23	2 220 071,40
306	338 341,35	2 221 184,97
307	338 565,22	2 221 992,32
308	338 560,53	2 221 993,40
309	338 662,88	2 222 362,49
310	338 667,70	2 222 362,19
311	339 055,68	2 223 761,06
312	338 594,08	2 225 543,80
313	338 427,74	2 225 728,13
314	338 375,11	2 225 829,37
315	337 238,05	2 227 311,33
316	337 223,29	2 227 300,99
317	336 387,79	2 228 389,92
318	336 386,79	2 228 480,01
319	336 347,68	2 228 540,26
320	336 328,06	2 228 603,54
321	336 280,02	2 228 677,53
322	336 266,51	2 228 665,29
323	336 204,54	2 228 760,75
324	336 204,40	2 228 761,06
325	336 196,06	2 228 775,89
326	336 146,23	2 228 861,18
327	336 120,95	2 228 889,51
328	335 786,43	2 229 404,78
329	335 645,99	2 229 659,67
330	335 450,76	2 229 554,78
331	335 373,83	2 229 603,61
332	335 314,30	2 229 641,40
333	335 194,99	2 229 716,24
334	335 196,60	2 229 732,18
335	335 197,67	2 229 735,81
336	335 187,44	2 229 742,23
337	335 096,52	2 229 863,54

338	335 055,45	2 229 898,89
339	335 051,22	2 229 878,79
340	334 843,48	2 230 057,61
341	334 586,17	2 230 096,33
342	334 509,82	2 230 302,14
343	334 384,22	2 230 389,54
344	334 108,95	2 230 466,60
345	334 060,72	2 230 637,01
346	333 806,06	2 230 711,34
347	333 208,85	2 230 622,02
348	332 781,76	2 230 221,45
349	332 113,79	2 229 802,12
350	332 116,38	2 229 661,20
351	331 956,58	2 229 262,94
352	330 158,48	2 227 674,35
353	328 856,07	2 227 694,96
354	328 623,75	2 228 120,08
355	328 636,42	2 228 134,43
356	328 469,29	2 228 440,28
357	328 411,28	2 228 497,58
358	328 398,21	2 228 485,19
359	328 108,93	2 228 770,93
360	327 466,16	2 229 261,46
361	327 469,54	2 229 284,70
362	327 396,50	2 229 299,97
363	327 388,27	2 229 307,58
364	327 383,26	2 229 316,98
365	327 366,69	2 229 357,49
366	327 367,63	2 229 360,48
367	327 349,33	2 229 405,20
368	327 347,91	2 229 410,48
369	327 346,18	2 229 421,89
370	327 346,00	2 229 428,13
371	327 346,61	2 229 442,97
372	327 346,20	2 229 447,26
373	327 346,94	2 229 447,73
374	327 346,13	2 229 448,64
375	327 340,43	2 229 469,43
376	327 338,13	2 229 470,28
377	327 323,07	2 229 486,03
378	327 305,19	2 229 493,38
379	327 304,52	2 229 495,47
380	327 304,11	2 229 495,92
381	327 303,37	2 229 495,25
382	327 296,46	2 229 502,36
383	327 284,68	2 229 518,49
384	327 284,70	2 229 521,16
385	327 256,01	2 229 547,13
386	327 237,54	2 229 559,67
387	327 233,59	2 229 559,93
388	327 238,92	2 229 578,20
389	327 237,45	2 229 588,49
390	327 241,91	2 229 604,00
391	327 241,00	2 229 605,93
392	327 224,25	2 229 612,85
393	327 219,79	2 229 614,06
394	327 204,78	2 229 637,99
395	327 203,28	2 229 648,74
396	327 169,39	2 229 676,13
397	327 144,84	2 229 698,14
398	327 124,18	2 229 745,81
399	327 090,83	2 229 829,36

400	327 054,17	2 229 935,96
401	327 039,24	2 229 935,28
402	327 030,86	2 229 956,54
403	326 995,08	2 229 956,54
404	326 987,21	2 229 979,78
405	326 975,99	2 229 988,01
406	326 970,97	2 229 987,98
407	326 949,76	2 229 999,74
408	326 929,42	2 230 017,56
409	326 928,98	2 230 019,92
410	326 900,82	2 230 031,81
411	326 878,88	2 230 039,56
412	326 844,03	2 230 057,31
413	326 840,81	2 230 056,15
414	326 822,92	2 230 059,42
415	326 822,77	2 230 063,01
416	326 820,10	2 230 062,90
417	326 822,18	2 230 076,78
418	326 828,10	2 230 075,82
419	326 826,50	2 230 064,87
420	326 841,42	2 230 062,14
421	326 845,04	2 230 059,04
422	326 879,55	2 230 041,45
1	326 901,55	2 230 033,68

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В силу положений ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, линии электропередачи являются линейными объектами.

В этой связи настоящим проектом не устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения, в том числе предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. В состав Объекта не входят здания и строения.

Согласно перечню исторических поселений, который утвержден приказом Министерством культуры Российской Федерации от 29.07.2010 № 418/339, территория, на которой в соответствии с настоящим проектом планировки территории планируется размещение объекта, не является историческими поселением федерального или регионального значения.

Таким образом, особых требований к архитектурным решениям для объектов капитального строительства, входящих в состав планируемого объекта, не предусматривается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Все пересечения с существующими объектами капитального строительства, а также мероприятия по защите существующих объектов капитального строительства в связи с размещением планируемого объекта выполняются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, далее - ПУЭ), а также требованиями технических условий владельцев пересекаемых существующих объектов.

В таблице 3 представлена информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих сохраняемых объектов капитального строительства.

Таблица 3

Ведомость пересечений трассы КЛ 110кВ Находка-Волчанец Км0.00-1.15 с существующими инженерными коммуникациями

№п/п	ПК		Наименование	Наименование организации	Описание мероприятий
	от	до			
1	0+00.00		электрокабель 110кВ гл.2.5	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
2	0+03.60		электрокабель 110кВ гл.2.5	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
3	0+12.16		3 электрокабеля 110кВ гл.2.5	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
5	0+43.57		канализация ливневая плм.200 гл.2.5	ПАО "Россети"	
6	1+07.70		водопровод ст.500 гл.1.6	МУП "Находка-Водоканал"	от 07.02.2023 № 335
7	1+54.33		канализация ливневая плм.200 гл.2.0	ПАО "Россети"	
8	2+92		ориентировочно двухцепная ВЛ 220кВ ПС "Широкая" - ПС "Находка", 6пр.+тр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
9	6+0.22		водопровод ст.800 гл.3.0	МУП "Находка-Водоканал"	от 07.02.2023 № 335
10	6+36.83		3 электрокабеля 220кВ гл.2.0	ПАО "Россети"	
11	6+38.96		3 электрокабеля 220кВ гл.2.0	ПАО "Россети"	
12	6+48.47		водопровод ст.200 гл.3.0	МУП "Находка-Водоканал"	от 07.02.2023 № 335

13	6+71.29		электрокабель 6кВ гл.1.2	ООО "Территориальная энергосетевая компания "ТЭСК"	от 01.02.2023 №290
14	7+12.39		ВЛ связи от опоры №32 улично-дорожного освещения объездной дороги Находки к ресторану и кафе (ул.Пограничная №126), 2 каб.	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
15	7+14.17		ВЛ 35кВ"Находка-Связь", 3пр.+тр.+каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
16	7+26.32		водопровод ст.100 гл.3.0	МУП "Находка-Водоканал"	от 07.02.2023 № 335
17	7+31.57		3 электрокабеля 220кВ гл.3.0	ПАО "Россети"	
18	7+32.95		3 электрокабеля 220кВ гл.3.0	ПАО "Россети"	
19	7+64.72		ВЛ 0.4кВ улично-дорожного освещения (в районе ул.Обходная магистраль), 2каб.+2каб.св.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
20	7+73.02		ВЛ 0.4кВ, 1 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
21	7+91		водопровод ст.100 гл.3.0	МУП "Находка-Водоканал"	от 07.02.2023 № 335
22	8+33		электрокабель 6кВ гл.1.0	ООО "Территориальная энергосетевая компания "ТЭСК"	от 01.02.2023 №290
23	9+10		ВЛ 6кВ+ВЛ 0.4кВ на фонарь. 3 пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
24	9+35		ВЛ 220кВ"БК2-Перевал-Широкая" ВЛ 220кВ"ПГРЭС-Широкая", 6пр.+тр.+каб.	ПАО "Россети"	
25	9+42		кабель связи гл.1.8	ПАО "Вымпел-коммуникации"	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276
26	9+48		кабель связи гл.1.8	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
27	9+53		кабель связи гл.1.0	ПАО "МТС" Филиал по Приморскому краю	от 31.03.2023 №ДВ 01-1/00369и
28	9+89		ВЛ 110кВ"Широкая-Голубовка" ВЛ 110кВ"Широкая-Находка", 6 пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022

Ведомость пересечений трассы ВЛ 110кВ Находка-Волчанец Км1.15-22.70 с существующими инженерными коммуникациями

№п/п	ПК		Наименование	Наименование организации	Описание мероприятий
	от	до			
1	19+99.31	-	ВЛ 220кВ "Широкая-Лозовая" с выносным РУ220кВ ПС"Находка", 3пр.+1тр.	ПАО "Россети"	
2	34+04.51	-	ВЛ 110кВ "Находка-Связь", 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
5	36+28.57	-	кабель ВОЛС К-70(уч.Хабаровск-Находка), гл.1.8	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23

6	36+73.59	-	кабель связи, гл.1.2	ПАО "Вымпел-коммуникации" (Билайн)	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276
7	73+35.74	-	ВЛ 110кВ"С55-Волчанец-Находка", 3пр.+1каб.связи	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
8	73+80.40	-	ВЛ 220кВ "БК2-Перевал-Широкая", 3пр.+1тр.	ПАО "Россети"	
9	133+98.02	-	ВЛ 220кВ "БК2-Перевал-Широкая", 3пр.+1тр.	ПАО "Россети"	
10	164+83.91	-	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
11	168+22.77	-	ВЛ 0.4кВ, 4пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
12	225+34.21	-	кабель связи, гл.1.2	ПАО "Вымпел-коммуникации" (Билайн)	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276
13	225+41.39	-	кабель связи, гл.0.9	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
14	226+56.67	-	кабель связи, гл.1.2	ПАО "МТС" Филиал по Приморскому краю	от 31.03.2023 №ДВ 01-1/00369и

Ведомость пересечений трассы КЛ 110кВ Находка-Волчанец Км25.23-26.04 с существующими инженерными коммуникациями

№п/п	ПК		Наименование	Наименование организации	Описание мероприятий
	от	до			
1	252+76.33		ВЛ 6кВ от ПС"Волчанец", 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
2	252+81.04		ВЛ 6кВ от ПС"Волчанец", 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
3	252+84.25		кабель связи гл.0.8	ПАО "Вымпел-коммуникации"	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276
4	253+36.26		ВЛ 0,4кВ от ТП (ул.Горная, 23), 1каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
5	253+49.43		ВЛ 0.4кВ от ТП (ул.Горная, 23), 1каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
6	253+57.20		ВЛ 6кВ от ПС"Волчанец", 3пр.+каб.св.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
7	253+96.07		ВЛ связи (ул.Центральная-ул.Набережная), 3каб.	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
8	254+15.50		ВЛ 0.4кВ от ТП по ул. Шоссейной, 2пр.0.4кВ каб.0.4кВ	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
9	256+07.93		ВЛ 0.4кВ (переход через ул. Шоссейная к ул. Озерной), 1 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
10	257+25.85		ВЛ 0.4кВ,1 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
11	257+78.61		ВЛ 0.4кВ,3 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022

12	257+84.11		ВЛ 0.4кВ,3 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
13	258+57.21		ВЛ связи (ул.Центральная-ул.Набережная),2 каб.	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
14	258+57.54		ВЛ 0.4кВ,4 пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
15	258+86.07		ВЛ 0.4кВ,1 каб.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022

Ведомость пересечений трассы ВЛ 110кВ Находка-Волчанец Км22.70-25.23 и ВЛ 110кВ Волчанец-С55 Км0.71-3.25 с существующими инженерными коммуникациями

№п/п	ПК ВЛ Находка-Волчанец	ПК ВЛ Волчанец-С55	Наименование	Наименование организации	Описание мероприятий
1	227+21,74	32+22,92	ВЛ 110кВ "С55-Волчанец-Находка", 3пр.+1каб.связи	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
2	235+59,13	23+85,54	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
3	236+73,39	22+71,27	кабель ВОЛС, гл.1.8	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
4	236+77,65	22+67,01	кабель связи, гл.1.2	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
5	236+92,72	22+51,95	кабель ВОЛС К-70(уч.Хабаровск-Находка), гл.1.2	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
6	237+80,19	21+64,48	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
7	242+60.81	16+82.84	ВЛ 35кВ "Волчанец-Гайдамак", 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
8	244+54.83	14+88.82	ВЛ 0.4кВ, 1каб.	Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №22 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»	от 06.06.2023 №25/ИК-22/19-4844
9	246+46,70	12+97,97	кабель связи (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
10	246+57,84	12+86,83	кабель связи (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
11	248+06,90	11+37,77	кабель связи (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
12	247+51.80	11+91.85	ВЛ связи, 3 каб.	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
13	248+17,37	11+27,30	кабель связи (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

14	249+29,62	10+15,04	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
15	249+43,87	10+00,79	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
16	250+15,80	9+28,86	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
17	250+60,70	8+83,97	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
18	250+80,64	8+64,03	ВЛ 6кВ, 3пр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
19	251+51,93	7+92,74	электрокабель 0.4кВ (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
20	252+13,51	7+31,15	электрокабель 0.4кВ (недейств.), гл.1.0	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

Ведомость пересечений трассы ВЛ 110кВ Волчанец-С55 Км3.25-28.03 с существующими инженерными коммуникациями

№п/п	ПК		Наименование	Наименование организации	Описание мероприятий
	от	до			
1	82+47.85	-	кабель связи гл.1.2	ПАО "Вымпел-коммуникации" (Билайн)	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276
2	82+54.79	-	кабель связи гл.1.2	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
3	82+62.23	-	кабель связи гл.1.2	ПАО "МТС" Филиал по Приморскому краю	от 31.03.2023 №ДВ 01-1/00369и
4	154+24.07	-	электрокабель 6кВ, гл.1.4	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
5	154+30.72	-	кабель связи, гл.1.4	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
6	154+32.01	-	электрокабель 6кВ, гл.0.5	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
7	154+71.30	-	водопровод ст.500, гл.1.6	Большекаменский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" район Водоканал Фокино	от 07.02.2023 №05/105
8	159+36.48	-	электрокабель 6кВ (недейств.), гл.1.4	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
9	173+20.28	-	ВЛ 220кВ "Широкая-Перевал", 3пр.+1тр.	ПАО "Россети"	
10	175+88.03	-	ВЛ 220кВ "Звезда-Перевал", 3пр.+1тр.	ПАО "Россети"	
11	211+19.18	-	ВЛ 110кВ "Промысловка-С55", 3пр.+1каб.связи	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
12	241+66.45	-	кабель связи Вымпелком (Билайн), гл.1.4	ПАО "Вымпел-коммуникации" (Билайн)	от 29.06.2023 №ВР-01-04/44276

13	241+74.20	-	кабель связи Ростелеком ок-703, гл.1.4	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
14	241+83.84	-	кабель связи МТС, гл.1.4	ПАО "МТС" Филиал по Приморскому краю	от 31.03.2023 №ДВ 01-1/00369и
15	242+42.00	-	ВЛ 10кВ от ПС "Штиль" до оп.120 Ф-9 ПС "Штиль" в сторону ТП-13, 3пр.	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
16	242+88.72	-	ВЛ 110кВ "Промысловка-С55",ВЛ 110кВ "Находка-Волчанец-С55", 6пр.+1тр.	АО"ДРСК"	от 01-133-08/5369 от 05.08.2022
17	243+58.83	-	электрокабель 10кВ, гл.1.4	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
18	243+78.73	-	водопровод ст.500, гл.1.6	Большекаменский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" район Водоканал Фокино	от 07.02.2023 №05/105
19	243+88.31	-	водопровод ст.500, гл.1.2	Большекаменский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" район Водоканал Фокино	от 07.02.2023 №05/105
20	244+19.12	-	электрокабель 10кВ, гл.1.8	АО "Оборонэнерго"	от 03.02.2023 №ПРМ/020/633
21	244+72.47	-	электрокабель 6кВ, гл.1.2	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
22	244+84.31	-	кабель связи Ростелеком, к-70 гл.1.2	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
23	245+02.10	-	кабель связи Ростелеком, гл.0.5	ПАО «Ростелеком"	от 08.02.2023 №01/05/13564/23 ТУ 01/17/9582/23
24	245+05.53	-	2 электрокабеля 6кВ, гл.0.4	собственник не определен	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

В таблице 4 представлена информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих сохраняемых автомобильных дорог

Таблица 4

	Пикет		**Наименование дороги**	**Категория дороги**	**Тип покрытия**	**Владелец**	**Описание мероприятий**
Ведомость пересечения автомобильных и железных дорог по трассе КЛ 110кВ Находка-Волчанец Км0.00-1.15							
1	0+36.99		подъездная автодорога к ПС 110\35\6кВ"Находка"	IV	асфальт	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
2	1+02.34		подъездная автодорога к ПС 110\35\6кВ"Находка"	V	щебень		

3	1+87.73		подъездная автодорога к ПС 110\35\6кВ"Находка"	IV	щебень		
4	7+27.64		оборудованный съезд на парковку	без кат.	асфальт		
5	7+51.18		улично-дорожная сеть г. Находка Объездная дорога Находки (Обходная магистраль) 11км+100м от ул.Шоссейной	II	асфальт		
6	7+85.15		подъезд к строительной площадке	без кат.	щебень		
	Пикет		**Наименование дороги**	**Категория дороги**	**Тип покрытия**	**Владелец**	**Описание мероприятий**
Ведомость пересечения автомобильных дорог по трассе ВЛ 110кВ Находка-Волчанец Км1.15-22.70							
1	14+67.87		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
2	16+07.19		лесная дорога	без кат.	б/п		
3	20+26.26		подъездная автодорога к опорам ВЛ 220кВ "Широкая-Лозовая" 1км+300 от объездной а\д г.Находка	без кат.	гравий	Приморское ПМЭС ПАО "Россети"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
4	22+31.90		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
5	23+94.30		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
6	29+45.16		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
7	32+25.12		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
8	32+35.12		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
9	32+48.97		подъездная автодорога к опорам ВЛ 220кВ "Широкая-Лозовая" 2км+876м от объездной а\д г.Находка	без кат.	гравий	Приморское ПМЭС ПАО "Россети"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
10	32+70.58		лесная дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
11	33+99.98		лесная дорога	без кат.	б/п		
12	34+24.24		лесная дорога	без кат.	б/п		
13	36+28.57		лесная дорога	без кат.	б/п		
14	36+84.00		подъезд к СНТ"Лебединое" 1км+700м от подъездной а\д к антенному полю телецентра	без кат.	гравий		

15	43+89.27		подъезд к СНТ"Лебединое" 0км+40м от подъездной а\д к опорам ВЛ220кВ	без кат.	гравий		
16	57+91.37		подъездная автодорога к опорам ВЛ 220кВ "Широкая-Лозовая" 0км+705м от подъездной а\д к отвалам месторожд."Прогресс"	без кат.	гравий	Приморское ПМЭС ПАО "Россети"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
17	67+73.29		подъездная автодорога к отвалам пород месторождения "Прогресс" 5км+430м от а\д "Подъезд к ЦМСС"(г.Находка)	IV	щебенка	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
18	68+92.91		подъездная автодорога к отвалам пород месторождения "Прогресс" 5км+587м от а\д "Подъезд к ЦМСС"(г.Находка)	IV	щебенка	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
19	74+22.54		лесная дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
20	89+85.25		лесная дорога	без кат.	б/п		
21	94+84.88		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
22	98+71.76		лесная дорога	без кат.	б/п		
23	104+28.03		лесная дорога	без кат.	б/п		
24	104+50.92		лесная дорога	без кат.	б/п		
25	106+41.22		лесная дорога	без кат.	б/п		
26	107+01.63		лесная дорога	без кат.	б/п		
27	108+31.03		лесная дорога	без кат.	б/п		
28	108+45.94		лесная дорога	без кат.	б/п		
29	109+05.01		лесная дорога	без кат.	б/п		
30	110+77.28		лесная дорога	без кат.	б/п		
31	111+75.65		лесная дорога	без кат.	б/п		
32	112+20.19		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
33	113+74.91		лесная дорога	без кат.	б/п		
34	114+97.74		лесная дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
35	115+58.52		лесная дорога	без кат.	б/п		
36	116+82.06		лесная дорога	без кат.	б/п		
37	117+72.76		лесная дорога	без кат.	б/п		

38	120+56.55		автодорога "Артем-Находка-порт Восточный" 05 ОП РЗ 05А-608-АН-6 131км+665м от Артема	III	асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	№279/23-23-945 от 31.05.2023г. на пересечение ад Артем – Находка – Владивосток
39	131+07.83		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
40	134+14.6		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
41	141+54.43		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
42	143+30.24		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
43	150+03.53		объездная автодорога 1км+320м от а\д 05А-608	без кат.	гравий	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
44	161+10.51		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Сергеевский филиал КГКУ "Приморское лесничество"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
45	164+61.02		автодорога "Владивосток-Находка"-Новолитовск-Васильевка" 05 ОП РЗ 05К-469 1км+405м от а\д 05А-608	V	гравий	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	№278/23-23-1098 от 31.05.2023г. на пересечение ад Новолитовск – Васильевка
46	168+10.83		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
47	168+33.26		внутрихозяйственный проезд МТФ	без кат.	гравий		
48	169+11.15		внутрихозяйственная подъездная автодорога к складам	без кат.	гравий		
49	172+54.28		лесная дорога	без кат.	б/п		
50	175+99.07		внутрихозяйственная подъездная автодорога к силосным ямам	без кат.	гравий		
51	177+89.76		внутрихозяйственная подъездная автодорога к силосным ямам	без кат.	гравий		
52	188+74.29		лесная дорога	без кат.	б/п		
53	198+03.03		лесная дорога	без кат.	б/п		
54	199+71.40		лесная дорога	без кат.	б/п		
55	209+90.55		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
56	212+88.24		лесная дорога	без кат.	б/п		
57	216+99.07		лесная дорога	без кат.	б/п		
58	218+21.59		лесная дорога	без кат.	б/п		

59	221+60.24		лесная дорога	без кат.	б/п		
60	225+39.59		лесная дорога	без кат.	б/п		
61	226+61.01		лесная дорога	без кат.	б/п		
	Пикет ВЛ Находка-Волчанец	**Пикет ВЛ Волчанец -С55**	**Наименование дороги**	**Категория дороги**	**Тип покрытия**	**Владелец, адрес, телефон, факс**	**Описание мероприятий**
Ведомость пересечения автомобильных дорог по трассе ВЛ 110кВ Находка-Волчанец Км22.70-25.23 и ВЛ 110кВ Волчанец-С55 Км0.71-3.25							
1	227+26.64	32+18.03	лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
2	233+38.40	26+06.27	лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
3	237+45.83	21+98.83	автодорога "Артем-Находка-порт Восточный" 05 ОП РЗ 05А-608-АН-6 121км+642м от Артема(пересечение)	III	асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
4	238+71.95	20+53.00	подъезд к специальному объекту(тюрьма) 0км+64м от а\д 05А-608	IV	гравий	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
5	242+73.57	16+70.08	лесная дорога	без кат.	б/п		
6	243+05.53	16+38.12	лесная дорога	без кат.	б/п		
7	244+33.63	14+79.14	улично-дорожная сеть п.Волчанец автодорога с усовершенственным покрытием(ул.Набережная) 0км+18м от оборуд.съезда и 0км+33м от оси а\д 05А-608	IV	асфальт		
8	249+38.79	10+05.87	подъездная автодорога к кладбищу 0км+198м от а\д 05А-608	без кат.	гравий		
9	251+51.93	7+92.74	лесная дорога	без кат.	б/п		
10	252+13.51	7+31.15	лесная дорога	без кат.	б/п		
	Пикет		**Наименование дороги**	**Категория дороги**	**Тип покрытия**	**Владелец, адрес, телефон, факс**	**Описание мероприятий**
Ведомость пересечения автомобильных и железных дорог по трассе КЛ 110кВ Находка-Волчанец Км25.23-26.04							
1	254+33.29		участок автодороги улицы Горной 0км +18.8м от оси а\д	V кат.	гравий	Администрация Партизанского муниципального	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

			05А-608			района	
2	254+43.49		автодорога 05А-608 ул.Шоссейная	I кат.	асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
3	255+62.74		участок оборудованного съезда от автодороги 05А-608 0км +51.4м от оси а\д 05А-608	без кат.	щебень	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
4	255+79.22		участок оборудованного съезда от автодороги 05А-608 0км+36.3м от оси а\д 05А-608	без кат.	асфальт		
5	256+10.52		участок оборудованного съезда от автодороги 05А-608 0км+20.7м от оси а\д 05А-608	без кат.	щебень		
6	257+46.20		подъезд к ИЖС (ул.Шоссейная, 14) 0км+15.9м от оси а\д 05А-608	без кат.	гравий		
7	258+35.93		участок оборудованного съезда от автодороги 05А-608 к ул. Центральная 0км+9.9м от оси а\д 05А-608	IV кат.	асфальт		
8	258+90.93		подъезд к ИЖС (ул.Шоссейная, 12а) 0км+9.6м от оси а\д 05А-608	без кат.	щебень		
9	259+17.42		подъезд к ИЖС (ул.Шоссейная, 12а) 0км+9.9м от оси а\д 05А-608	без кат.	щебень		
10	259+40.63		автодорога 05А-608 ул.Шоссейная	I кат.	асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
6	259+53.47		участок оборудованного съезда от автодороги 05А-608 к ПС 110\35\6кВ"Волчанец"	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
№	**Пикет**		**Наименование дороги**	**Категория дороги**	**Тип покрытия**	**Владелец, адрес, телефон, факс**	**Описание мероприятий**
Ведомость пересечения автомобильных дорог по трассе ВЛ 110кВ Волчанец-С55 Км3.25-28.03							
1	32+93,24		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского	Мероприятия в соответствии с

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

0186/Э-6-ППТ1

Лист 55

Формат А4

2	33+88,09		грунтовая дорога	без кат.	б/п	муниципального района	ПУЭ
3	34+03,17		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
4	34+93,19		лесная дорога	без кат.	б/п		
5	36+32,02		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
6	40+52,95		лесная дорога	без кат.	б/п		
7	44+23,26		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
8	47+34,46		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
9	48+07,44		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
10	51+85,47		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
11	55+88,69		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
12	60+33,85		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
13	62+35,29		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
14	64+07,13		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
15	64+15,72		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
16	65+66,74		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
17	67+38,29		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
18	68+66,13		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
19	73+36,18		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
20	73+76,12		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
21	75+15,46		лесная дорога	без кат.	б/п		
22	77+15,98		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
23	79+76,15		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
24	80+31,51		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
25	81+64,98		лесная дорога	без кат.	б/п		
26	91+44,86		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
27	92+62,97		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
28	92+93,93		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
29	95+81,05		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
30	98+56,08		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
31	103+29,64		грунтовая дорога	без	б/п	Администрация	Мероприятия в

				кат.		Партизанского муниципального района	соответствии с ПУЭ
32	115+10,89		лесная дорога	без кат.	б/п		
33	121+96,58		лесная дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
34	137+63,31		подъездная автодорога к плотине водохранилища 0км+760м от а\д 05А-608	без кат.	гравий	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
35	147+45,48		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
36	150+97,27		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
37	154+19,74		подъездная автодорога к гидроузлу 0км+330м от а\д"Артем-Находка-порт Восточный 05А-608	без кат.	гравий	Администрация Партизанского муниципального района	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
38	158+18,03		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
39	161+77,58		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Администрация Находкинского городского округа	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
40	168+36,53		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
41	176+05,04		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
42	188+91,46		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
43	191+52,26		грунтовая дорога	без кат.	б/п	Партизанское лесничество МО РФ филиал ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" МО РФ	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
44	192+89,25		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
45	207+63,58		лесная дорога	без кат.	б/п		
46	208+13,01		лесная дорога	без кат.	б/п		
47	209+07,55		лесная дорога	без кат.	б/п		
48	211+10,01		лесная дорога	без кат.	б/п		
49	219+49,94		лесная дорога	без кат.	б/п		
50	226+12,04		лесная дорога	без кат.	б/п		
51	226+46,31		лесная дорога	без кат.	б/п		
52	228+08,37		лесная дорога	без кат.	б/п		
53	228+39,14		лесная дорога	без кат.	б/п		
54	240+02,99		лесная дорога	без кат.	б/п		

55	244+42,53		автодорога "Артем-Находка-порт Восточный" 05 ОП РЗ 05А-608-АН-6 103км+420м(ориент.) от Артема	III	асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйсва Приморского края	№279/23-23-945 от 31.05.2023г. на пересечение ад Артем – Находка – Владивосток
56	245+02,10		лесная дорога	без кат.	б/п	Партизанское лесничество МО РФ филиал ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" МО РФ	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
57	266+72,27		грунтовая дорога	без кат.	б/п		
58	280+59,63		лесная дорога	без кат.	б/п		
59	284+19,01		ведомственная подъездная дорога к объекту МО 1км+040м от а\д Фокино-Павловск	IV	цемент		

Согласно письму №13.2-9-1091 от 07.04.2022г. администрации Находкинского городского округа, на территории размещения объекта ЛЭП 110 кВ утверждены документации по планировке территории:

- документация по планировке территории, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной обходной магистралью и ВЛ110 кВ в городе Находке (постановление от 29.05.2019 № 893);

- документация по планировке территории, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной Обходной магистралью и линией электропередачи 35 КВ в городе Находке (постановление от 04.12.2014 №2147);

- документация по планировке территории и внесению изменений в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации НГО 05.06.2015г №771, от 29.11.2019 №1873 и от 13.10.2020 №1079, "Об утверждении документации по планировке территории", в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, в части территории, ограниченной Обходной магистралью, улицами Красноармейской и Советской в городе Находке, утвержденная постановлением №1991 от 23.12.2022;

- документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, улицей Всеволода Сибирцева, улицей Океанской, Находкинским

проспектом, улицей Седова, улицей Подгорной и улицей Орджоникидзе, территории, ограниченной Находкинским проспектом, территорией открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и территорией Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви, территории, ограниченной улицей Пограничной, воздушной линией электропередачи 35кв и территорией подстанции Находка, территории, ограниченной улицей Пограничной, улицей Вавилова и территорией подстанции «Находка» в районе улицы Пограничной в городе Находке (постановление от 02.10.2013 №2053).

В составе вышеуказанных ДПТ, на в границах разработки ППТ, не предполагается строительство объектов капитального строительства, которые необходимо учесть при проектировании реконструкции объекта.

Информация о ранее утвержденных документациях по планировке территории, в составе которых будут размещены объекты капитального строительства, в соответствии с письмами АО «КРДВ» №018-3225 от 11.03.2022, №018-18144 от 28.12.2022, №006-21656 от 11.12.2023, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края №16/3533/8 от 19.04.2022, Администрации ГО ЗАТО Фокино от 01.03.2024 №1187 и информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов капитального строительства, представлена в таблице 5

Таблица 5

№	Наименование	Владелец	Описание мероприятий
1	Документация по планировке территории объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае», утверждённой распоряжением Администрации Приморского края от 22.01.2016 № 18-ра	Правительство Приморского края	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
2	Документация по планировке территории для размещения объекта энергетики федерального значения «ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВНХК с ПС 220 кВ ВНХК (с образованием ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВНХК №1 и ЛЭП 220 кВ Лозовая – ВННХК № 2), утвержденная Приказом Министерства энергетики РФ №891 от 26.09.2017г.	ПАО «ФСК ЕЭС»	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
3	Документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство	ООО «Газпром инвестгазификация»	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

№	Наименование	Владелец	Описание мероприятий
	газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)» IV этап строительства», утвержденная Распоряжением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.03.2025 № 34-р		
4	Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего развития «Находка» для размещения линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС «ВНХК» Приморского края», утвержденным распоряжением Минвостокразвития России от 01.06.2023 № 50-р	АО "КРДВ"	Мероприятия в соответствии с ПУЭ
5	Документация по планировке территории объекта «Реконструкция Централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино», утвержденная распоряжением Департамента архитектуры и развития территории Приморского края от 21.11.2023 №31-ра	КГКУ «Примтеплоэнерго»	Мероприятия в соответствии с ПУЭ

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 16.06.2023 № АИКЭ-20230606-13009959825-3, являющейся уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края: На земельном участке объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец - С55» в рамках программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» Приморского края», по информации, имеющейся в инспекции, отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), выявленные объекты культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия) и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов археологического наследия). Земельный участок объекта

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец - С55» в рамках программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» Приморского края» располагается вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия) и вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия, включенных в реестр (за исключением объектов археологического наследия), вне утвержденных зон охраны и защитных зон, объектов культурного наследия, включенных в реестр. На земельном участке объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец - С55» в рамках программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» Приморского края», по информации, имеющейся в инспекции не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), выявленных объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия) и объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов археологического наследия).

Таким образом, проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия не требуется.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.08.2022г. №15-61/10897-ОГ, планируемый к размещению Объект находится вне особо охраняемых природных территорий, памятников природы федерального значения и их охранных зон.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 19.05.2022 №37-05-35/3782 Объект расположен вне особо охраняемых природных территорий, памятников природы.

Согласно сведениям официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и официального сайта Правительства Приморского края, существующая линия ВЛ 110 кВ С55-Волчанец

– Находка проходит по охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Волчанецкое» (номер зоны в ЕГРН 25:13-6.190).

В соответствии с паспортом памятника природы краевого значения «Озеро Волчанецкое» в охранной зоне запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Планируемый к размещению Объект не относится к объектам, загрязняющим окружающую природную среду.

Основное воздействие на окружающую среду, связанное с размещением линейного объекта, будет оказываться в период его реконструкции.

Реконструкция линии электропередачи в районе охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Волчанецкое» подразумевает смещение оси линии на север до 20 м, что уменьшает наложение на охранную зону ООПТ РЗ, также в охранной зоне не предусматривается установка опор и проведение иных видов земельных работ. Таким образом, реконструкция линии электропередачи не будет оказывать влияние на охранную зону памятника и не повлечет за собой нарушение сохранности памятника природы.

При выполнении строительных работ необходимо осуществлять мероприятия по сохранению окружающей природной среды и выполнять требования по охране окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»; от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Земельного кодекса РФ, СП 48 13330.2011, ГОСТ 17.2.3.01-86, СП 45.13330.2012 и др.

Для минимизации ущерба природным комплексам необходимо:

- проводить постоянный контроль строительных работ по программе мониторинга;
- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых отходов;
- передвижение и проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и проектируемым проездам в пределах границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
- запрещается мойка машин и механизмов, и их техническое обслуживание вне специально оборудованных мест;
- своевременный и правильный сбор и хранение производственных и бытовых отходов;

- санкционированный вывоз отходов в специальные места хранения и утилизации;
- исключение слива и хранения ГСМ на строительной площадке;
- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;
- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проектируемый объект не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации. Основные источники загрязнения атмосферы в период строительства – это двигатели автотранспортной техники. Дизельные двигатели автомобилей, экскаватора, бульдозера и другой техники являются источниками выделения токсичных вредных газов, в частности диоксида азота.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха должны исключить возможность превышения выбросов вредных веществ, опасных для человека и окружающей природной среды в период строительства.

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения работ по строительству линии электропередачи, проектом предусмотрены мероприятия организационно-технического характера, к которым относятся:

- использование при строительстве машин и механизмов, находящихся в исправном состоянии, с рабочими характеристиками, удовлетворяющими экологическим нормам;
- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта и др.

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Снятие и сохранение почвенного слоя является одним из важнейших аспектов природоохранных мероприятий, так как плодородный почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным ресурсом.

В процессе рекультивации должна предусматриваться зачистка, вывоз и захоронение промышленного мусора, а также грунта, пропитанного горюче-смазочными материалами.

Для сохранения почвенного покрова необходимо:

- обязательное соблюдение границ территорий проведения работ;
- исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установленных маршрутов;
- не прибегать к сплошному снятию растительного слоя при строительстве подъездных дорог, рекультивация нарушенных земель и др.

В процессе эксплуатации негативного воздействия на земельные ресурсы за пределами зоны планируемого размещения линейного объекта не оказывается.

Воздействие на растительный покров в период строительства носит временный и обратимый характер.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Рекомендации и предложения по охране объектов флоры и фауны включают в себя:

- строгое соблюдение границ используемых участков;
- осуществление движения всех видов транспортных средств только в пределах организованных проездов;
- сведение до минимума нарушения естественных ландшафтов и местообитаний крупных животных;
- запрет на выжигание растительности и др.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности в период проведения работ на окружающую среду обусловлено:

- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количество образования, класс опасности, свойства отходов);
- условиями сбора и временного хранения отходов на участке проведения работ;
- условиями транспортировки отходов к местам захоронения (размещения), специализированным организациям.

Особенности обращения с отходами в период производства работ заключаются в следующем: время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ, отсутствует длительное накопление отходов, т.к. вывоз отходов в места захоронения и утилизации производится в процессе производства работ.

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по хранению и размещению отходов:

- при строительстве производство строительно-монтажных работ, складирование материалов и отходов осуществляется в пределах отведенной площадки;

- предусматривается своевременный вывоз мусора с площадок строительства и др.

Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ осуществляется службой подрядчика.

Оценка экологического риска с учетом выполнения намеченных природоохранных мероприятий.

Процесс строительства объекта оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, не приводя ее к существенному изменению: практически

отсутствует загрязнение воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод при соблюдении существующих требований при строительстве и эксплуатации объекта.

Набор оборудования, компоновочные решения, технологические процессы при эксплуатации объекта и природоохранные мероприятия снижают

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне

Согласно п.14 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, планируемый к размещению Объект не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

Согласно приложению 1 Федерального закона от 21.06.1997г. (с изменениями на 11.06.2021) №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», планируемый к размещению линейный объект не относится к категории опасных производственных объектов.

В соответствии с письмом министерства ГОЧС Приморского края от 15.06.2022 №47/1695 Находкинский городской округ, городской округ Большой Камень, ЗАТО Фокино представляют территории, отнесенные к группам по гражданской обороне. В соответствии с требованиями раздела 10 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» на территориях проектирования должны планироваться маскировочные мероприятия.

Территория проектирования расположена в зонах возможных чрезвычайных ситуаций согласно картам территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Партизанского муниципального района (материалы по обоснованию схемы территориального планирования Партизанского муниципального района), материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план Находкинского ГО (карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), Генеральному плану ЗАТО гор. Фокино (карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Объект частично расположен на территории, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций **природного характера**:

- территории, подверженные опасным гидрологическим процессам;
- территории, подверженные опасным геологическим процессам;
- зоне сейсмической активности.

и техногенного характера:

- территории, подверженные риску химического заражения;
- территории, подверженные риску аварий на объектах ВНХК, ТОР «Находка»;
- зона возможных ЧС связанная с взрывами и пожарами вдоль краевой автомобильной дороги (350 м).

Объект пересекает проектируемые газопроводы, существующие ЛЭП 220 кВ, автомобильные и железные дороги и другие инженерные коммуникации.

Однако, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 30.12.2021) эксплуатирующей организации необходимо спланировать необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

Схема границ зон возможной опасности содержится в материалах по обоснованию проекта планировки территории в графической части (Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).